

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单


编号: ZHJL-JLTZ-PL-092

致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 (单位)

主题: 关于阳朝光伏场 (21-24) 区箱变基础面不平整事宜

整改内容:

2024 年 7 月 11 日, 业主单位领导在阳朝 (21-24) 区巡视检查中, 发现阳朝箱变基础面不平整, 对不平整的基础面进行重新处理, 确保平整度符合相关规范和设计要求。

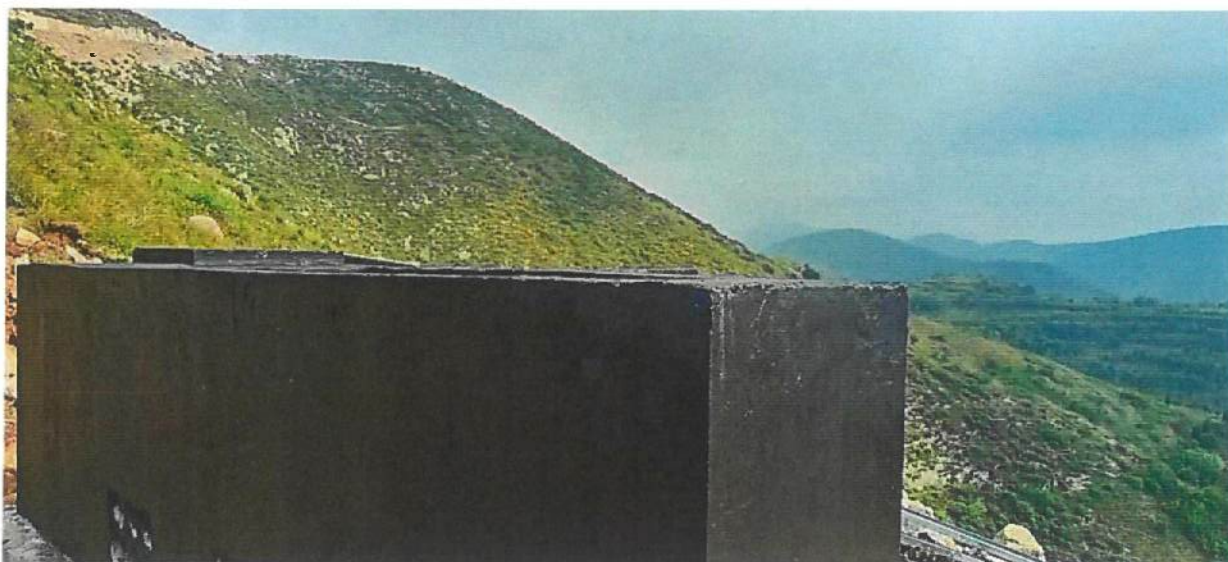

请贵司在收到本通知后立即进行整改, 限 2 日内将整改结果书面回复我方。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。