

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-171


致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)


抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 2024 年 12 月 16 日建设单位、监理单位及总包单位在洪池 29、32 区巡视检查过程中发现立柱倾斜问题:


整改内容: 见下图



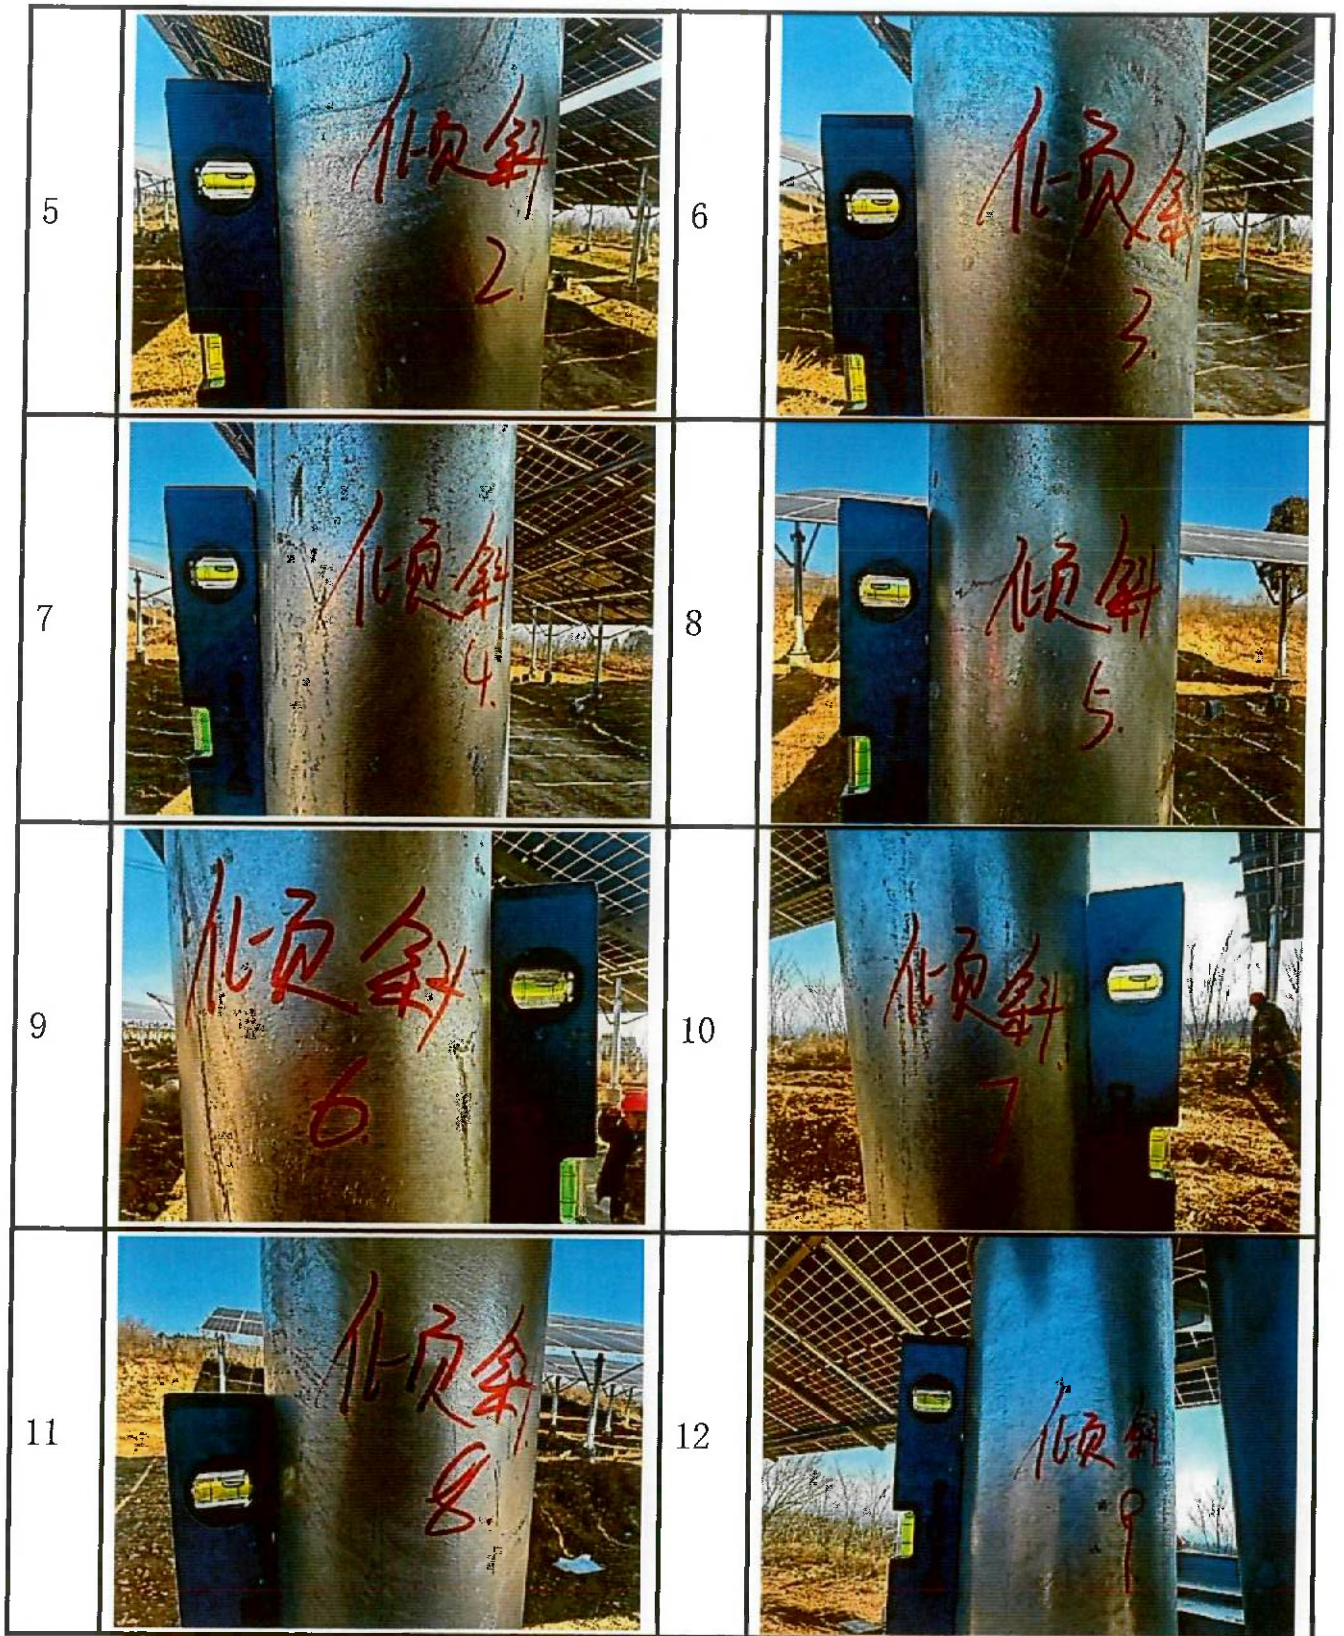

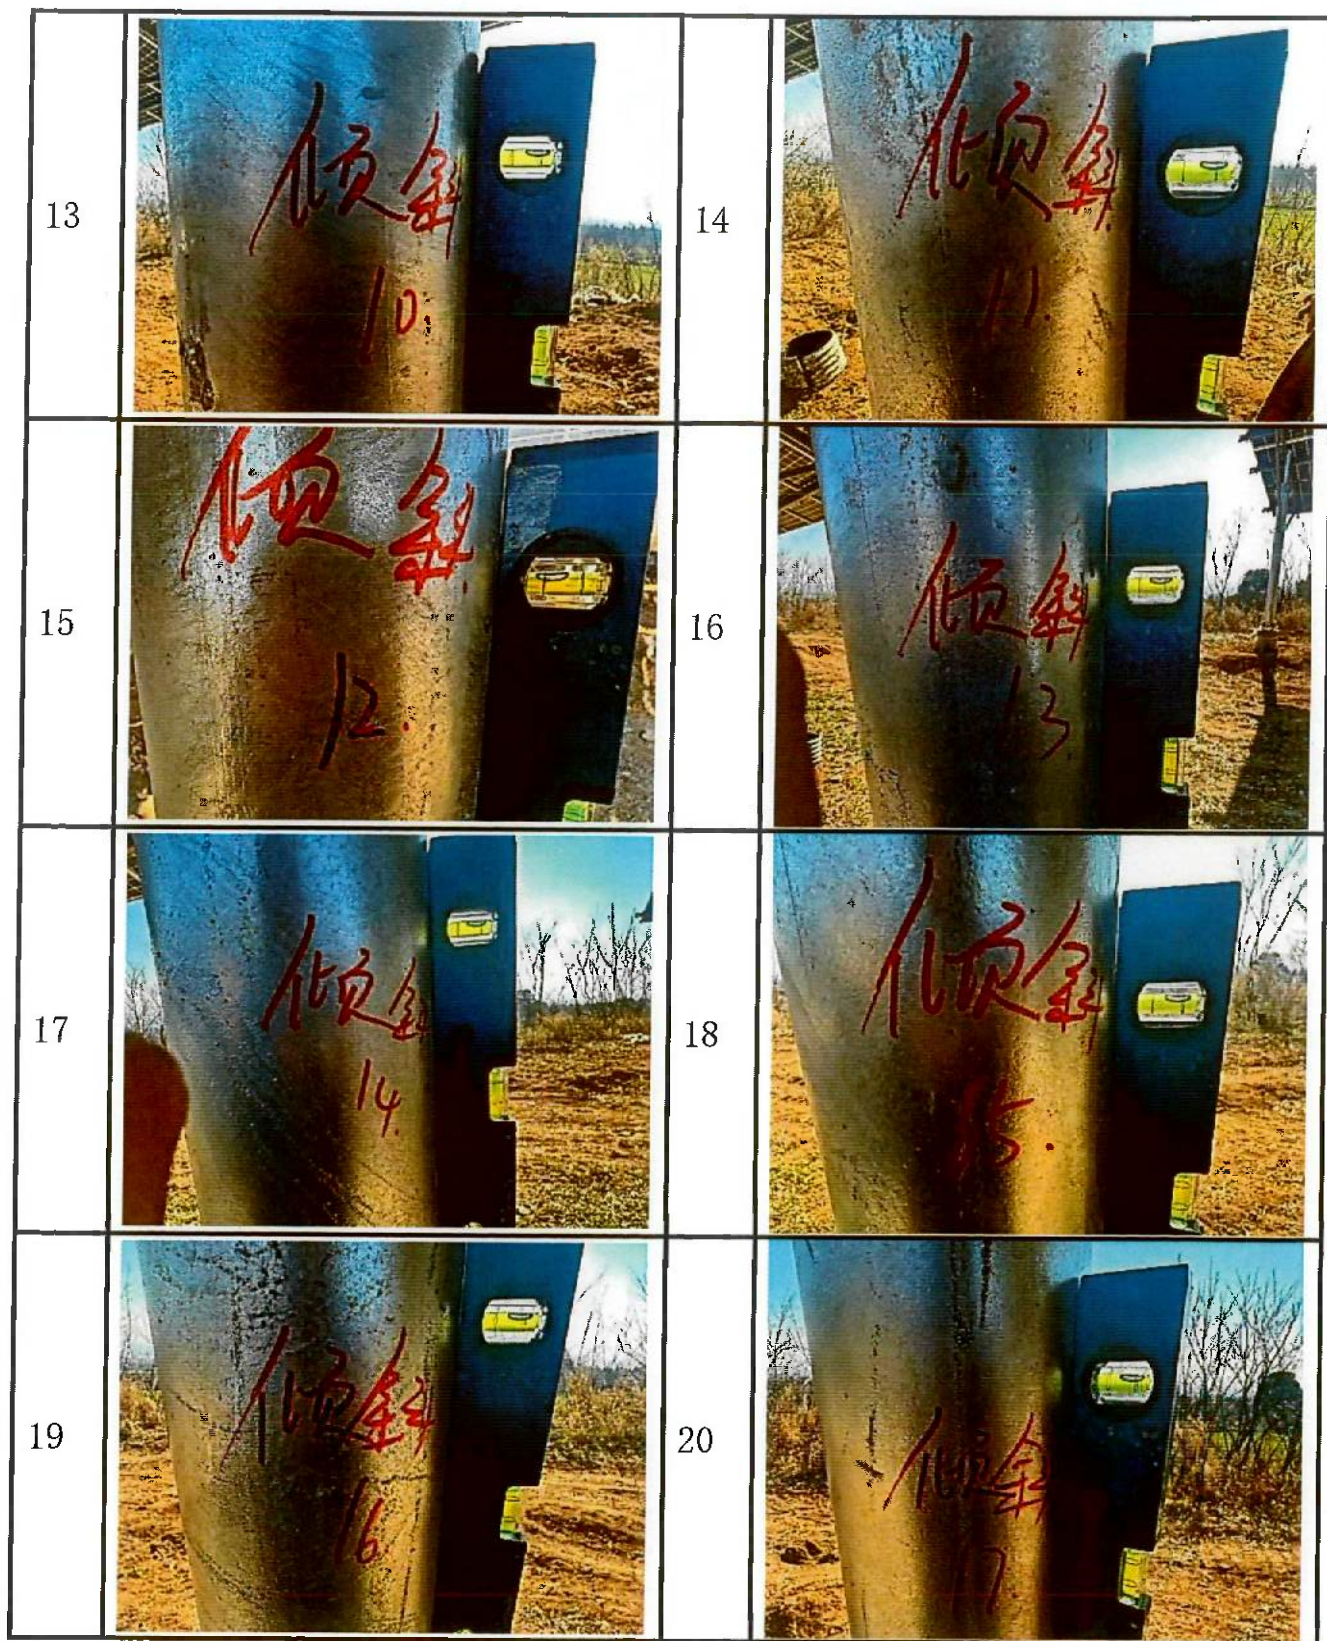




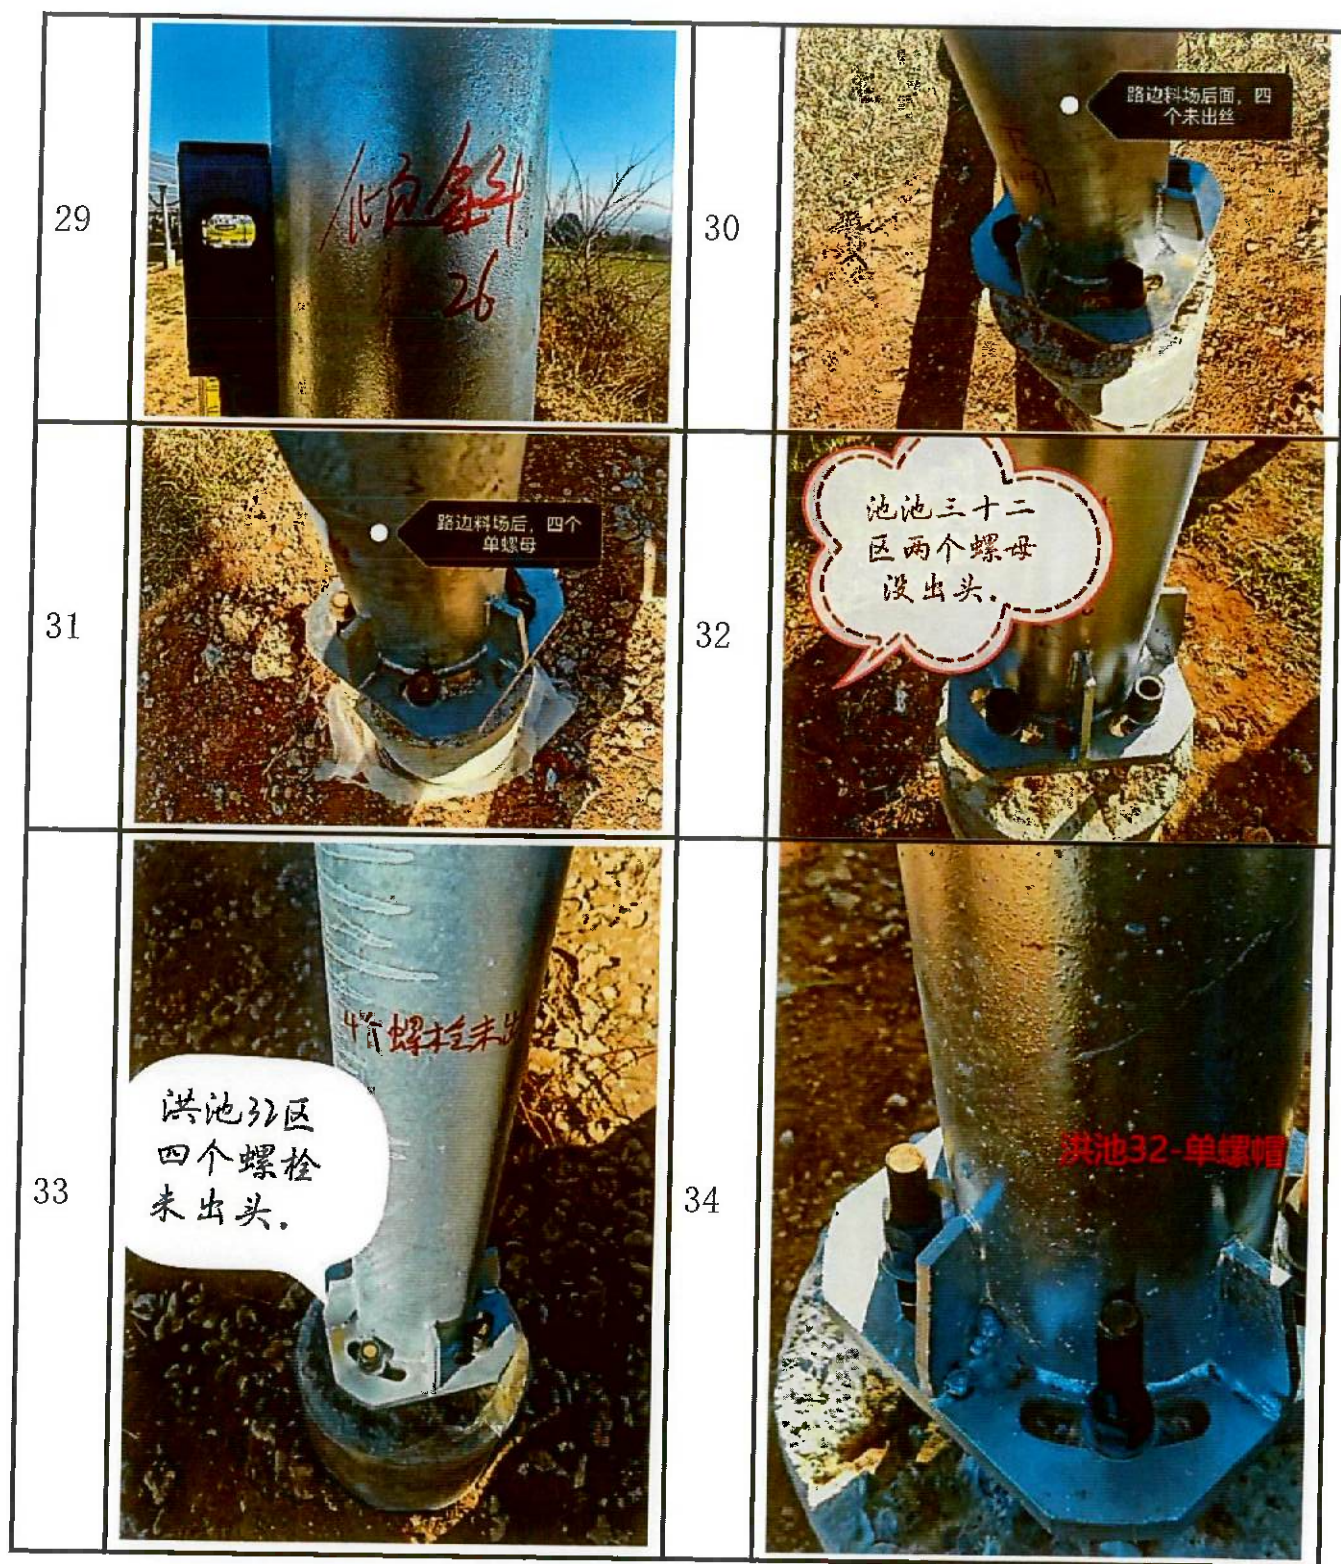

35



36

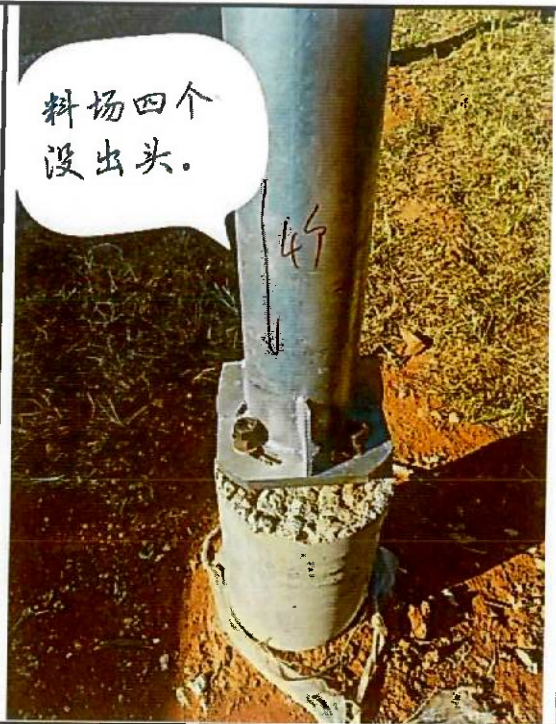

请贵单位按照上述问题立即消缺整改。

请贵单位在收到本通知后进行立即整改，限 2个 工作日内将整改结果书面回复我方。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

总监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 2 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。