

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-080

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-080 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容见附件

施工单位（章）
项目经理：
日期：2024 年 06 月 22 日

检查结果：

整改完成


监理单位（章）
专业监理工程师：
总监理工程师：
日期：2024 年 06 月 22 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

阳朝 21-24 地块整改

整改照片

支架安装混乱， 工人正在整改
消缺

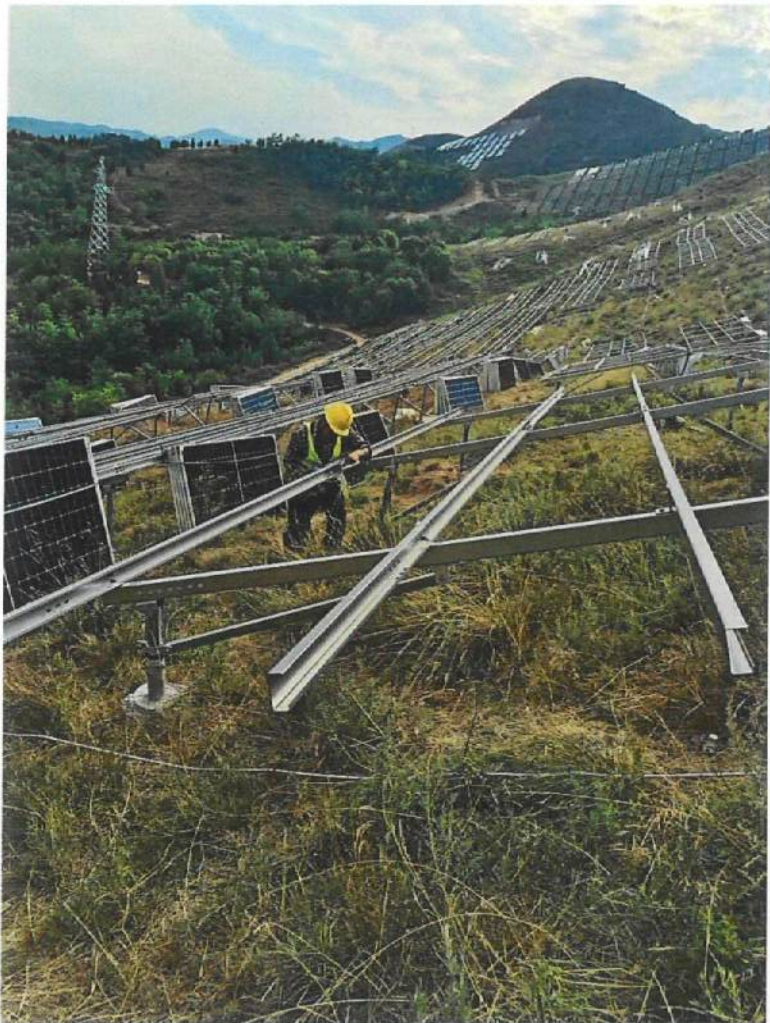

6.22 验收支架整改

