

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-090

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHLJL-JLTZ-PL-090 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

西沟光伏区 4#地块消缺项，我方已进行整改。

详见附件

施工单位（章）

项目经理

日期：2024 年 07 月 02 日

检查结果：

已整改完成


监理单位（章）

专业监理工程师


总监理工程师

日期：2024 年 07 月 02 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1

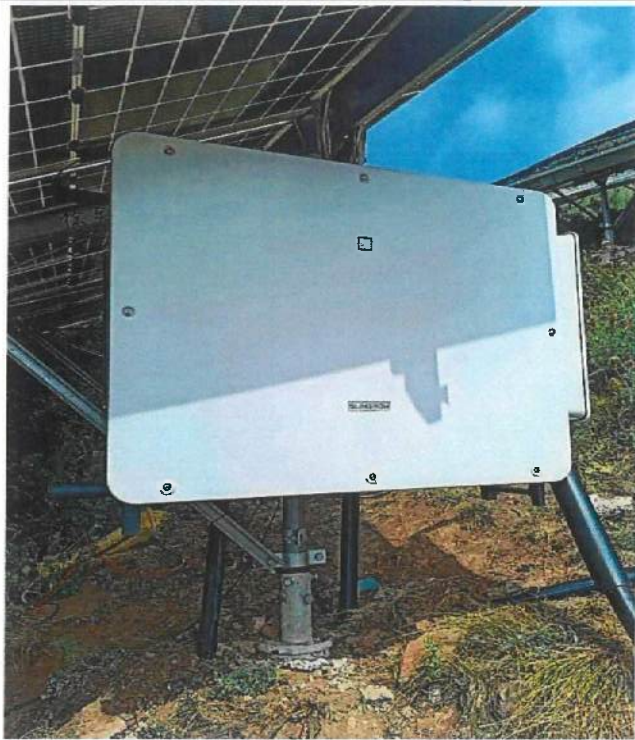

逆变器安装高度调整

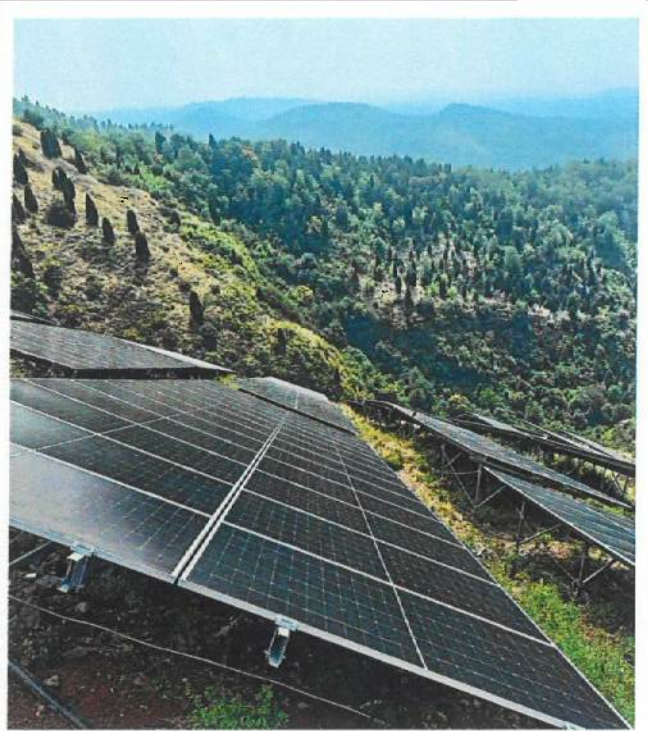


整组组件安装角度调整




中压块安装垂直调整



组件表面脏污清理干净

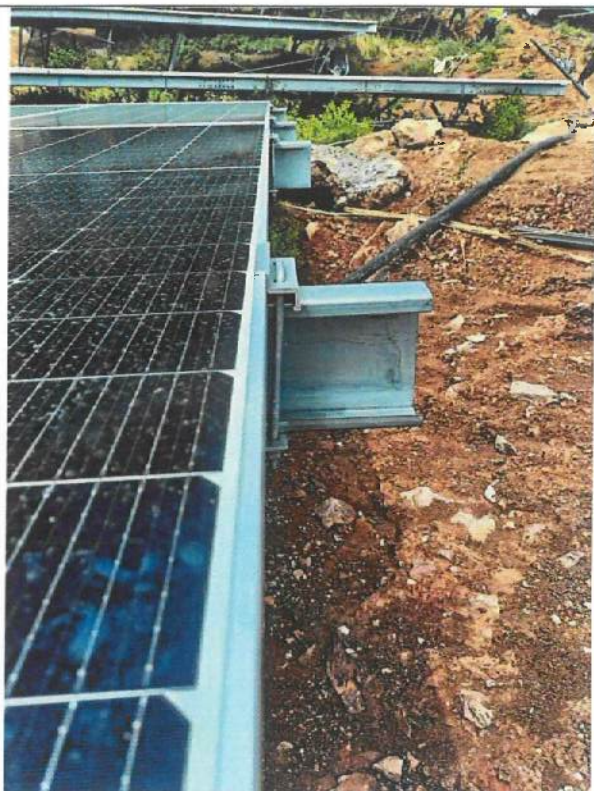

標条側边长度预留调整，保证边压受力

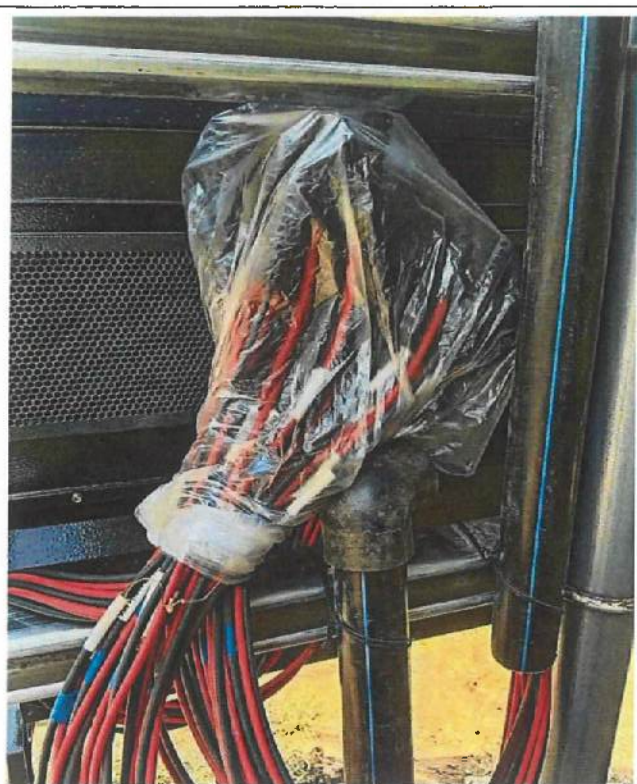

MC 插头保护