

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-136

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-136 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，
请予以复查。

详细内容见附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2024 年 10 月 05 日

检查结果：

整改完成。


监理单位（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2024 年 12 月 25 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

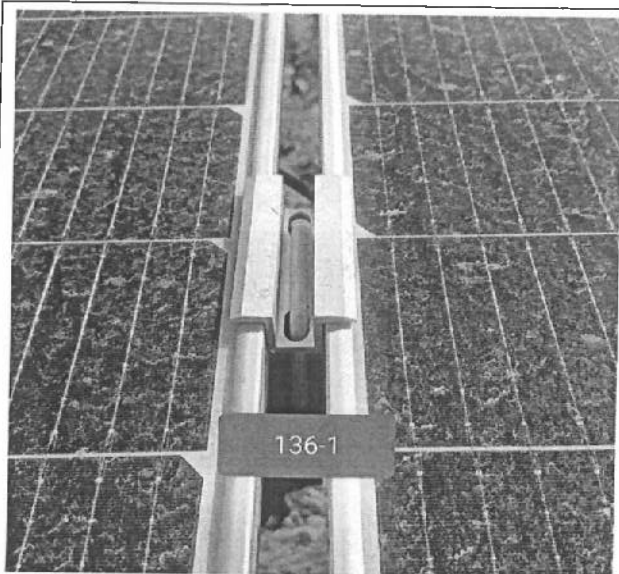


1 压块安装不牢固已整改



2 接地装置未做埋地处理已整改



3 接地装置未做处理已整改

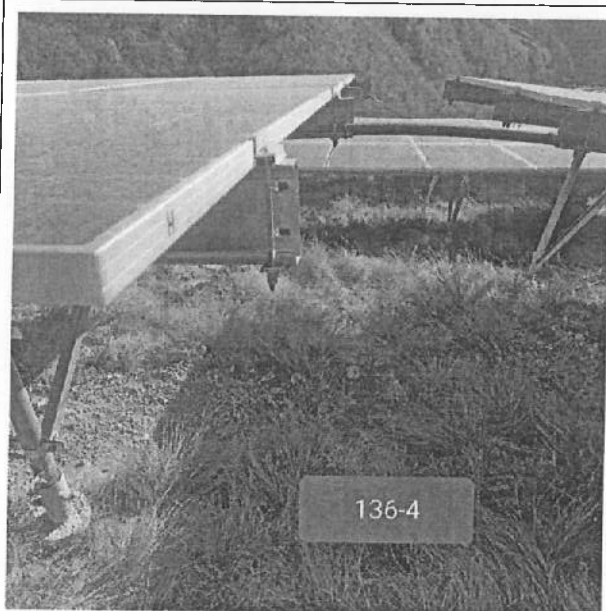

4 压块已整改