

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-157

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-157 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容见附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2014 年 11 月 22 日

检查结果：

已整改完成


监理单位（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2014 年 11 月 22 日


本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

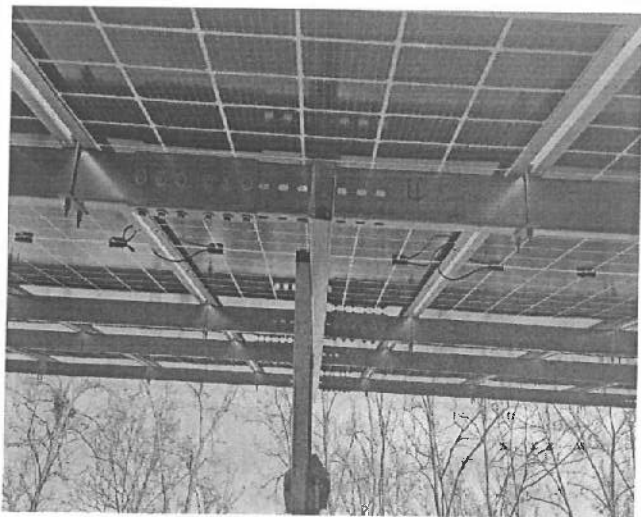

1 檩条连接件位置已调整，交叉分部



2 抱箍已调整安装牢固

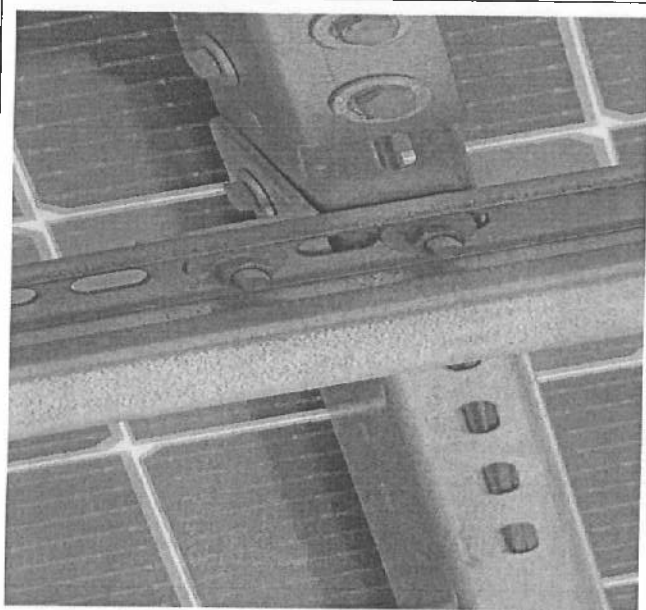

3 所有支架螺栓已紧固到位



4 立柱调整配置双螺母