

监 理 通 知 单

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-007


致：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于你单位支架结构钢管柱施工存在的施工质量问题。

内容：10月30日监理在尖草坪区皇后园村巡查过程中，发现你单位支架结构钢管柱施工未按照施工要求进行施工，易造成钢管柱脱落直接影响到后续结构支架稳固及后续施工，为保证后续施工质量，我监理部要求你单位针对上述问题，引起高度重视，确保工程质量。

对存在的问题尽快进行整改，并报我监理部复查

（现状图片）：

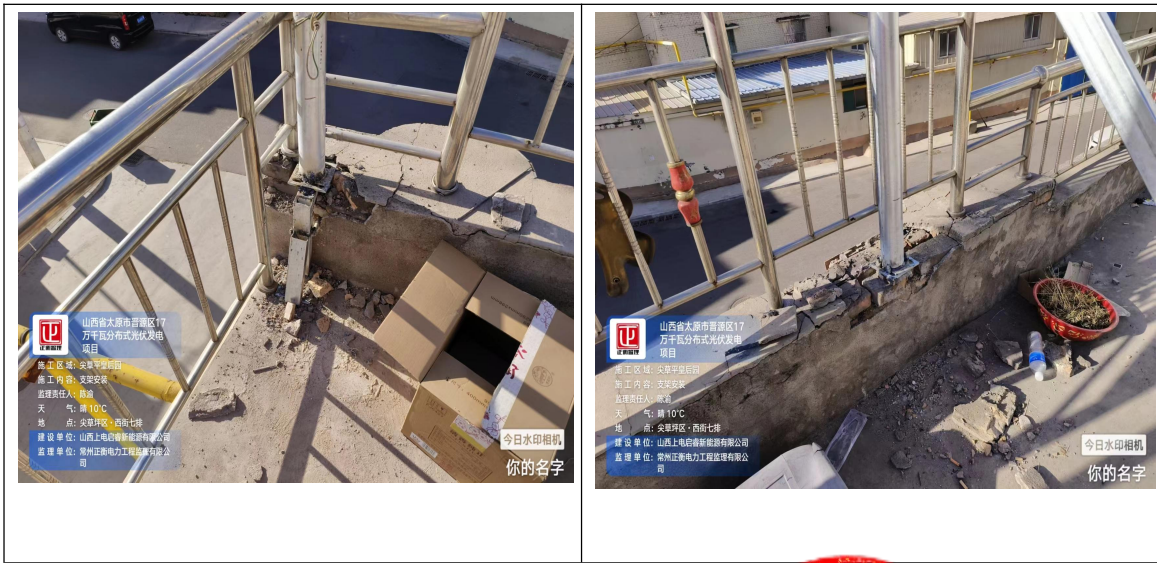

常州正衡电力工程监理有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：陈渝

日期：2023年10月30日

监理单位

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。