

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号:TYGF40-ZHJL-TZD-131

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部
事由：关于鸿鑫渔场工程质量事宜
通知内容： 2025 年 04 月 11 日监理人员巡视检查鸿鑫渔场施工现场时，发现箱变设备交流电缆金属层未进行直接接地，不符合设计图纸及《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016 第 3.0.4 条强制性条文要求，此问题之前也向施工单位要求过，但一直未能按要求施工，现再次强调，必须按设计图纸及规范要求进行施工。 针对上述问题，现要求总包单位限期 3 日内进行严格按照要求进行整改，待整改完成自检合格后报监理项目部复查，否则将按规定给予经济考核，一切后果你单位自负！ 附照片
项目监理部（章） 总/专业监理工程师 日 期：2025.04.12 

注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。




山西省太原市小店区、小店区、清徐县
40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

施工区域: 鱼池
施工内容: 铺砂盖砖
监理责任人: 黎建光
拍摄时间: 2025.04.11 星期五 09:47
地点: 清徐县·佳宜苑
海拔: 737.3米
天气: 阴 18°C 西南风3级 湿度 31%

建设单位: 山西上电启鑫新能源有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位: 通号工程局集团城建工程有限公司

今日水印
相机 真实可验
防伪 BTH1LK3CWP3P6

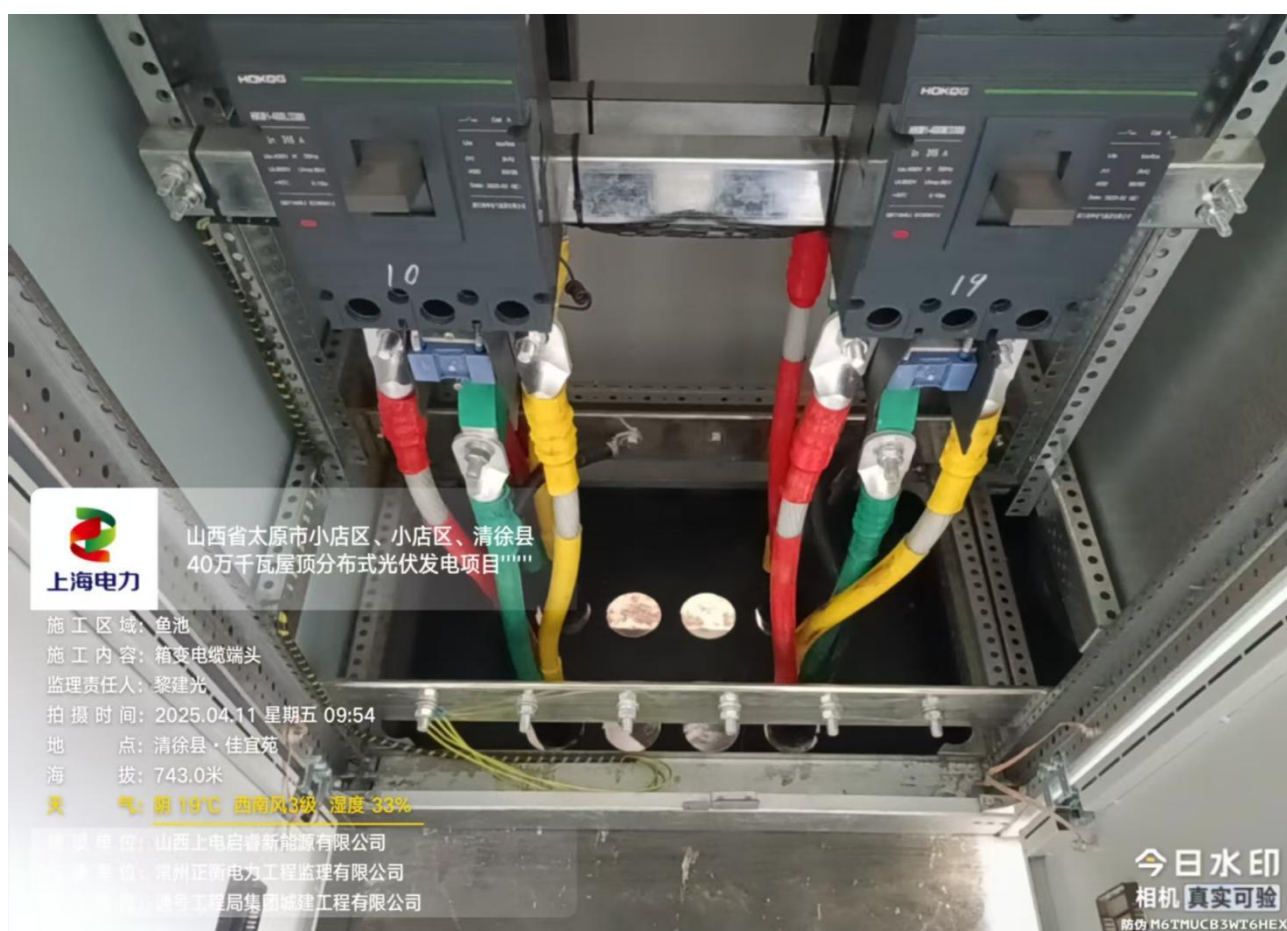

山西省太原市小店区、小店区、清徐县
40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

施工区域: 鱼池
施工内容: 箱变电缆端头
监理责任人: 黎建光
拍摄时间: 2025.04.11 星期五 09:54
地点: 清徐县·佳宜苑
海拔: 743.0米
天气: 阴 18°C 西南风3级 湿度 33%

建设单位: 山西上电启鑫新能源有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位: 通号工程局集团城建工程有限公司

今日水印
相机 真实可验
防伪 M6TMUCB3WT6HEX