

监理工程师通知单

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏项目

编号：ZHJL-XY-TZD-AZ-008

主 送：安徽跨江电力工程有限公司

抄 送：新沂上电申宏新能源有限公司

内 容：关于监理方施工现场检查问题整改通知

2023 年 8 月 23 日，监理方对杨顺利农户施工现场及安装过后的检查，发现如下问题：

- 1、组件接地片未安装；
- 2、组件压块倾斜；
- 3、接地焊接处未做防锈处理；
- 4、屋面施工垃圾未清理；
- 5、逆变器接地防火封堵未做
- 6、防雷接地扁铁未刷黄绿漆

现要求你部收到整改通知后立即整改到位，分析原因，举一反三，加强现场质量管控，严格进行施工质量技术交底及学习，提高质量标准，确保工程质量。

以上限 3 日内整改完成，整改完成后回复《监理通知回复单》，逾期未整改或整改不到位按《发承包合同》相关质量考核要求给予相应考核。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：


商立林

日 期：


2023 年 8 月 23 日

本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 一 份


问题 1,

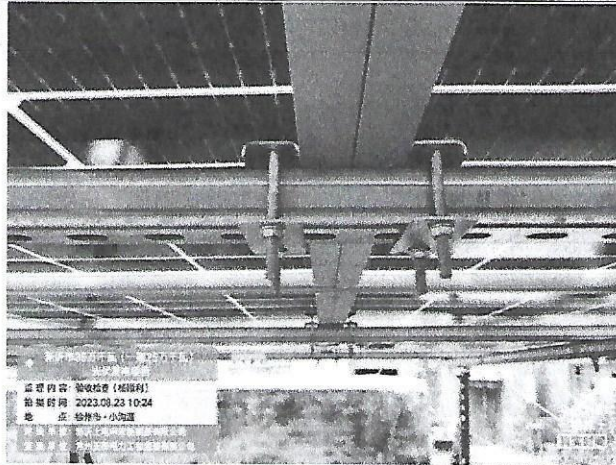

问题 2,

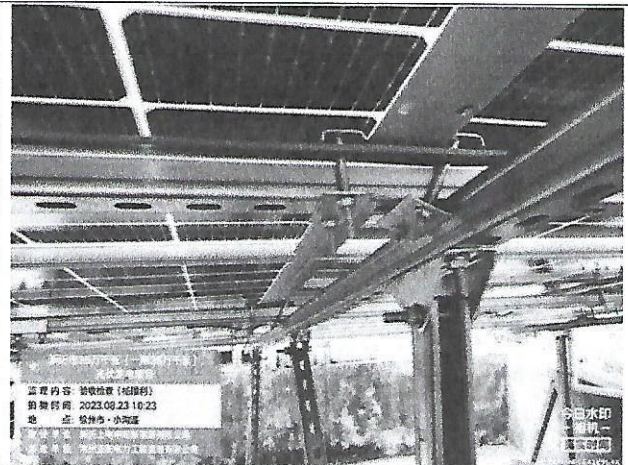


问题 3,

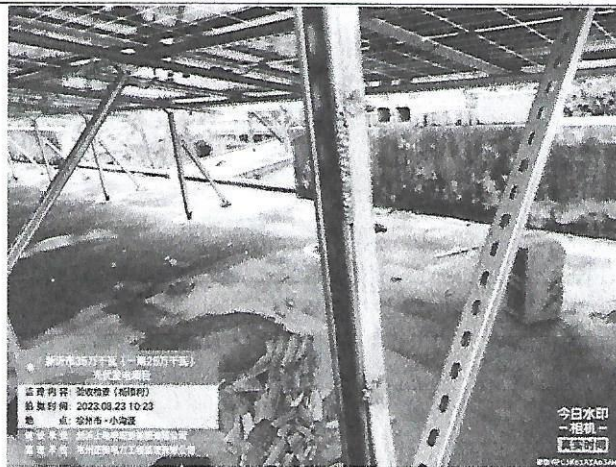

问题 4,



问题 5,

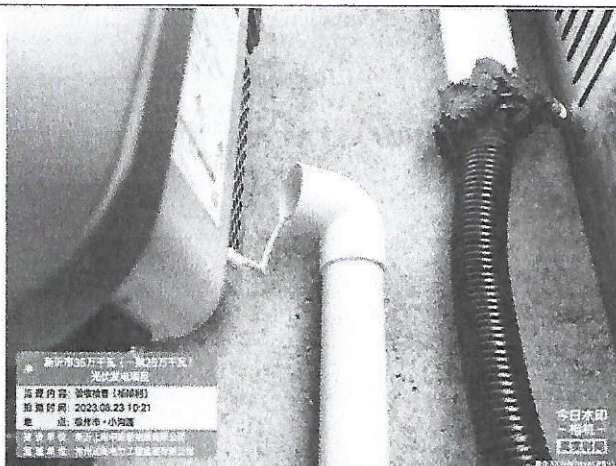

问题 6,

