

监理工程师通知单

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏项目
编号：ZHJL-XY-TZD-AZ-017

主 送：安徽跨江电力工程有限公司

抄 送：新沂上电申宏新能源有限公司

内 容：关于监理方及业主方施工现场检查整改通知

2023 年 10 月 12 日，监理方同业主方到施工现场进行检查及验收，发现姚耿新、林昌玲两户存在施工问题：

- 1、姚耿新户施工现场：组件接地穿刺片未及时安装；施工人员焊接时未带安全面罩；施工临时用电存在安全问题，未配备临时配电箱；支架横梁螺丝未安装垫片。
- 2、林昌玲户验收检查：逆变器及电表箱处接地线管防火封堵未做；国电投 LOGO 未及时张贴

现要求你部收到整改通知后立即整改到位，分析原因，举一反三，加强现场质量管控，严格进行施工质量技术交底及学习，提高质量标准，确保工程质量。

以上限 3 日内整改完成，整改完成后回复《监理通知回复单》，逾期未整改或整改不到位按《发承包合同》相关质量考核要求给予相应考核。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：3

日 期：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏项目


监理项目部

本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 一 份

问题 1,




问题 2,

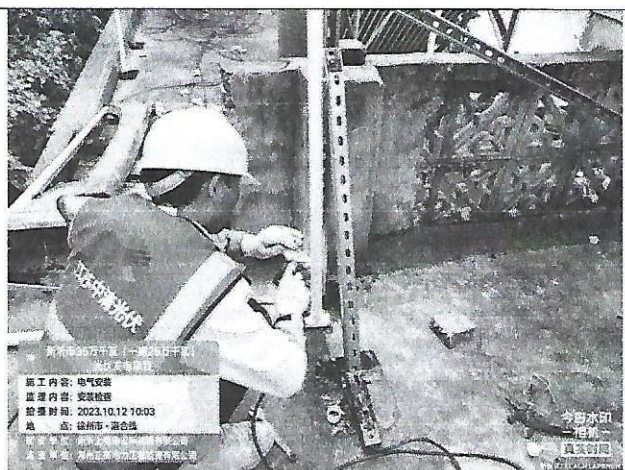


问题 3,



问题 4,

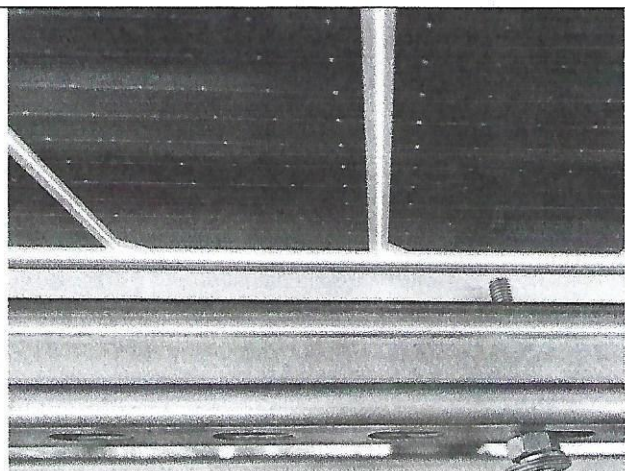

问题 5,

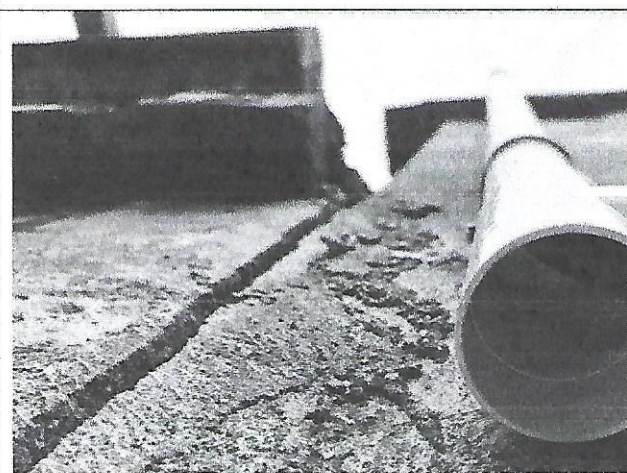

问题 6,

