

监理通知单（质量）

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目 编号：AHST/XBGF-DDJL-TZ-034

致：中国水利水电第十工程局有限公司（施工项目部）：

抄送：广西来宾上禾通达新能源有限公司

事由：关于之前打样14户抽检相关事宜。

内容：

2024年01月13日，我监理部对良塘乡大年村户主何克彭、良塘乡大年村户主何乃铁现场接地电阻抽检时发现接地电阻检测值分别为 12.11Ω 、 13.75Ω ，不符合设计规范要求。

针对此类问题，我监理部现要求你单位立即整改。

另：若因此类问题造成相关损失由你单位全责承担。

上述问题见下图


项目监理机构（章）

总/专监理工程师（签字）：

日期：2024.01.13

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各

附图：

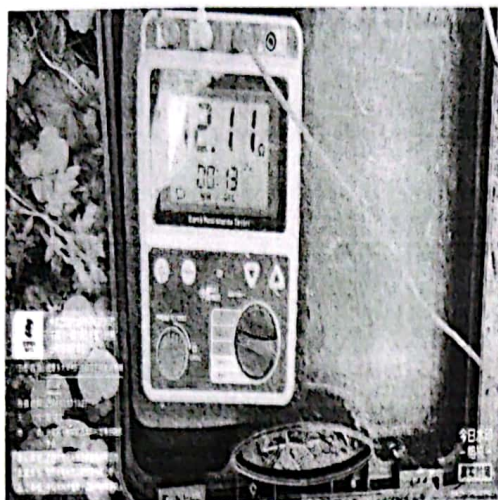

何克彭现场接地电阻检测值



何乃铁现场接地电阻检测值