

监理通知单（质量类）

工程名称：新农业新能源一体化分布式光伏发电项目 编号：GFXNY-ZHJL-JLTZ-002

致：安徽成和电力建设有限公司

抄送：防城港港坤新能源开发有限公司

事由：关于你处二号地块电缆及4m2电气直流线施工存在问题：。

内容：

2024年12月17日监理巡查二号地块电缆及4m2电气直流线施工存在以下问题：

1. 4m2电气直流线进场未经监理开箱验收且未经监理见证取样，无第三方检测报告已使用；（图1）
2. 电缆进场未经监理开箱验收且未经监理见证取样，无第三方检测报告已使用（图2）。

以上问题监理多次口头要求仍未引起总包高度重视，望总包接此通知后，提高自身质量管理意识，通过提升细节管控，严格监理程序，认真分析存在问题原因，对出现问题严格落实整改，限二日内整改完成，整改后报监理复查。如拒不整改后果自负。

上述问题见附图

项目监理机构（章）

总/专监理工程师（签字）：


日期：



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



(图1)

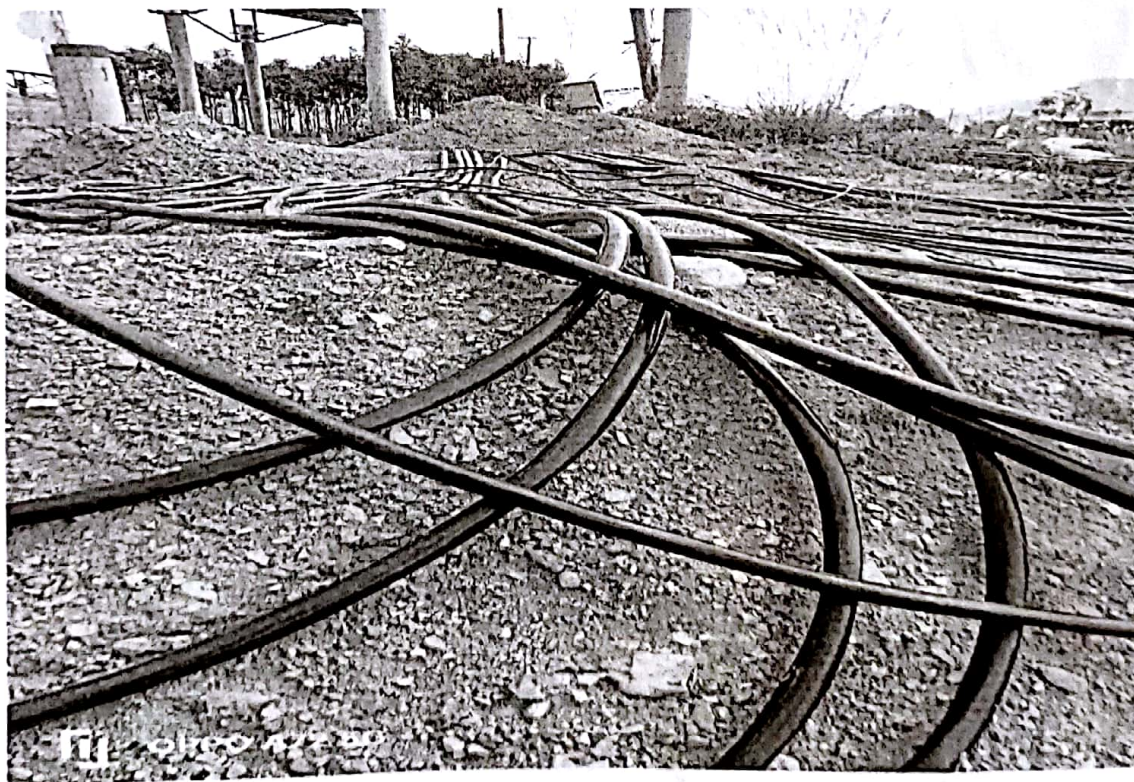

((图2)