

监 理 通 知 单

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目 编号：ZHJL-JLTZD-003


致：保定大商能源科技有限公司 施工项目部

事由：关于各别组件中压块未压实事宜；

内容：经停车场组件安装检查发现各别中压块未压实现场（详见附图）存在的严重安全及质量隐患；

要求你单位对已安装完成的组件进行检查，对所有中压块未压实的进行整改，限期五日内（7月23日）整改完成；

若限期内未能整改完成将对你单位进行考核，

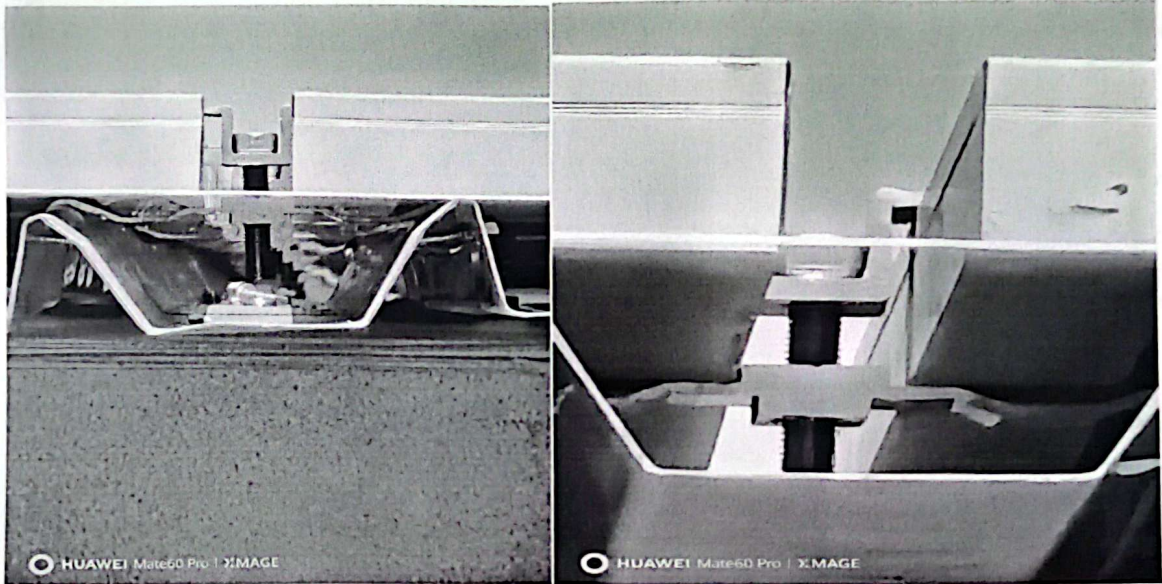

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2025年07月17日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建