

监 理 通 知 单

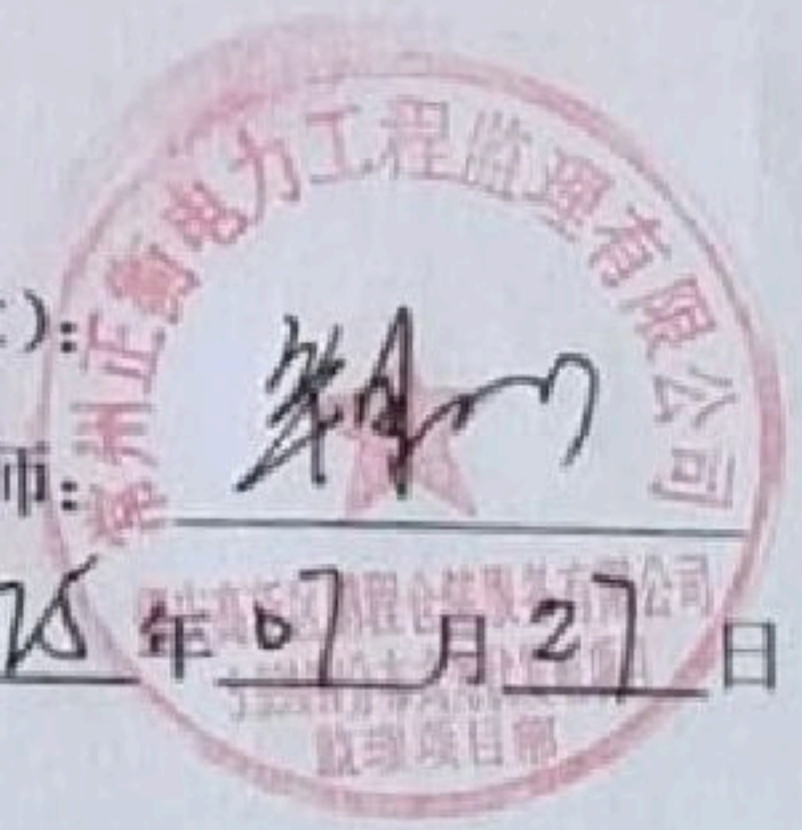
工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司5.99MW分布式光伏发电项目
编号：ZQGF-CZZH-TZ-006

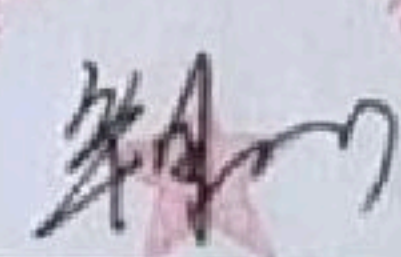
致：宁波兴晟新能源科技有限公司鹏程仓储施工项目部：

事由：关于进场设备相关事宜

内容：由你单位承接采购本项目的并网设备（箱变、预制舱、并网接入柜）未按照EPC总承包合同设备白名单进行采购，严重不符合分布式光伏发电项目技术要求。

针对上述问题，现我监理项目部要求你单位2天内给出解决方案，否则出现一切后果由你单位负责。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师： 

日期： 2025 年 07 月 27 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

