

安全专题会议纪要

编号: —001


工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目


签发: 王炳洪

会议地点	开 关 站	会议时间	2016年11月27日上午10:00
会议主持人	王 炳 洪		
会议主题：项目施工安全			

今天有监理单位组织业主和各相关施工单位召开了安全例会, 主要检查了开关站土建施工中存在的安全隐患如下:

- 1、土建施工中高空作业不系安全带。
 - 2、进入施工场所没有安全警示标识。
 - 3、综合楼东侧配电箱金属外壳没有接地线, 配电箱和部分电气开关老化。
 - 4、过马路电缆没有穿管。
 - 5、临时配电柜没有防雨措施, 没有装漏电保护开关, 电缆出线存在乱接乱拉现象。
- 以上不安全因素要求各施工单位引起重视, 土建单位在 2016 年 12 月 2 日前整改完成。

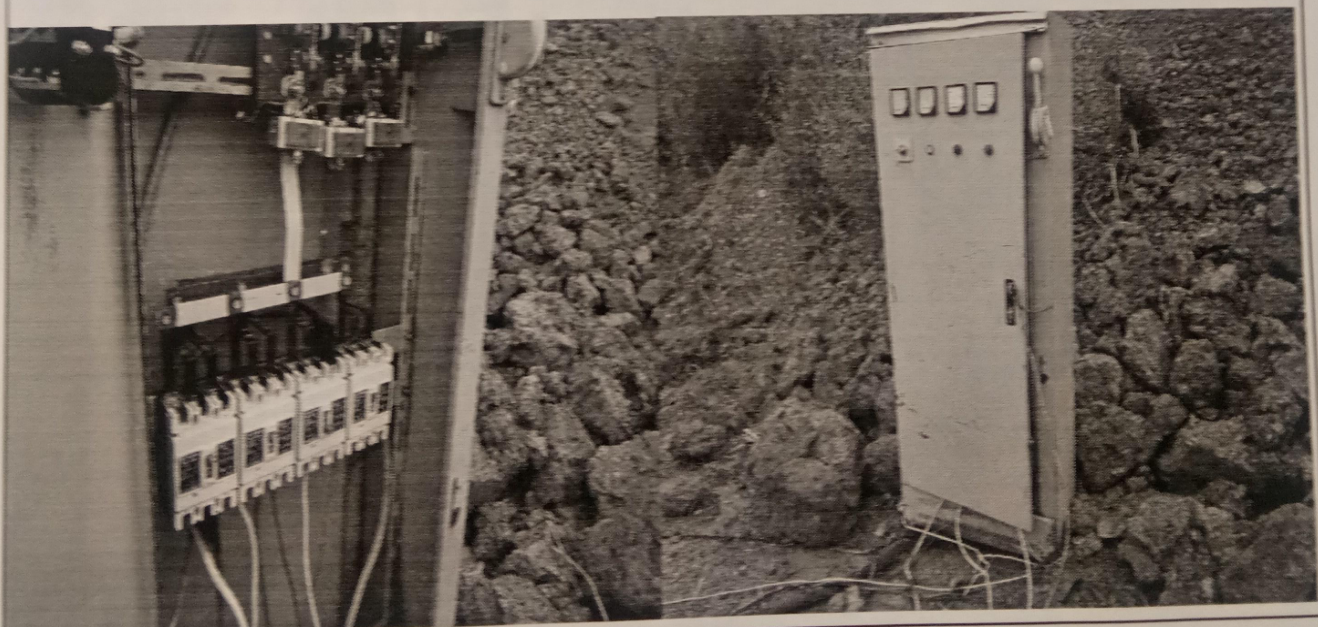

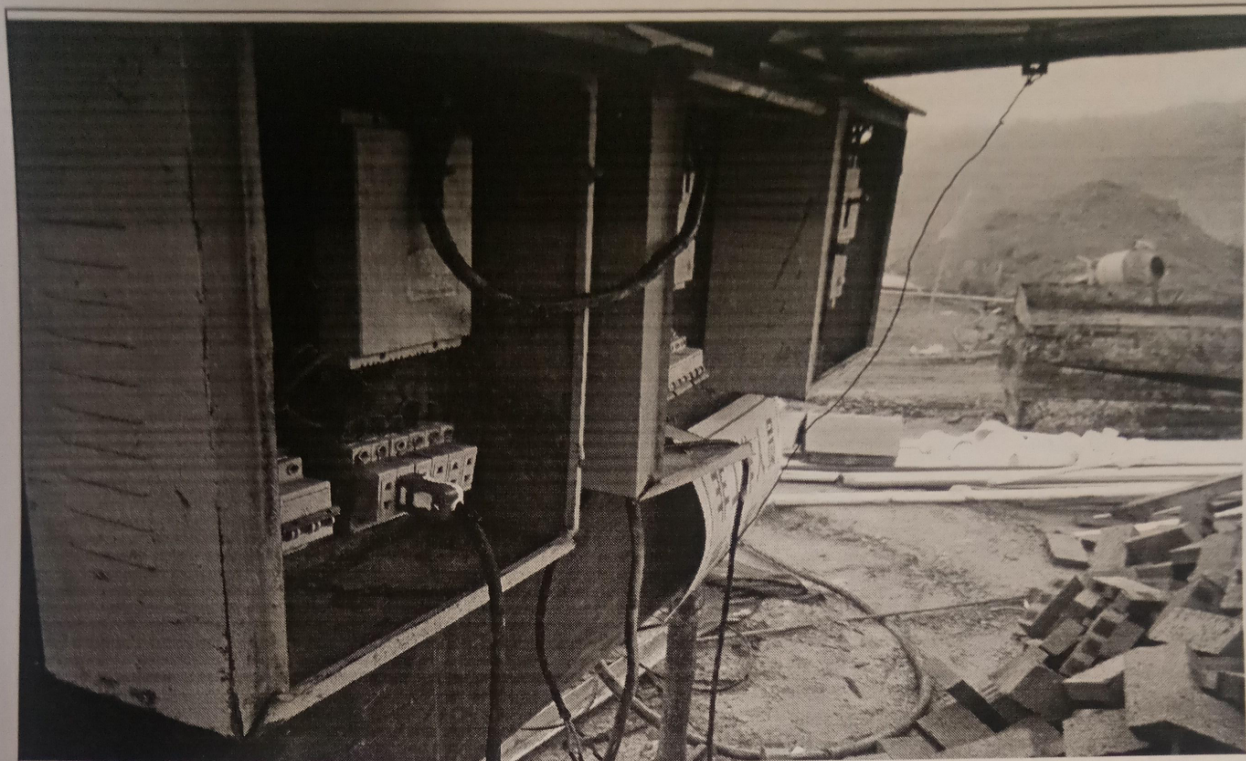

主送单位	嘉禾县晶科电力有限公司 江西晶科能源工程有限公司+江西晶科电力设计有限公司 郴州市鸿业建筑工程有限公司 郴州郴能电力建设分公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-11-28

20MWp 分布式发电项目签到表

安全专题例会

编号: 001

地点		2016 年 11 月 27 日		主持人	签到情况
序号	姓名	部门单位	职务职称	联系方式	
1	王仁信	市北二街监理	总监		
2	史硕生	江洪隆预			
3	李田东	鸿业	土建		
4	曹安	晶科	业主		
5	柯明新	晶科			
6	宗海	正衡监理	监理		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					