


会 议 纪 要

编号: 002

签发:

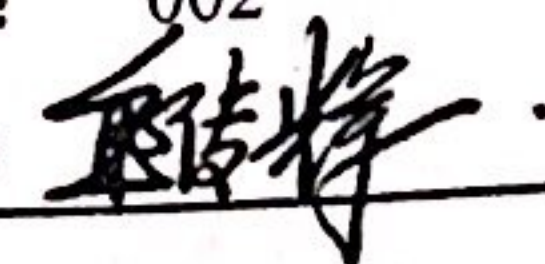

工程名称: 泰州乐业光伏科技有限公司 3.8MWp 分布式光伏项目

会议地点	泰州乐叶光伏科技有限公司 1#会议室	会议时间	2017 年 2 月 24 日
会议主持人	康刘浏 熊传辉		
会议主题: 第二次监理例会			
上次会议问题落实情况: 1、建设方已经提供施工单位需求的相关图纸; 2、施工单位已经提交项目实施进度计划 (电子版); 3、上下屋面的安全通道已经搭设完成; 4、施工单位目前尚未提交前期施工资料 (施组、应急预案、公司人员资质等); 5、安全文明工作必须落实, 安全、警示标语目前未挂设到位;			
本次会议内容: 施工单位: 1、组件材料, 请建设单位尽快组织进场。 监理单位: 1、从施工进场到现在已经有一周的时间, 目前你单位还未将施工前期资料 (如公司资质、人员资质、施工方案、开工报审等) 上报监理部审核; 要求你单位在一周内 (即截止到 2017 年 3 月 3 号) 将前期资料上报监理部审核。 2、针对目前采取的胶粘支架立柱工序, 要求施工单位严格按建设单位提供的设计院设计的胶粘方案及设计图纸进行施工; 同时必须请具有相关检测资质的试验单位现场做支架立柱的拉拔试验, 待试验结果满足设计要求后方能进行下道工序的施工。 3、对于已经进场施工的施工人员, 要求施工单位做好三级安全教育及相关技术交底工作, 并做好记录。 4、由于厂区内人流量较多, 要求你单位在施工过程中重视安全, 做好防火、防电、防坠落工作。 5、屋面上的施工材料堆放严禁集中堆放 (由于厂房边缘原先已经有重荷载, 不能再将施工材料堆放在厂房边缘位置), 并采取安全防护措施。 建设单位: 1、施工单位在每周五开监理例会前需将本周的施工周报报给建设单位及监理单位。 2、目前进行的支架立柱工序, 施工单位要按要求做好立柱底座镀锌层的打磨及混凝土保护层的打			

磨、凿毛工作，施工单位要严格按设计院设计的混凝土柱脚方案及设计图纸进行施工；同时现场必须做支架立柱的拉拔试验，待试验结果满足设计要求后方可进行下道工序的施工。

主送单位	泰州鑫汇新能源有限公司	
抄送单位	江苏华能建设工程集团有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2017.2.25

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



第二次会议签到表

[illegible]