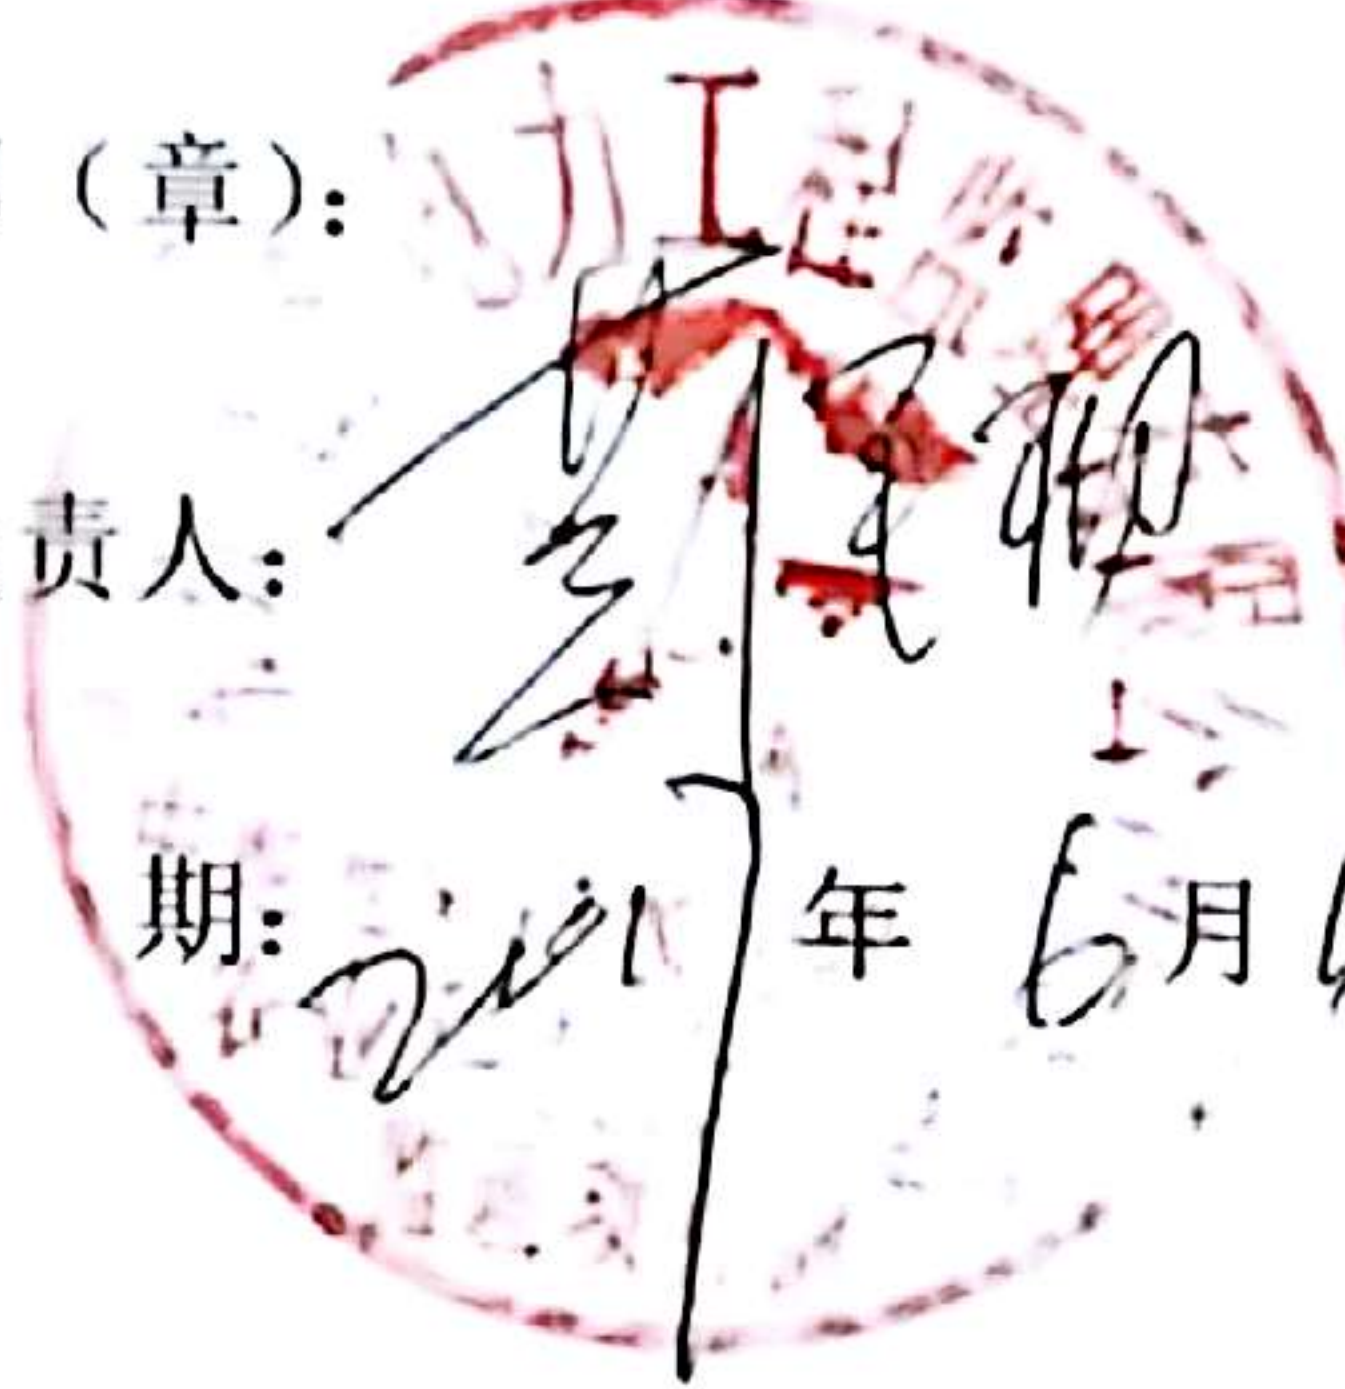


资料异常上传情况说明

项目名称：中地能源白水 20MW 光伏农业科技大棚电站项目

不能上传资料名称	2017 年 6 月 16 日星期五监理例会
不能上传原因说明： 因 620 并网抢工期业主不同意展开工程监理例会，因此这一期工程监理例会无法上传。请领导谅解 填表人：黎建光	
监理项目部确认： 情况属实。 监理项目部（章）： 项目负责人： 日期：2017 年 6 月 16 日	

在下列情况下，可填写此表并上传：

- 1、现场办公设备（打印机）故障，无法正常打印文件及上传；
- 2、需甲方签字或盖章的文件（如策划文件报审表、竣工验收申请等），甲方未审批或签字，不能上传策划文件报审表；
- 3、无项目章，或因项目章变更导致的监理资料无法签章及上传。
- 4、其它原因。