

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
	文件名称	会议纪要

会 议 纪 要

项目名称：山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目 签发：

会议地点	寿光项目会议室	会议时间	2017 年 03 月 29 日
会议主持人	李纪伟		会议签到表附后
会议主题：施工准备前质量督查会议			

会议内容：

一、上午检查监理单位资料、施工单位资料和设计院资料，发现如下问题：

1、监理单位的监理大纲的组织机构不完善；监理人员缺少两个安全监理；监理实施细则需补充国电投标准这一部分；旁站方案的内容针对性不强。2、施工单位的施工组织设计和应急预案方案需要修改；安全管理体系和管理制度的内容不全面；施工机械资料没有；人员资质中的项目经理资质缺期限及施工图纸不全。3、设计院的报审资料不全面。

二、下午检查施工现场时，提出的问题如下：1、施工单位的配置人员不全；2、施工进度计划要具体排列到每一天；3、施工单位的施工材料和施工器具的资料要及时报给监理；4、各个专项施工方案要上报给监理审核；5、监理单位人员和施工单位人员要形成一对一的对接；6、每个月至少召开一次安全专题例会；7、相关工作制度要责任到人，认真贯彻落实；8、屋面加固情况需要施工单位和设计院讨论落实，把方案更加完善；9、理货区屋顶上的采光带必须在周围拉上彩带或警戒线。



正衡监理
ZhengHengSupervision

项目名称

山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

文件名称

会议纪要



上午检查监理单位、施工单位和设计院的相关资料。



下午在施工现场进行查看。



正衡监理
ZhengHengSupervision

项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
文件名称	会议纪要



下午在讨论施工情况。



下午在理货区屋顶进行查看。




正衡监理
ZhengHengSupervision

项目名称

山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏
发电项目

文件名称

会议纪要

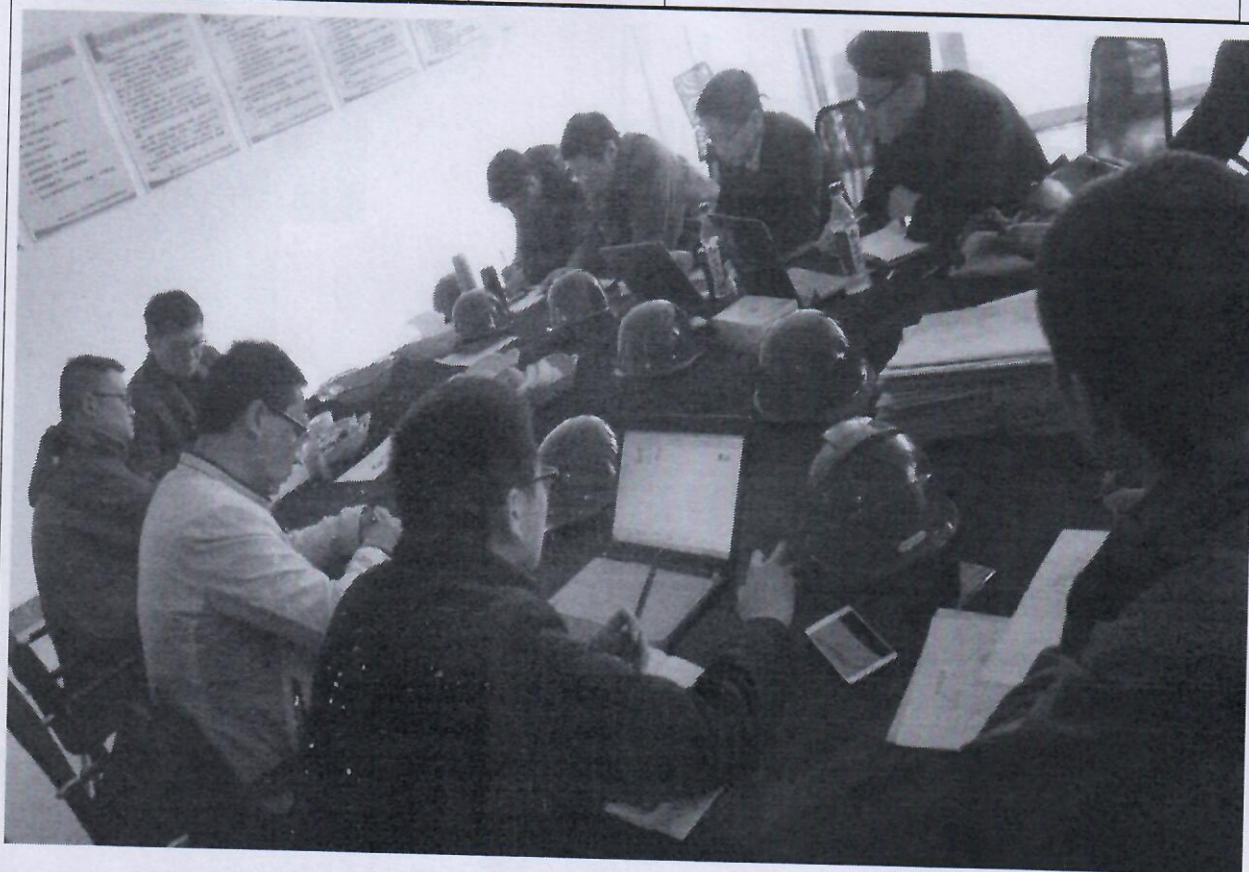

下午在开现场检查后的会议。



主送单位

寿光森爱新能源有限公司
泰州敬道电力工程有限公司

发文单位

常州正衡电力工程监理有限
公司

发文时间

2017 年 03 月 29 日

会议签到表

时 间: 2017.3.29					
会议地点: 施工项目部					
会议大纲: 安全例会					
主 持 人: 李纪伟			记 录 人: 许爱朋		
序号	签名	单位	序号	签名	单位
1	江绍强	上电新能源	13	张志伟	泰州敬道
2	居银峰	上电新能源	14	李伟伟	泰州敬道
3	何建成	上电新能源	15	余彬	泰州敬道
4	李纪伟	上电新能源	16	许爱朋	泰州敬道
5			17		
6	李会利	阳光通	18		
7	胡桂山	阳光通	19		
8			20		
9	徐虎	泰州正兴行	21		
10			22		
11			23		
12			24		