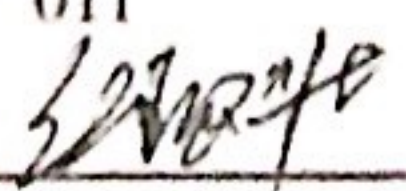



会议纪要

编号: 011

工程名称: 山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

签发: 

会议地点	工地会议室	会议时间	2017.06.28
会议主持人	纪现壮		
会议主题:	并网前安全专题会议		
上次会议问题落实情况: 无			
监理单位: 孙攀 随着并网节点到来, 为了减少安全隐患的存在, 特组织本次安全会议, 会议结束后对现场施工进行安全检查。 检查内容: 1、箱逆变及预制舱内消防器材是否齐全及是否经过相关部门检测, 检测报告是否齐全 2、二次电缆绑扎是否齐整, 地线是否连接齐全 3、现场安全警示牌悬挂位置是否正确 4、施工人员是否佩戴安全帽, 要求并网当天所有进场人员必须佩戴安全帽, 否则禁止入场 5、检查倒送电方案是否符合安全规程, 有无安全隐患 6、要求倒送电前必须对高压电缆进行绝缘检查, 防止倒送电出现短路等异常现象 业主单位: 王煜轩 希望施工单位能够在施工过程中重视安全工作, 特别是并网节点的来临, 做好安全检查及整改, 未顺利并网打下良好基础。 施工单位: 余华平 严格按照业主要求进行安全检查, 配合监理进行并网前安全检查, 对发现问题及时整改			
主送单位	山东东宏管业光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	山东东宏管业光伏发电项目业主项目部		
发文单位	山东东宏管业光伏发电项目监理项目部	发文时间	2017.06.28

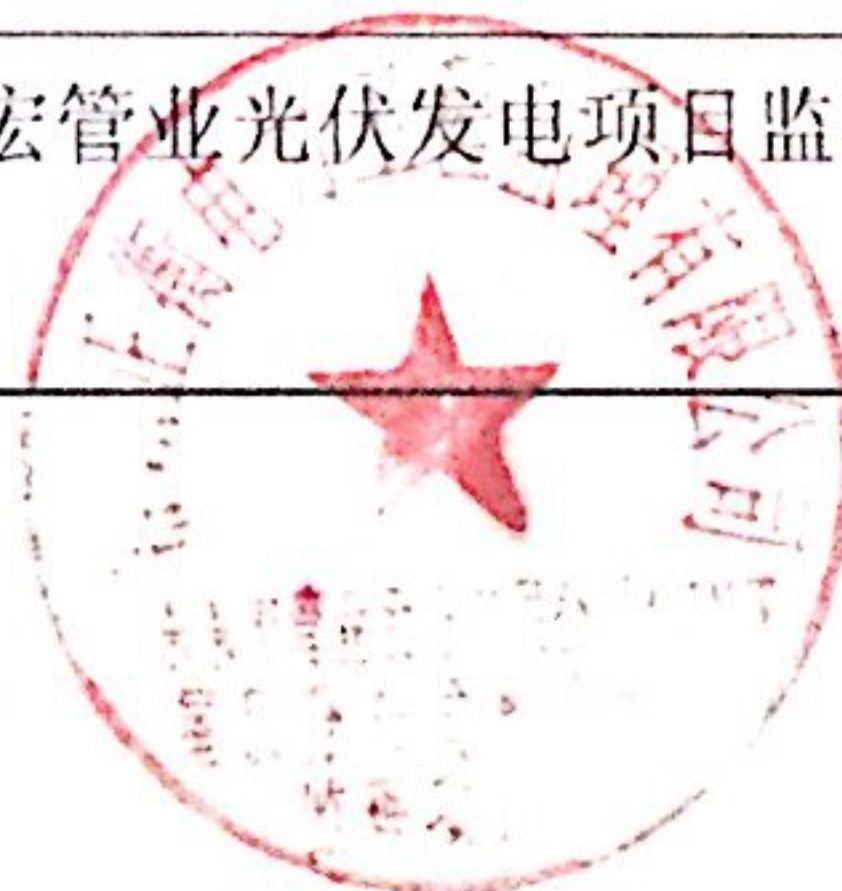

第十次 会议签到表

[illegible]