


会 议 纪 要

工程名称：江苏阚山发电有限公司光伏项目 3.2MW 编号：ZHJL-SHDL-002

会议地点	江苏阚山发电有限公司	会议时间	2017-12-12 16: 30-17: 30
会议主持人	徐文平		
会议主题：关于施工进度、质量、安全、资料等事宜			
本次会议内容：			
业主单位：			
1、现场施工区域增加防尘网；			
2、施工材料 13 号上午到；			
3、接地极要求按图纸施工；			
4、接地焊接人员缺少，需增加人员；			
5、光伏组件 13 号到达施工现场，现场开箱检验；			
6、箱变 20 号到达施工现场；			
监理单位：			
1、要求施工单位增加施工人数的投入，保证按时完成任务；			
2、要求施工单位要求接地焊接必须保证焊缝质量，保证搭接长度，对焊缝处进行防腐处理；			
3、要求施工单位做到施工验评资料与施工过程同步；			
4、要求施工单位对临时用电增加开关箱；			
5、做好现场安全工作，要求进入施工现场必须佩戴安全帽，高空作业必须系带安全带，现场屋面工作做好临边防护，注重临时用电、机械伤人、道路安全等；			
6、要求安装组件时轻拿轻放，避免组件出现碰撞，防止组件出现隐裂现象；			

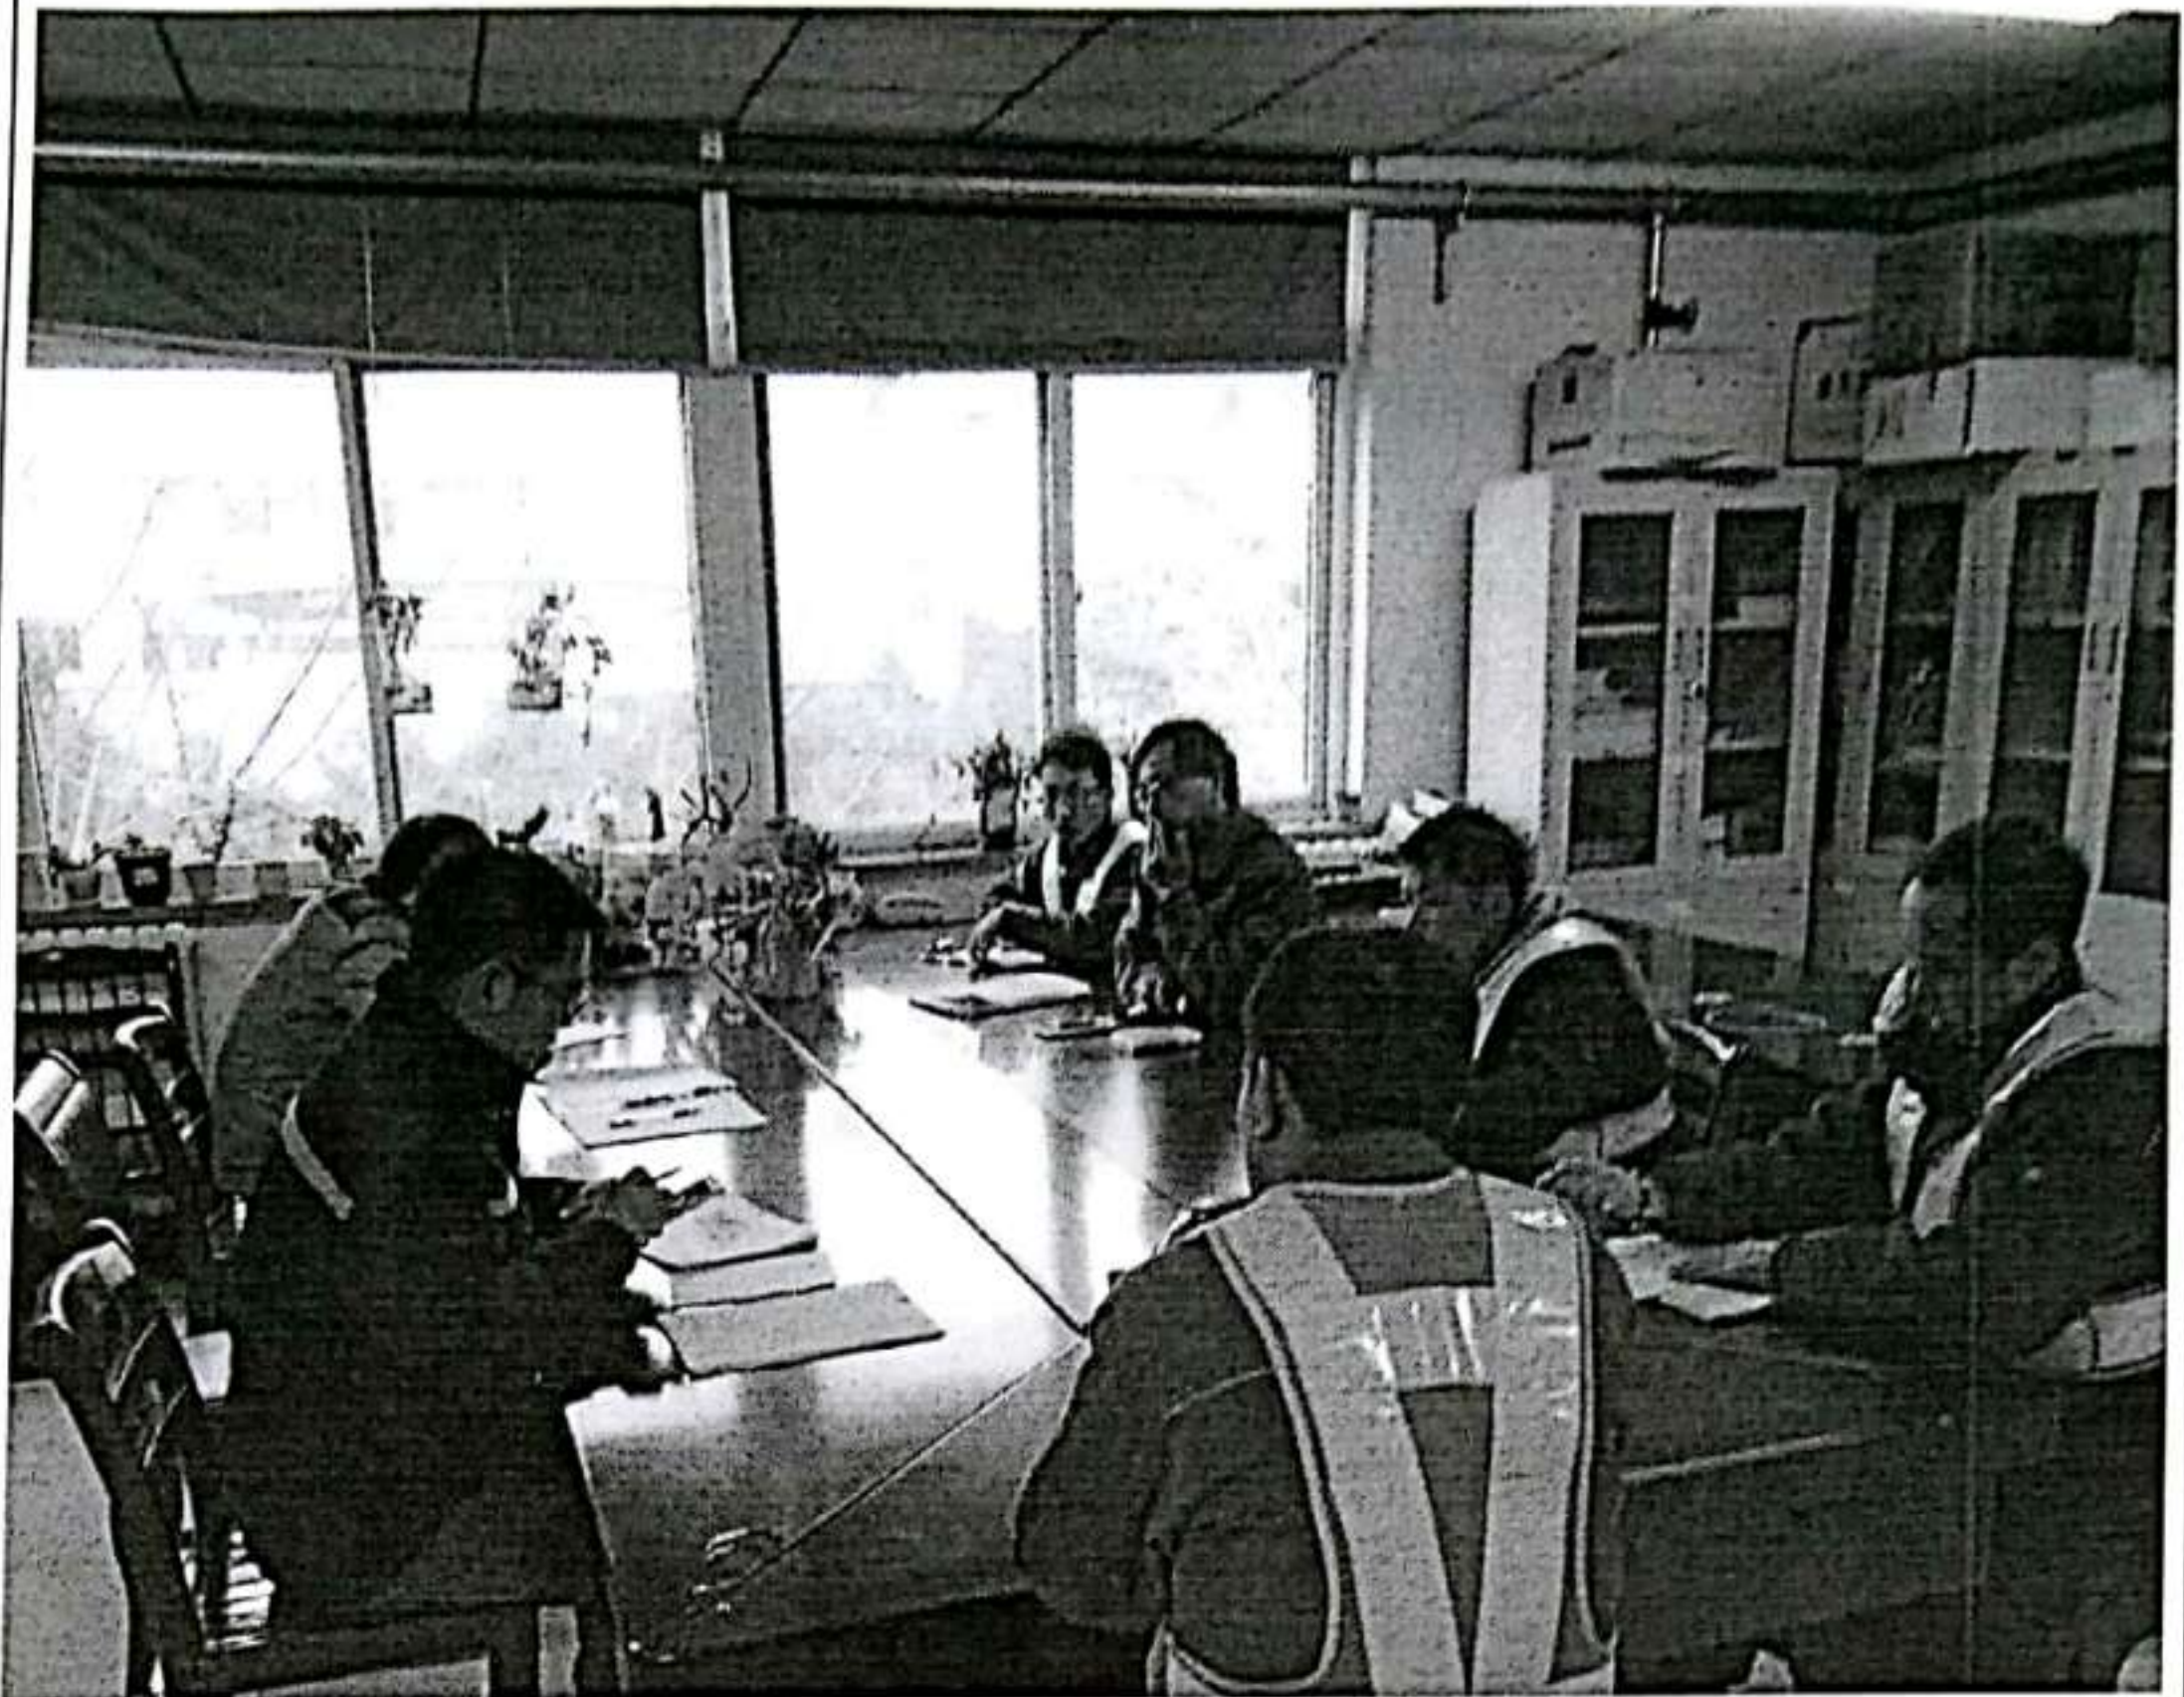

监理项目部（章）：

主送单位	江苏润山发电有限公司、上海上电电力工程有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 含山项目监理部	发文时间	2017-12-13

注 本文件一式三份。

江苏阚山发电有限公司光伏电站项目(3.2MWP)

第三次 会议签到表

时间: 2017.12.12

[illegible]