



第14次监理例会签到表

工程名称: 洛阳交运集团 2.2mw 光伏发电项目


各与会单位:







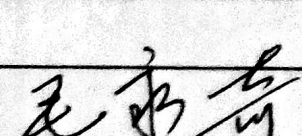
现将第 14 会议纪要印发给你们,如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:


2019 年 06 月 12 日

会议地点	工地会议室	会议时间	下午16:00
组织单位	监理单位	主持人	
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	浙江正泰新能源开发有限 公司		
	常州正衡电力工程监理有 限公司		
	安徽三三建设工程有限公 司	 	
		  	



洛阳交运集团 2.2mw 分布式光伏发电项目 监理例会

第 14 次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2019 年 06 月 12 日 下午 2:00

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：胡学东

一、承包单位

1、本周已完成四号屋面的全部工作，三号正在套管接线、汇流箱、逆变箱线头制作中。

2、二号屋面放线正在进行中，屋面虽然温度高，我们调整了作休时间以确保施工正常。

3、一号车间和二号车间部分已具备组件安装条件，待先并网后着手安装组件，以保证电气能正常施工。

4、高温天气，已除茶水到位，防暑用品也已到位，做到有备无患，安全文明施工方面，每天坚持班前安全教育，管理人员全时段在现场管理，防火专人现场看管，易燃部位防火布覆盖，水桶、灭火器等都准备到位，安全帽、安全带使用正常。

5、并网与电力局接洽中，电气安装人员已增加到场，我们尽力争取多干活，早并网。

二、监理单位

1、电气施工人员增加以后要规划合理施工，不能像以前那样无头绪施工，做必须做好，做一块清一块。

2、组件该安装了，吊装要继续规范化操作，重复以往说的，搬运组件要两人平抬，要走检修通道，严禁直接走在玻璃钢瓦上，组件往下放时要轻放，放时看好底部有没有杂物，以防拉磨损伤，组件安装禁止手按面板及脚踩组件。



3、加固工程一、二、三号车间的连接件满焊，要切实加强后期的防火工作，越后期越不能大意否则前功尽弃，不得随便吸烟，吸烟到指定吸烟处，要戴好安全帽，用好安全带，身体差的不得上屋顶面施工，做好对施工人员进行施工质量与安全交底。

4、电气安装的材料、设备要提前跟进，桥架弯曲的要带线调整、接地电阻测试要通知我们监理、在保证工程进度的同时，严把质量关，钢构防腐涂层也要敲尽焊疤后分别三遍刷到位，电缆铜鼻子制作要规范到位。

三、建设单位

1、并网一直说得不少了，十号还是没能并网，目前在抓进度的同时把质量也带上，接地、桥架弯曲的要调整好。

2、加强施工现场安全管理，高温季节即要做好防暑工作，也要做好防火工作，严禁酒后上班，吸烟到指定处，屋面垃圾要随做随清。

3、组件即将安装，吊装要安全第一，搬运组件要两人抬着散件，放好的组件不得拖拉，玻璃钢屋面禁止走人，安装不得踩压组件，要保证合格率，制作铜鼻子要认真专业，接线要规范美观。

4、还有三台并网柜要抓紧完成母排连接，现场要做好配合准备工作，积极协调有关并网事宜，有些需提前介入的要早做准备。

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：胡学东

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

洛阳交运集团 2.2MWp 光伏发电项目监理机构

共印 3 份