

会议纪要

编号: GFDZJBM09-11

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-喜临门 2.8944MW 签发: 李宇明


会议地点	工地项目部	会议时间	2019 年 5 月 24 日
会议主持人	任远威		
会议主题: 下步工作安排			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 一、监理项目部: 本周施工现场安全、质量、进度情况: 1、喜临门 2.8944MW 项目: (1)、2019 年 5 月 20 日材料进场 (2#、3#箱变设备各一台); (2)、2019 年 5 月 20 日 2#、3#箱变设备到场进行吊装作业, 监理人员进行现场安全旁站。 (3)、7 号屋面 4 平方电缆敷设, 本周完成 1MW, 2*95 支流电缆敷设, 本周完成 1.566MW (共 19 路汇流箱), 485 通信电缆敷设, 本周完成 1.566MW。 (4)、7 号屋面镀锌接地扁铁焊接, 本周完成 1MW。 (5)、7 号屋面汇流箱端热缩电缆头制作, 完成 1.566MW (共 19 台); (6)、现场安全检查, 未发现重大安全隐患。 2、曲美 1.971MW 项目: (1)、2#屋面汇流箱安装, 完成 12 台 (共 12 台) (2)、2 号屋面光伏支架、檩条安装, 本周完成 0.9MW, 电缆桥架敷设安装, 本周完成 0.6MW。 (3)、现场安全检查, 未发现重大安全隐患。 二、业主项目部: 施工工作要点及施工进度、质量、安全安排如下: 1、施工项目部要保证施工中施工质量, 确认保质保量。 2、施工项目部做好设备物资管控, 专人看管做到每日检查, 确保物资安全。 3、喜临门项目 1#箱变设备预计下周到场, 施工项目不做接受准备; 完成接受前的一切作业。 4、曲美项目做好月底并网准备, 下周调试人员, 箱变厂家与自动化人员进场。 5、每日要进行早班会 (安全、质量进行交底), 确保施工现场安全零事故。			

三、施工单位：

1、施工项目部对业主项目部、监理项目部提出的各项安排及问题，我方积极安排施工人员进行整改落实完成。

坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，督促施工单位在进度、质量、安全方面保质、保量、确保安全生产无事故。

主送单位	江苏中天科技股份有限公司施工项目部		
抄送单位	兰考县恒泰光伏发电有限公司业主项目部		
发文单位	兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目监理项目部	发文时间	2019 年 5 月 24 日

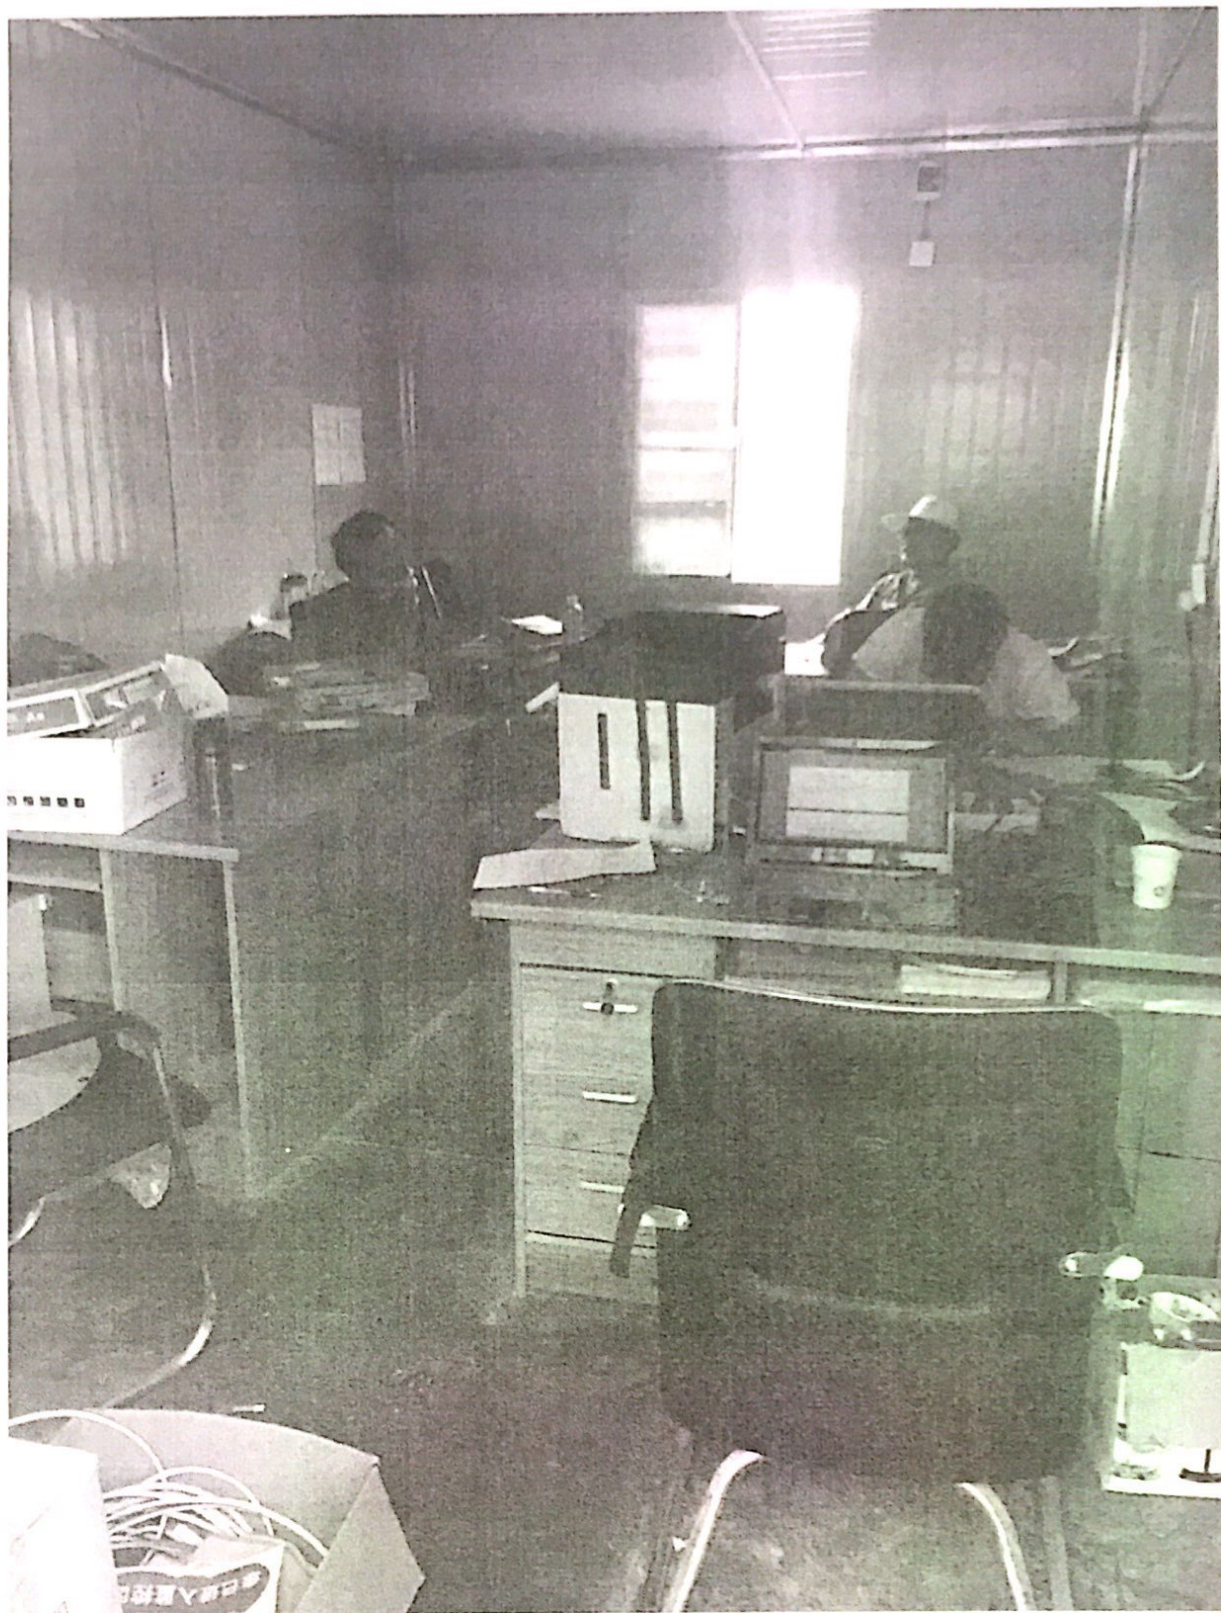

会议签到表

2019 年 5 月 24 日

[illegible]