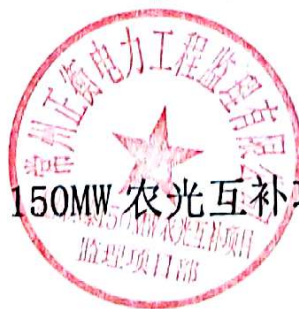


温州乐泰 150MW 农光互补项目

施 工 图 会 议 纪 要

温州乐泰 150MW 农光互补项目监理部






施工图会检纪要

编号: ZHJL-WZLT-001

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

签发: 

会议地点	业主项目部	会议时间	2019 年 11 月 19 日
会议主持人	王鹏飞		
会检图册: 升压站防雷接地图纸: 33-N11791S-D0601-01.....14			
本次会议内容: 业主单位: 1. 进入土建、电气交叉施工, 要紧密配合, 避免重复施工。 2. 垂直接地极、水平接地体要求较高, 材料一定要保质保量, 采购或定制时需有一定的余量。 3. 接地装置材料必须热镀锌, 镀锌层厚度要求达到 60-65um。 4. 人员经常出入口和大门口要设均压带, 2 个接地井要做好。 施工单位: 无异议, 按图纸设计要求施工。 设计单位: 未参加			
 会签意见: 业主项目部 (章) 业主项目经理: 	 会签意见: 监理单位 (章) 总监理工程师: 	会签意见: 设计单位 (章) 设总: 	 会签意见: 施工项目部 (章) 项目经理: 

注: 会检纪要由监理项目部起草, 经业主项目经理签发后执行。

温州乐泰 150MW 农光互补项目 图纸会审签到表

日期: 2019.11.19.

[illegible]