

佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目

会 议 纪 要

(安全例会第 1 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



会议纪要

工程名称：佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目

编号：FSXY-AQLH-001

会议地点	项目部会议室		会议时间	2022.11.08
会议主持人	陈大伟	会议主题	安全例会	

参加部门/人员：

建设单位—佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位—陕西 TCL 光伏工程有限公司

附件 1：问题照片

附件 2：参会人员签到表

本次会议是本项目的第 1 次安全会议，主要内容如下：

一、施工单位：

- 1、严格遵守业主单位、监理单位、施工合同及建设管理部门有关规定，落实安全问题。
- 2、计划明日（2022.11.8）进行屋面换瓦、喷涂工作，安全措施到位。
- 3、今日进行桥架支架焊接工作，已办理好动火、动焊手续，消防措施落实到位。
- 4、正在落实屋面、材料区、加工区场清、整理工作。

二、监理单位：

- 1、漆料划分专门区域存放；现场喷涂作业做好防毒措施，保证人工安全；施工中做好漆料污染防治工作，禁止漆料随意飘散。
- 2、动火作业前与厂区办好动火手续；焊工持证上岗，人证合一，作业区域警戒带隔离；焊机做好接地；禁止木料做垫板，做好消防防护措施。
- 3、物料存放区做好整理，垃圾固废及时清运。
- 4、屋面物料禁止临边 2 米内放置，吊装后及时分散。
- 5、屋面废弃木箱及时清运，人工垃圾（例如食品袋等）及时清扫；屋面散料（例如垫片、螺栓）及时收集，禁止随意丢弃。
- 6、施工区域禁止吸烟，尤其屋面区域，发现一次烟头罚款 200 元。
- 7、雨天禁止屋面作业，检查临电设施，做好场清工作。
- 8、每周二进行安全检查，相关人员禁止无故缺席，有事提前请假。
- 9、每日上工、下工前做好用电设施检查，填写临电设施检查表。



三、建设单位：




- 1、物料存放区做好整理，垃圾及时清运。
- 2、屋面垃圾及时清理，垫片等物料禁止随意散扔。
- 3、屋面物料禁止临边放置，逆变器等及时做好分散。
- 4、注意物料划伤屋面涂层问题，及时补漆：
- 5、动火作业做好消防措施。
- 6、雨天禁止屋面作业，做好临电设施检查。



主送单位	陕西 TCL 光伏工程有限公司		
抄送单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022. 11. 08

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



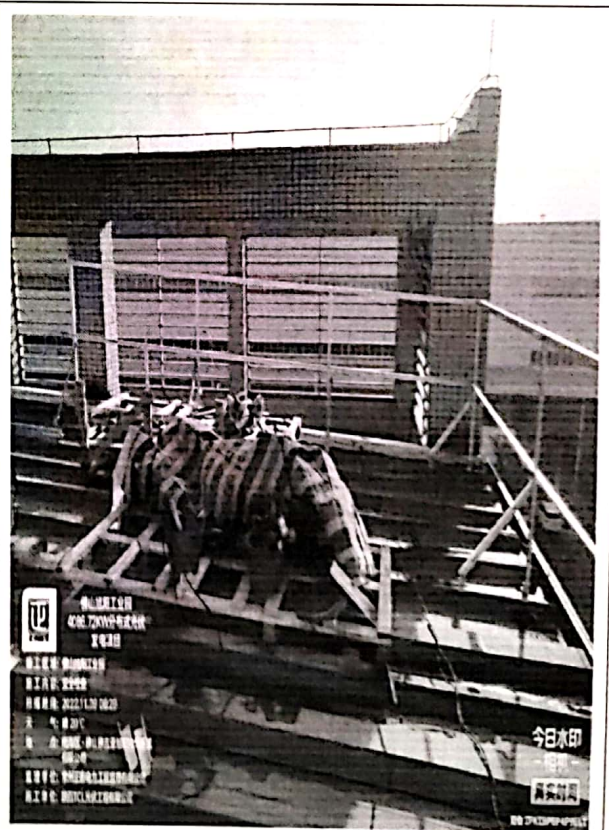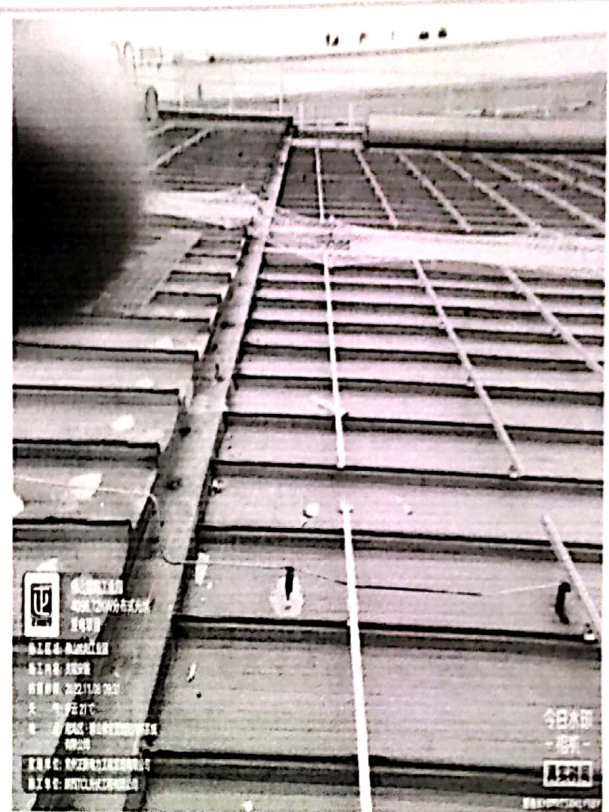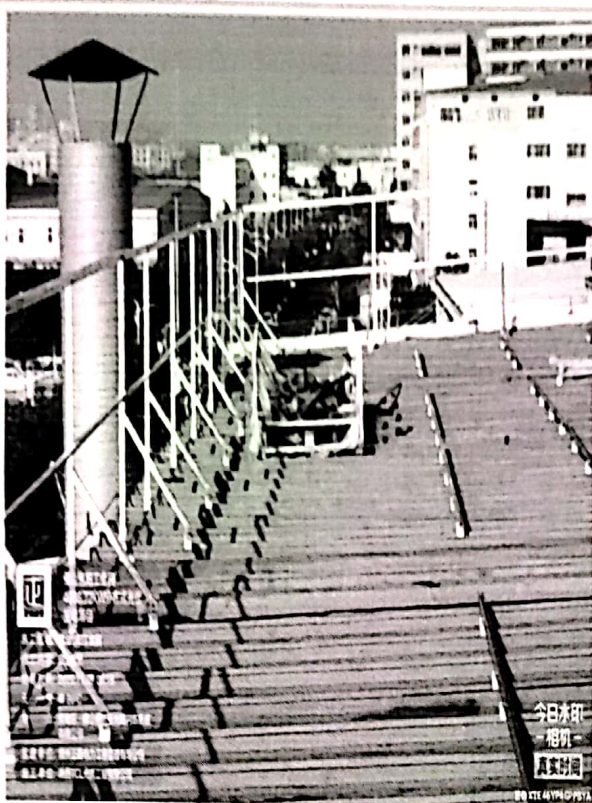

佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目

日期: 2022 年 11 月 08 日

[illegible]