

佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目

会 议 纪 要

(安全例会第 4 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



扫描全能王 创建

会议纪要

工程名称：佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目

编号：FSXY-AQLH-004


会议地点	项目部会议室		会议时间	2022. 12. 13
会议主持人	陈大伟	会议主题	安全例会	
参加部门/人员：				
建设单位—佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司				
监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司				
总包单位—陕西 TCL 光伏工程有限公司				
附件 1：问题照片				
附件 2：参会人员签到表				
本次会议是本项目的第 4 次安全会议，主要内容如下：				
一、施工单位：				
1、严格遵守业主单位、监理单位、施工合同及建设管理部门有关规定，落实安全问题。				
2、防雷接地工程正在安装，计划今日完成。				
3、正在落实屋面、材料区、加工区场清、整理工作。				
二、监理单位：				
1、屋面、材料区、加工区物料混乱，施工单位及时整顿。				
2、现场垃圾清运不及时，施工单位及时整顿。				
3、施工单位及时进行屋面清渣工作。				
4、屋面临边 2 米内禁止存放零散料，施工单位及时整顿。				
5、接地网敷设存在安全隐患，施工单位及时整顿。				
6、消防、安全防护措施必须落实到位，安全隐患及时排查。若因施工单位态度懈怠，所造成的一切责任后果将由你施工单位全部自行承担。				
三、建设单位：				
1、因桥架内无隔板，桥架内增加封堵泥分隔交、直流电缆。				
2、逆变器交流侧接线，接线端子垫片略小，需更换大号垫片，施工单位及时落实。				
3、现场增派人手，完善接地系统。				
4、工作任务较重，增加人员，增加工作时间保证并网进度，并注意施工安全。				







			
主送单位	陕西 TCL 光伏工程有限公司		
抄送单位	佛山三旭洋太阳能发电科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022. 12. 13

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



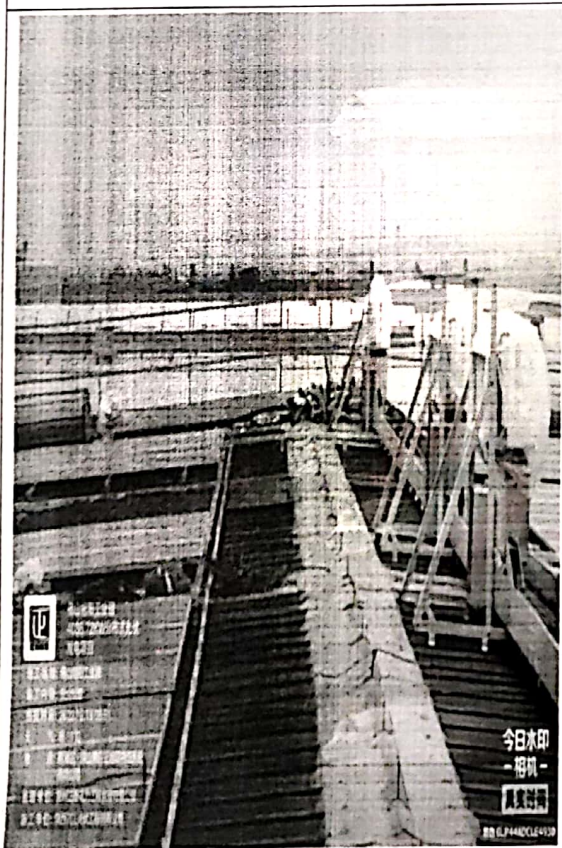

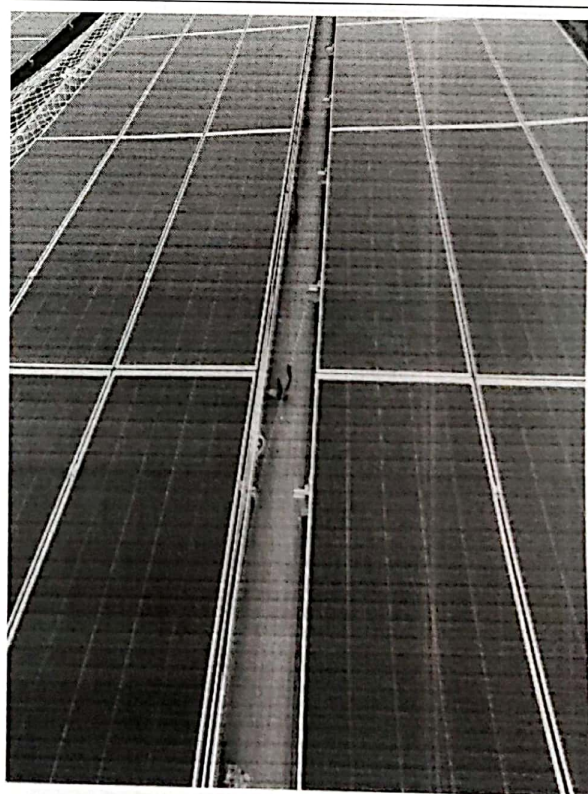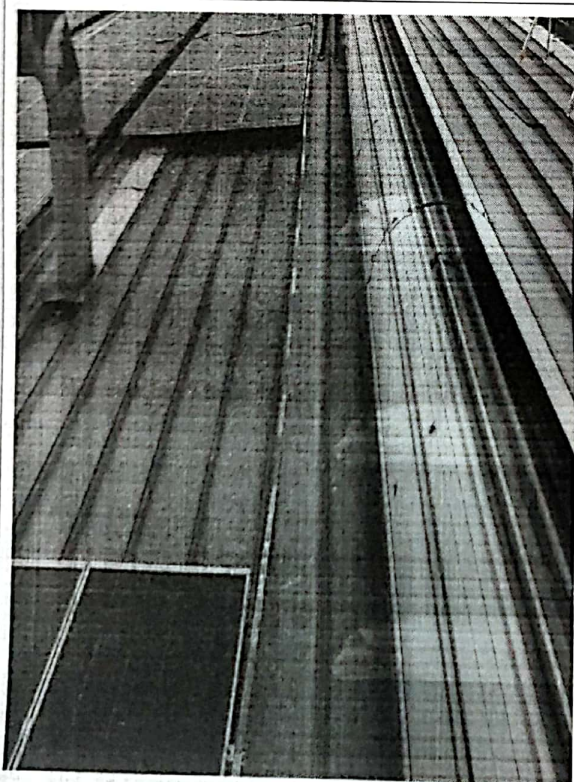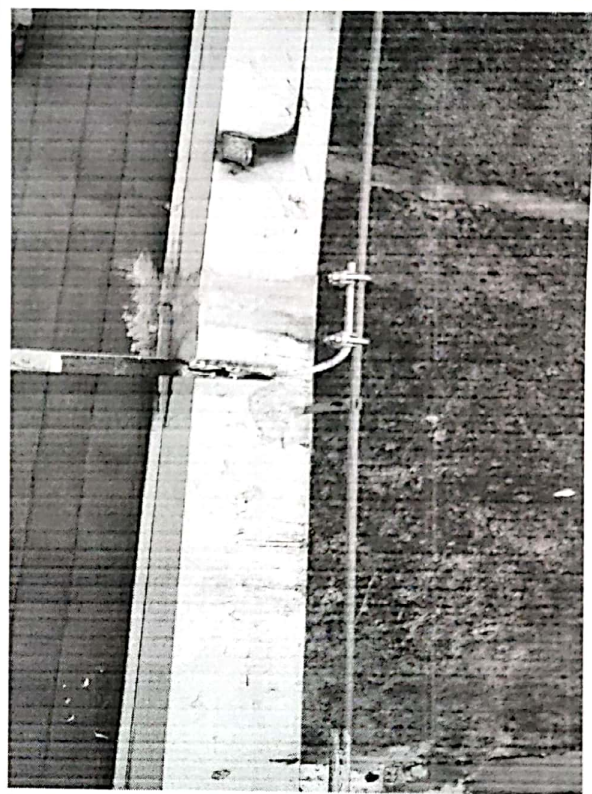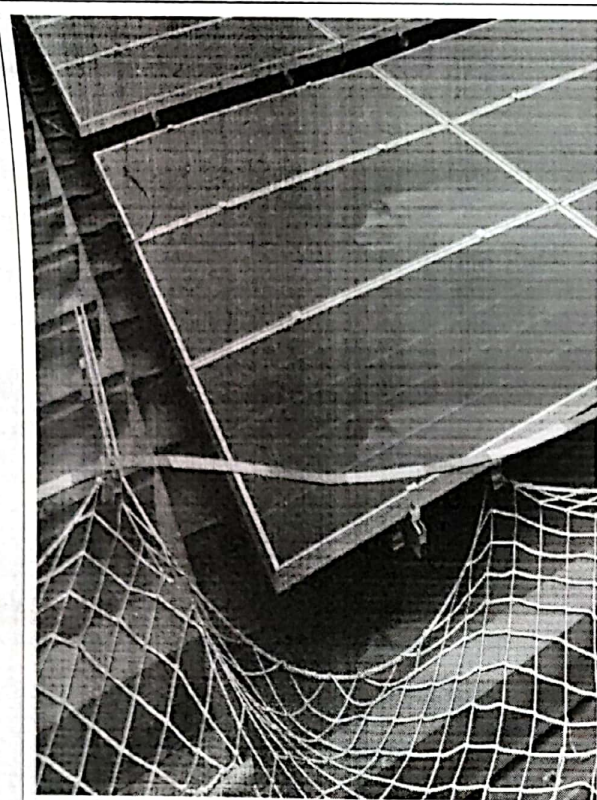

佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目

日期: 7/22 年 12 月 13 日

[illegible]