






质量/安全活动记录

工程名称: 朝阳和光 20MWp 光伏并网发电项目 编号: CYHG-ZH-ZLAQ-02

活动时间	2016 年 9 月 16 号
活动地点	赵家沟、王三沟
主持(交底)人	孙新伟
主题: 业主、监理、总包对现场施工质量、安全文明施工进行例行检查 内容: 1. 现场部分桩基存在胀模现象。 2. 现场部分桩基振捣不到位。 3. 现场部分桩基无保湿膜。 4. 升压站未设置保护围栏。 附件:	
参加人(签字)	 张清  孙新伟  张红  申宏  申宏  申宏

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。

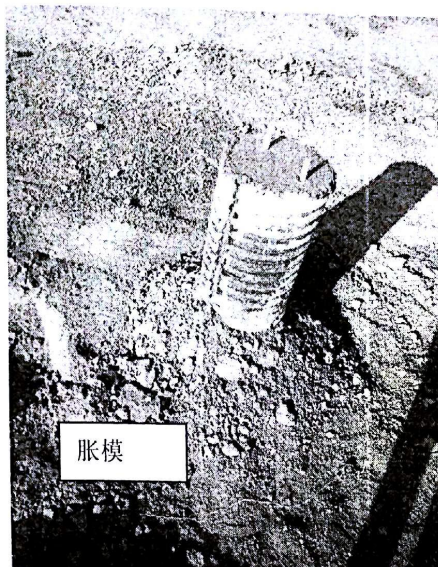


胀模



无保湿膜



未振捣

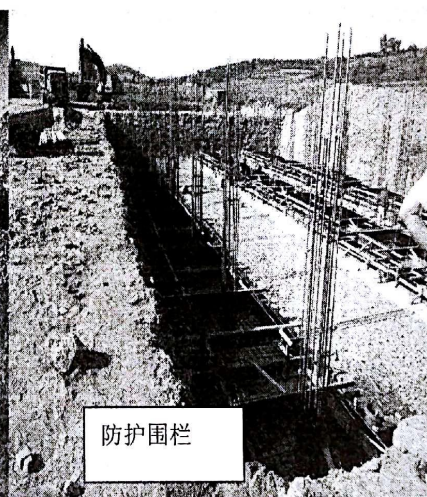

防护围栏