

质量/安全活动记录

工程名称: 措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号: 17335-JL-JBKXM12-007

活动时间	2018 年 08 月 30 日
活动地点	监理项目部
主持(交底)人	徐耀生

内容:

砌筑工程安全技术交底

- 1、在操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求, 道路是否畅通, 机具是否完好牢固, 安全设施和防护用品是否齐全, 经检查符合要求后方可施工。
- 2、砌基础时, 应检查和经常注意基坑土质变化情况, 有无崩裂现象, 堆放砖块材料应离开坑边 1m 以上, 当深基坑装设挡板支撑时, 操作人员应设梯子上下, 不得攀跳, 运料不得碰撞支撑, 也不得踩踏砌体和支撑上下。
- 3、墙身砌体高度超过地坪 1.2m 以上时, 应搭设脚手架, 在一层以上或高度超过 4m 时, 采用里脚手架必须支搭安全网, 采用外脚手架应设护身栏杆和挡脚板后方可砌筑。
- 4、脚手架上堆料量不得超过规定荷载, 堆砖高度不得超过 5 皮侧砖, 同一块脚手板上的操作人员不应超过 2 人。
- 5、采用内脚手架时, 应在房屋四周按照安全技术规定的要求设置安全网, 并随施工的高度上升, 屋檐下一层安全网, 在屋面工程完工前, 不准拆除。
- 6、砌块施工时, 不准站在墙身上进行砌筑、划线、检查墙面平整度和垂直度、裂缝、清扫墙面操作, 也不准在墙身上行走。
- 7、砌块吊装就位时, 应待砌块放稳后, 方可松开夹具。
- 8、已经就位的砌块, 必须立即进行竖缝灌浆, 对稳定性较差的窗间墙独立柱和挑出墙面较多的部位, 应加临时支撑, 以保证其稳定性, 在台风季节, 应及时进行圈梁施工, 加盖、楼板或采取其它稳定措施。
- 9、在砌块、砌体上, 不宜拉缆风绳, 不宜吊挂重物, 也不宜作其它施工临时设施, 支撑的支承点, 如确实需要时, 应采取有效的措施。
- 10、遇到下列情况时, 应停止吊装作业:

(1)不能听清信号时;

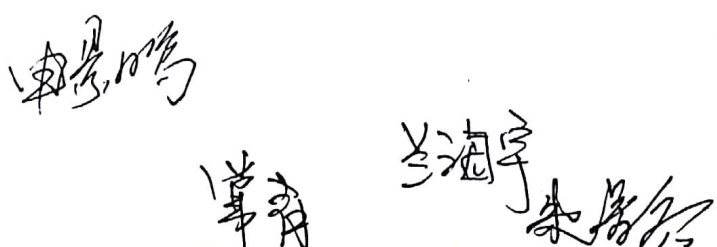
(2)起吊设备、索具、夹具等有不安全因素没有排除时;

(3)大雾或照明不足时。

11、冬期施工时,应在上班操作前清除掉在机械、脚手板和作业区内的积雪、冰雪,严禁起吊同其它材料冻结在一起的砌体和构件。

12、大风、大雨、冰冻等异常气候之后,应检查砌体是否有垂直度的变化,是否产生了裂缝,是否有不均匀下沉等现象。

13、灰浆泵使用前,输浆管各部插口应拧紧、卡牢,管路应顺直,避免折弯,同时还应检查管道是否畅通,压力表、安全阀是否灵敏可靠,操作时应戴保护眼镜、口罩、手套,在操作过程中,应严格按照压力进行,如果超压和压浆管道阻塞,应卸压检修,拆洗时,应先拆靠身的法兰螺丝,以防砂浆喷出伤人。

参加人(签字)	
---------	--

注:本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用,监理项目部自存。