

安全大检查

工程名称：天津市滨海新区古林街马棚170MWp光伏互补光伏发电项目 编号：TJYG-01-ZH-AQ-002

活动时间	2018年12月20日
活动地点	施工现场
主持（交底）人	程强强

内容：

2018年12月20日下午，由业主项目部组织，监理项目部、总包项目部、分包项目部共同参与，对项目现场进行了全面的安全文明施工大检查。

现场问题：

1、现场巡视发现个别施工人员未佩戴安全帽；

2、个别临时用电设备电缆未埋地；

3、一名外线组塔人员未正确佩戴安全带。

为贯彻安全方针，强化安全管理，保护劳动者的安全，建立安全生产责任制。在施工过程中必须牢固树立“安全生产责任重于泰山”、“安全为了生产，生产必须安全的”的思想，坚持“安全第一、预防为主、管生产必须管安全”的原则，严格管理。

进行现场吊装施工专项检查：

1. 进入施工现场必须戴好安全帽，进入现场不得吸烟，严禁酒后进入施工现场。

2. 施工现场危险处，应设置防护措施并且有明显标志。

3. 遵守现场所有安全警告标志，未经许可不准进入安全警戒区域。

4. 进入施工现场人员必须经过三级安全教育，认真接受安全施工措施交底，并在交底书上签字，施工中必须遵章守纪，不违章作业，服从安全监督员的管理。

5. 吊装作业必须做好安全警戒，无关人员严禁进入吊装区域，起重机械吊臂和吊物的下方严禁有人通过或逗留，吊装作业必须专人指挥。

6. 当工作地点的风力达到五级及以上时，或遇有大雪、大雾等恶劣气候及夜间照明不足时，不得进行起吊作业。

7. 特殊工种人员必须做到持证上岗，严禁非特殊工种作业人员从事特种作业，不操作自己不熟悉的或非本专业使用的机械、设备及工器具。

8. 临时用电严格执行“一机、一闸、一漏（漏电保护器）、一箱”的规定，漏电开关要灵敏可靠，各种电动机械设备、配电箱柜接零或接地应明显。

9. 现场升压站安装、调试试验工作存在高空作业，现场作业人员需正确佩戴安全帽、安全带。一次、二次舱布线工作操作平台需搭建安全网、安全平台。

10. 外线组塔作业属于高空作业，需佩戴安全带，应加强安全管理。

附件：照片

天津马棚口 70WM 渔光互补光伏发电项目监理项目部


2018 年 12 月 20 日

参加人（签字）

刘士发、韩林涛、张仪德、
石强、程强



现场作业人员正确佩戴安全帽：

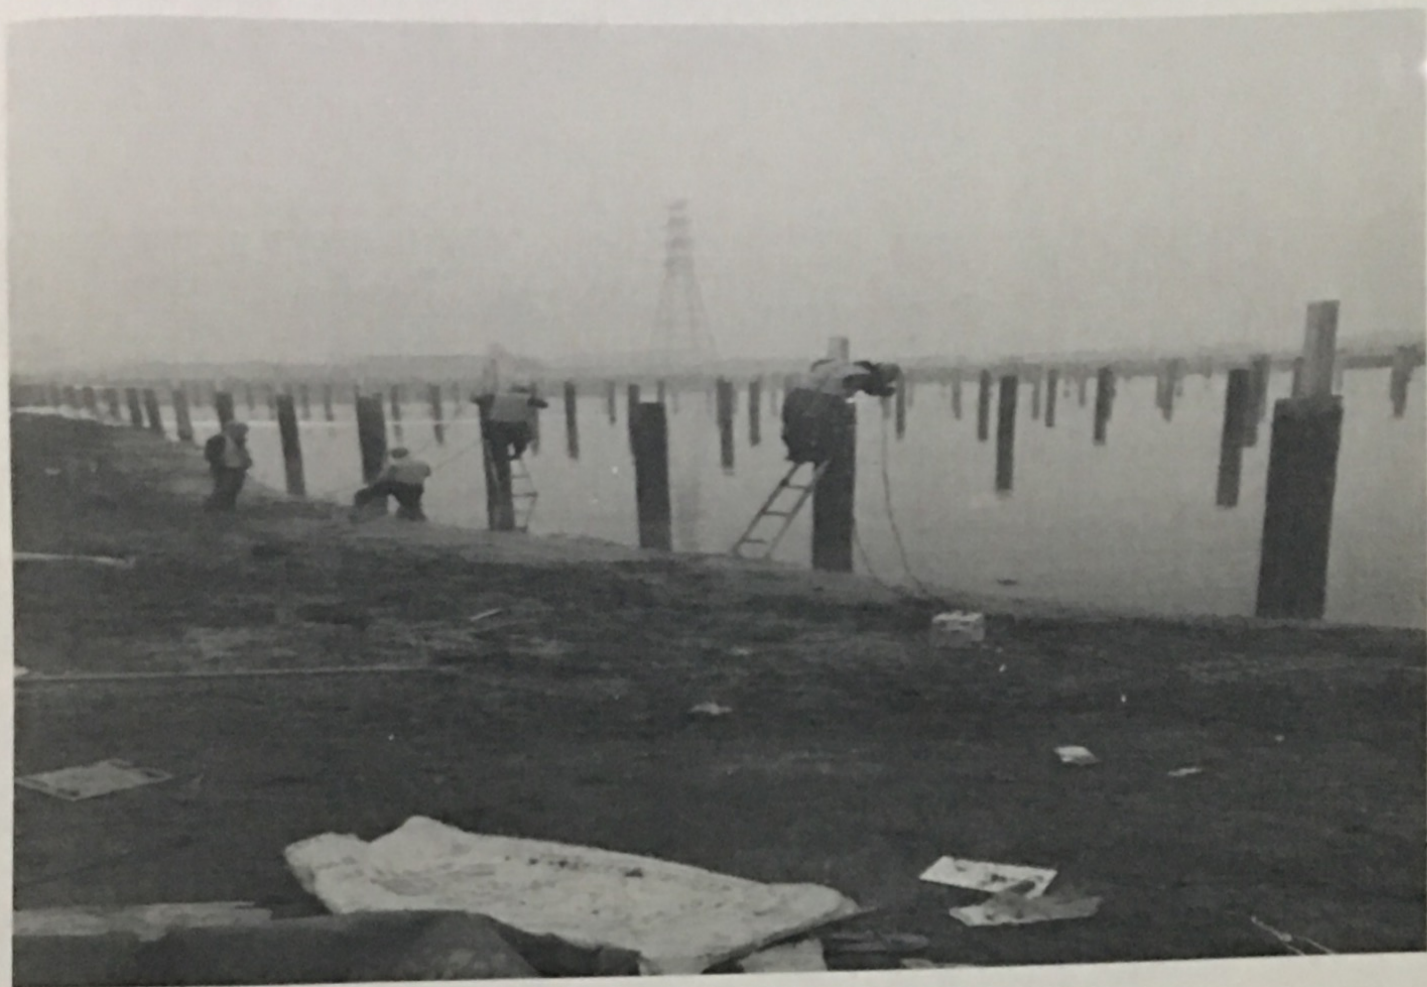

现场高空作业人员正确佩戴安全帽、安全带：

