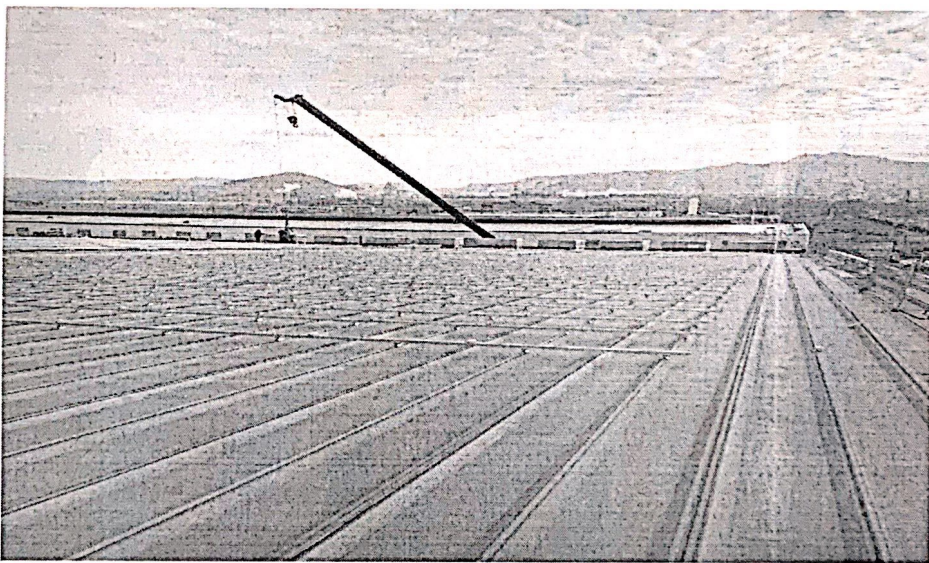


监 理 安 全 检 查 记 录 表

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

编号：ZHJL-SXGR-AQJC-05

施工单位	河北筑能工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 11 月 27 日	检查地点	厂区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1#厂房组件安装，组件吊装，屋面组件分散；2#厂房桥架安装；		
存在问题	1、屋面组件吊装堆放密集； 		
整改要求	要求立即将组件进行分散，禁止集中堆放材料；		
检查人	孙金龙	施工项目部 签收人/日期	何文梁 2019.11.27
整改情况	已按要求整改 整改负责人：王阔 日期 2019.11.28		
复查意见	无 复查人：孙金龙 日期 2019.11.28		