

安全大检查记录

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

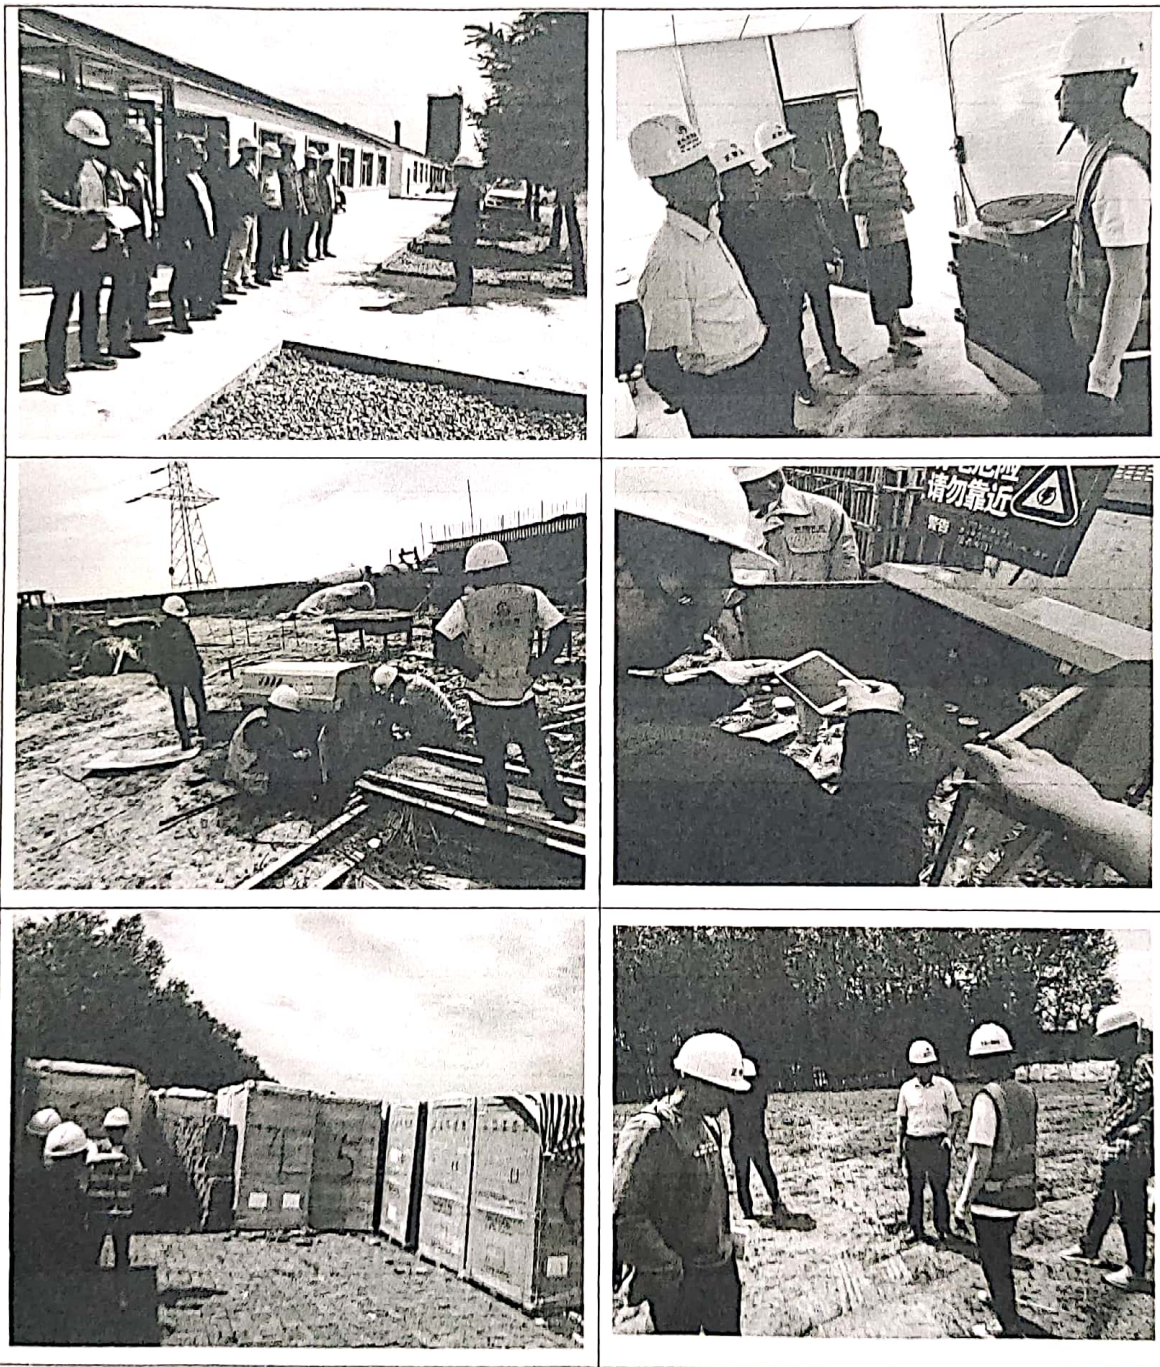
编号：002

活动时间	2020年6月24日
活动地点	集中办公生活区. 升压站. 光伏区
检查单位 (常州正衡电力工程 工程监理有限公司)	6月份是全国安全月. 由监理单位. 建设单位. 1#. 2# 3# 标段. 外线 升压站共同参加月安全大检查。
检查情况: 1. 集中办公生活区. 生活用电不规范. 2. 升压站. 现场杂乱. 警示标识. 标牌不齐全. 临时用电不规范. 3. 光伏区 1 标段材料堆放不整齐. 材料未覆盖. 4. 未形成安全文明施工. 标识. 标牌不齐全. 材料未覆盖.	
参加人 (签字)	王永红 郭永红 郭正英 郭志 郭永红 郭正英 郭志

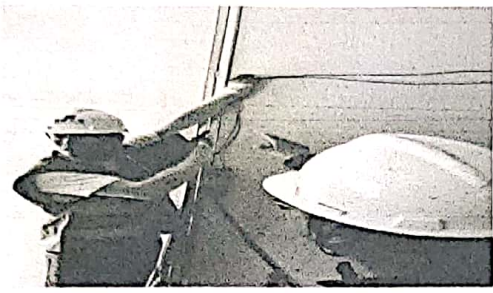
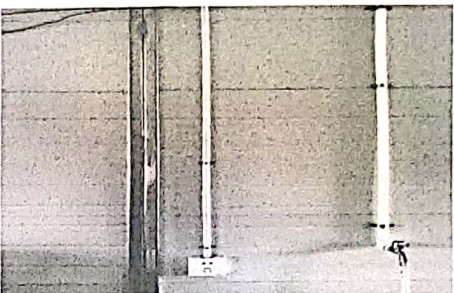
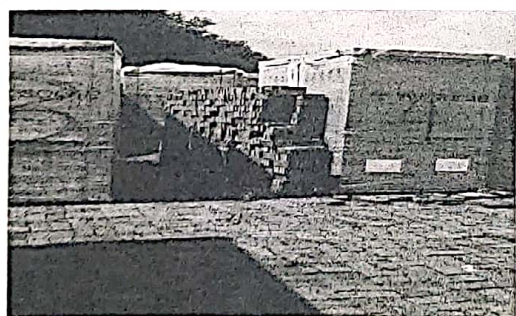
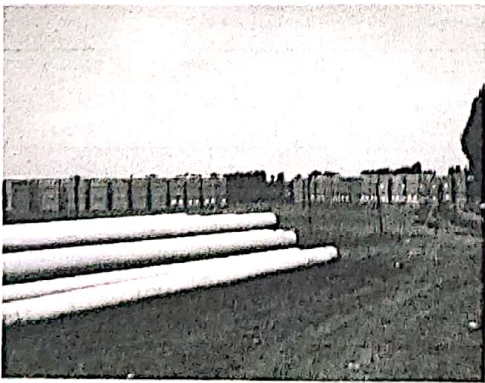


扫描全能王 创建

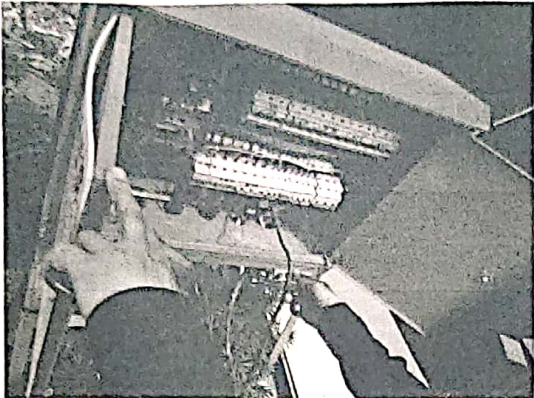
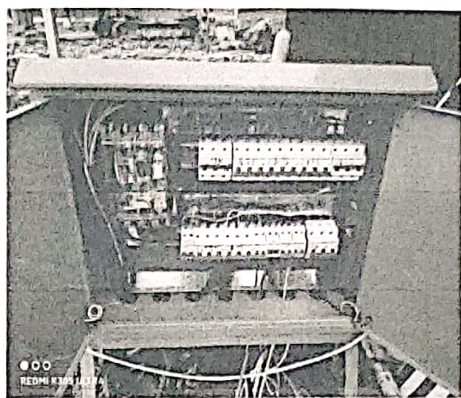
影像资料



问题照片

序号	问题照片	整改后
1	 生活区用电不规范	 临时用电已整改
2	 升压站现场杂乱	 升压站已进行清理
3	 一标段组件未覆盖	 组件已覆盖
4	 二标段组件未覆盖	 组件已覆盖



5	 升压站配电箱接线不规范	 配电箱已整改
6	 升压站钢筋加工机械接地线脱落	 接地线已整改

