

安全旁站监理记录表



项目名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

编号：SX-HM-JL-AQ-02

日期及气候：2025.4.23;多云 12-28C°		施工地点：华茂配电室 2 楼。	
旁站监理的部位或工序：储能配电柜倒运			
旁站监理开始时间：2025.4.23.08.15		旁站监理结束时间：2025.4..23.12.20	
施工情况： 现场共有 6 人，低托升降小车一台从上午 8.15 开始至 12，20 完成配电柜华茂配电室 2 楼本层室内倒运。			
监理情况 1、检查底托升降小车安全情况，并要求工人进行第一次试用。 2、再次对工人进行安全风险宣讲，强调配电柜倒运必须注意的事项。 3、旁站配电柜倒运全过程。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）：			
承包单位：许继电气服务有限公司		项目监理单位：浙江德力电力设备有限公司	
安 检 员：高李洋		旁站监理人员：祁俊兴	
日 期：2025 年 4 月 23 日		日 期：2025 年 4 月 25 日	

现场施工图片：

照片

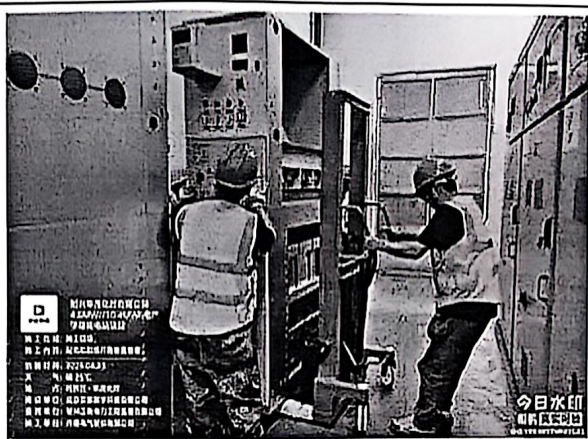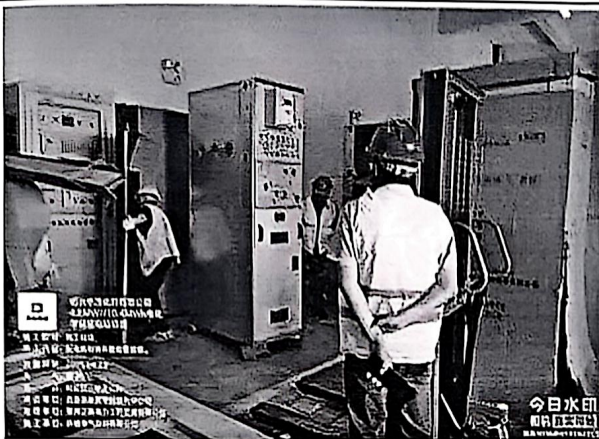

文字
描述

配电柜倒运施工

配电柜倒运施工

填报说明:

本表有项目监理机构填写, 项目监理机构存____份。