


安全生产检查记录表

检查日期：2019 年 3 月 7 日


编号：CYHG-ZH-AQSCJC-001

受检公司	朝阳和光光伏并网发电项目
检查人员	苟兴旺、张炎君、王登营、费向阳、卫文炳
检查类型	现场安全检查
检查内容	1、光伏场区安全隐患查处 2、汇流箱安全隐患检查 3、现场安全文明施工管理。
检查情况及存在问题	问题一：光伏场区进口处没有安装安全警示牌。 

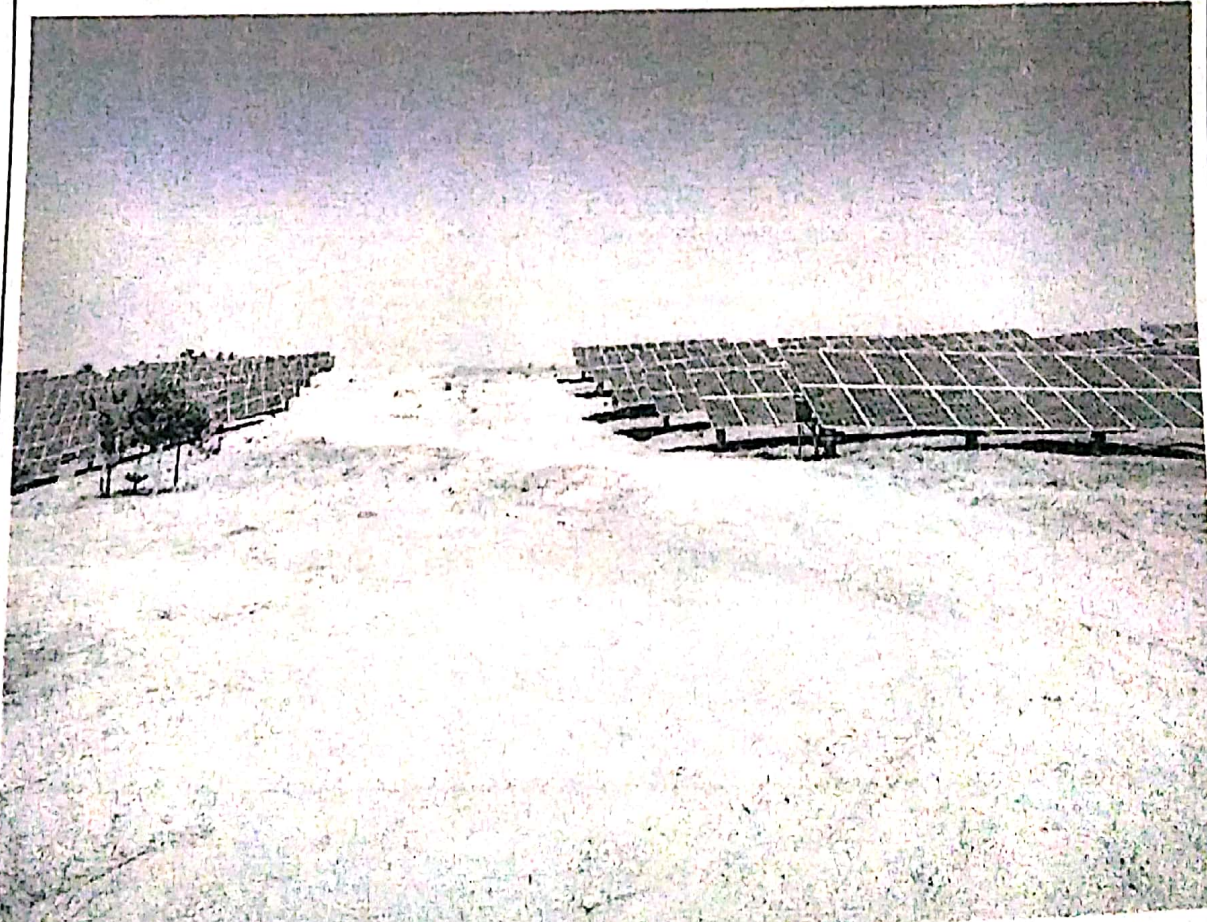

由 扫描全能王 扫描创建

问题二：光伏场区个别汇流箱门未关闭。

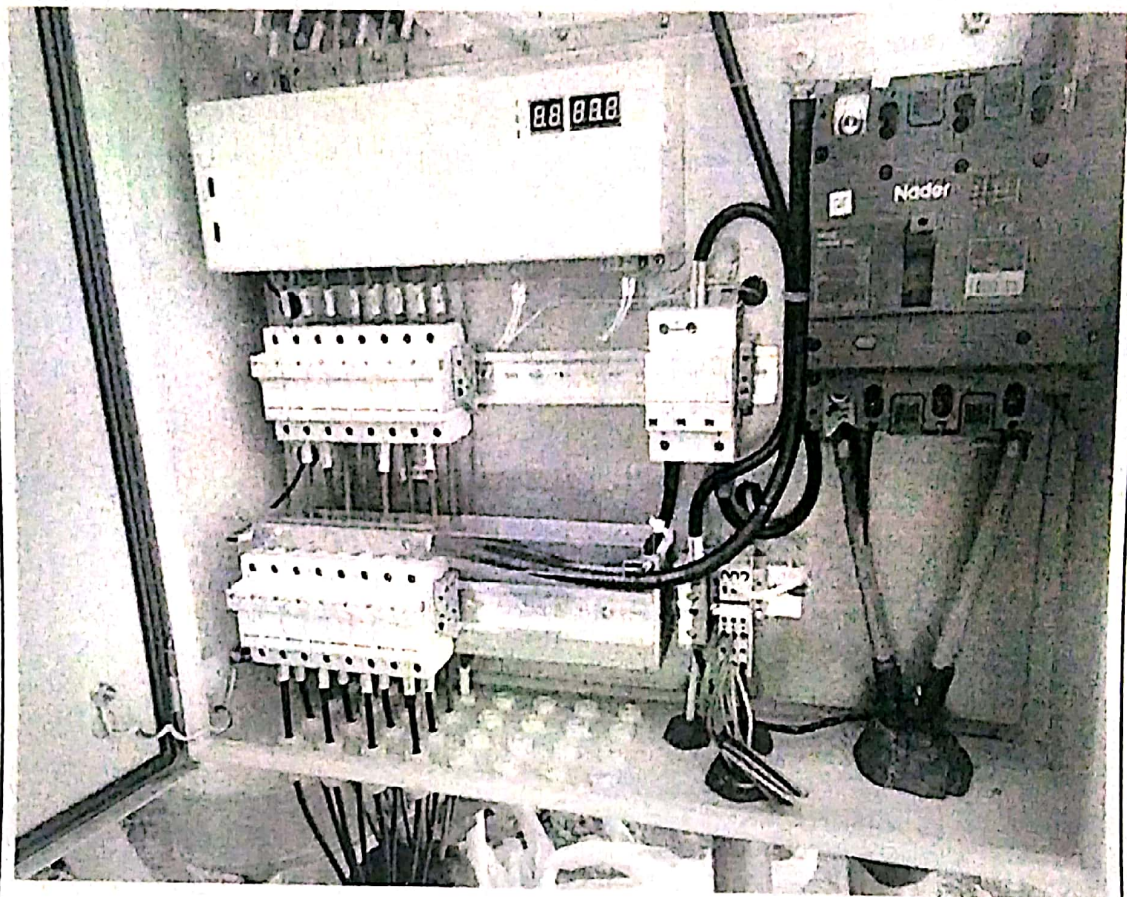

现场整改（现场已整改工作内容描述）

问题一：光伏场区警示牌已整改完成。

处理意见



问题二：光伏场区汇流箱门关闭整改完成



检查（记录）人员：

受检公司项目负责人：



由 扫描全能王 扫描创建