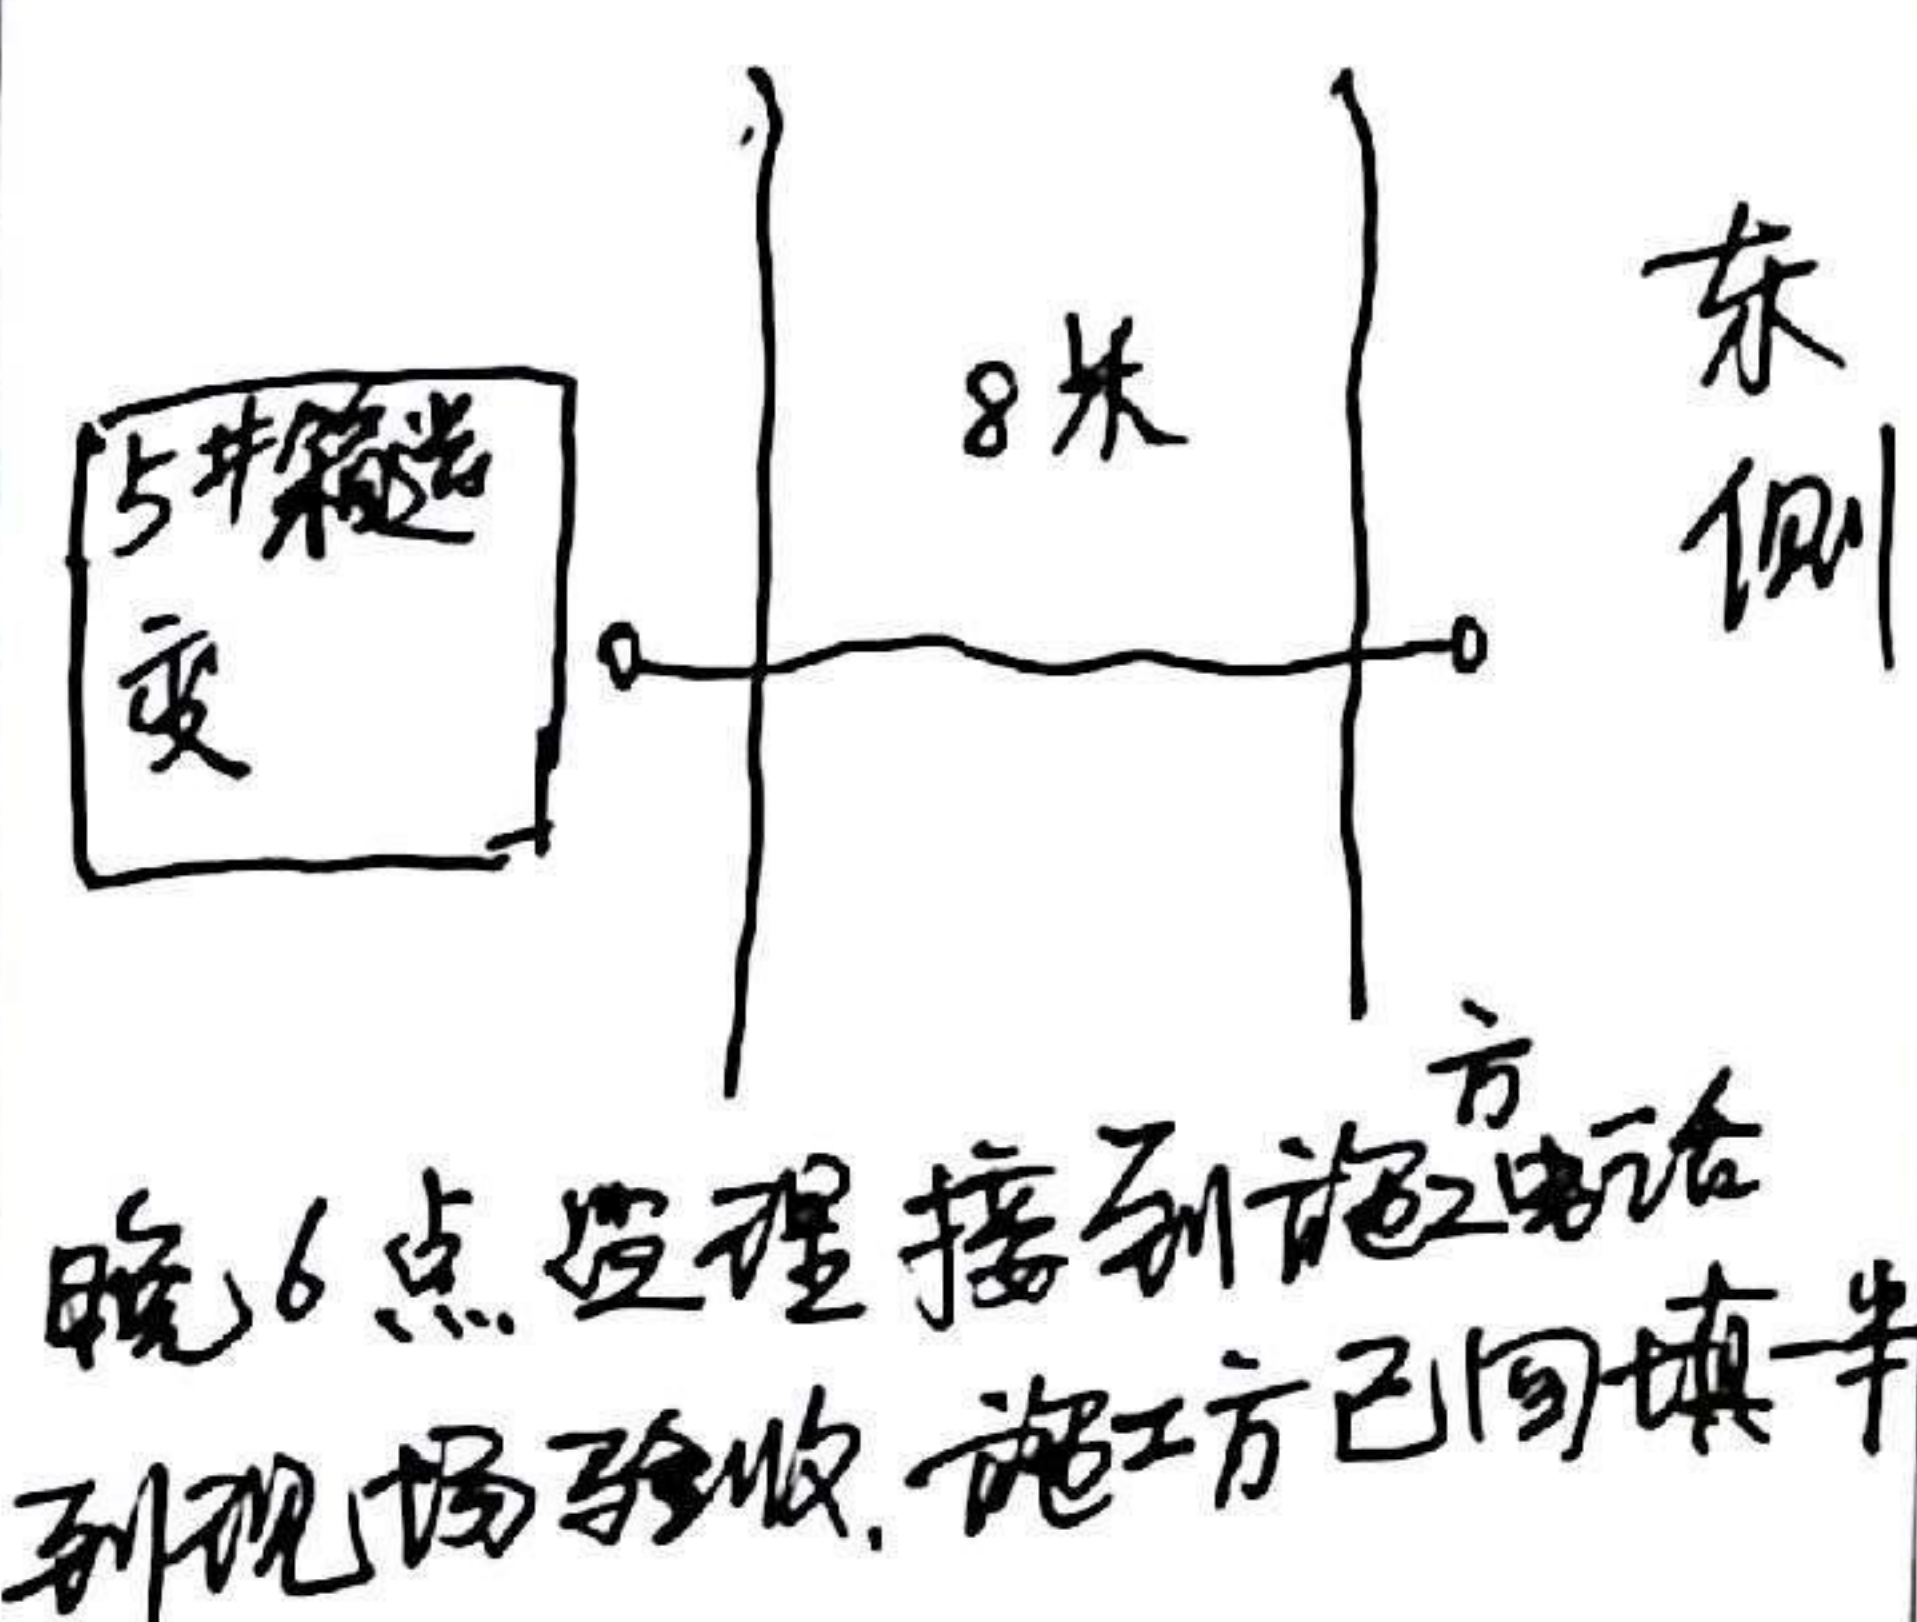


电缆 回填前（隐蔽）记录表

工程名称：中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目

编号：CZZHJL-002

序号	施 工 单 位	检 验 批	隐 蔽 地 点 (区)	总 长 (米)	验收时间	备 注
1	宁夏伊斯特	电缆沟隐蔽回填	5区	8米	下午6点	附相片
2	宁夏伊斯特	电缆沟隐蔽回填	—	—	—	—
3	宁夏伊斯特	电缆沟隐蔽回填	—	—	—	—
4	宁夏伊斯特	电缆沟隐蔽回填	—	—	—	—
5	宁夏伊斯特	电缆沟隐蔽回填	—			
位置 详图						

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

监理验收人（签名）*刘朋*

日期：*2017.6.17*