
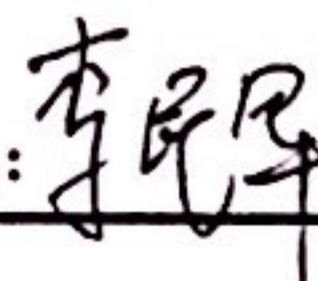


监理检查记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项

编号：JXM13-015

施工单位	山东福源设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017. 07. 24	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场巡视检查		
存在问题	箱逆变护栏门损坏		
整改要求	及时维修整改		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2017.7.24
整改情况	已重新安装 整改负责人:  日期: 2017.7.25		
复查意见	 复查人:  日期: 2017.7.25		

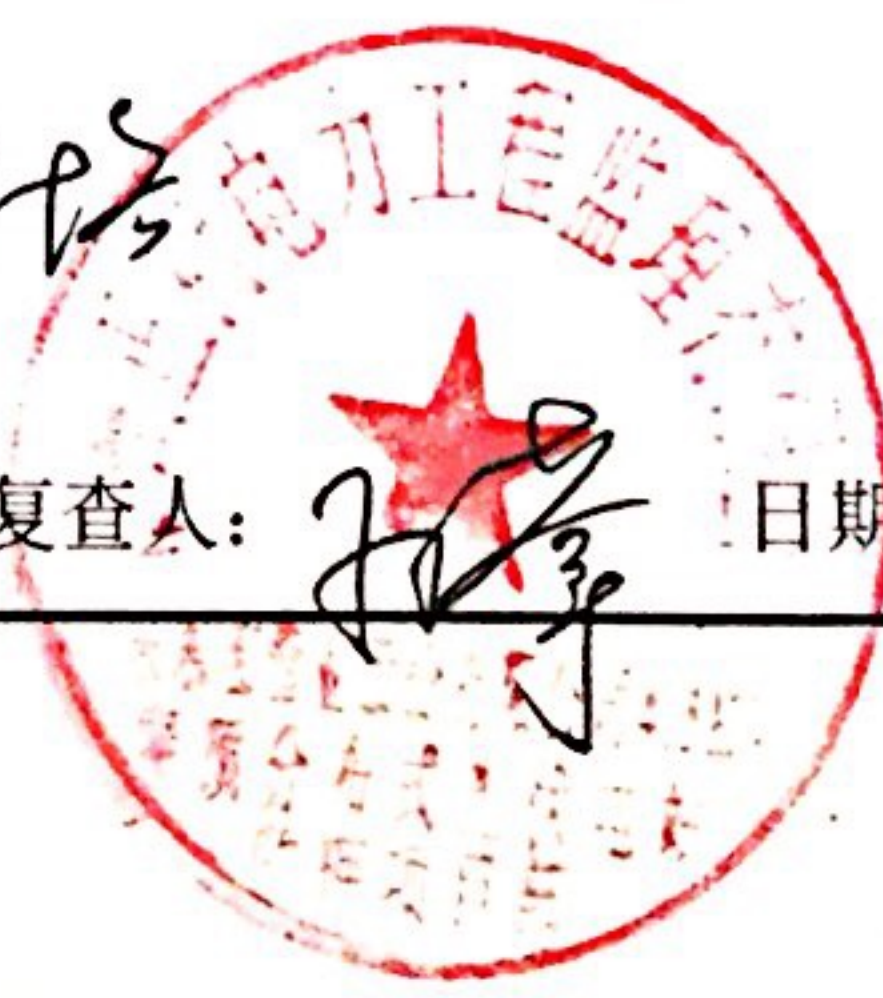