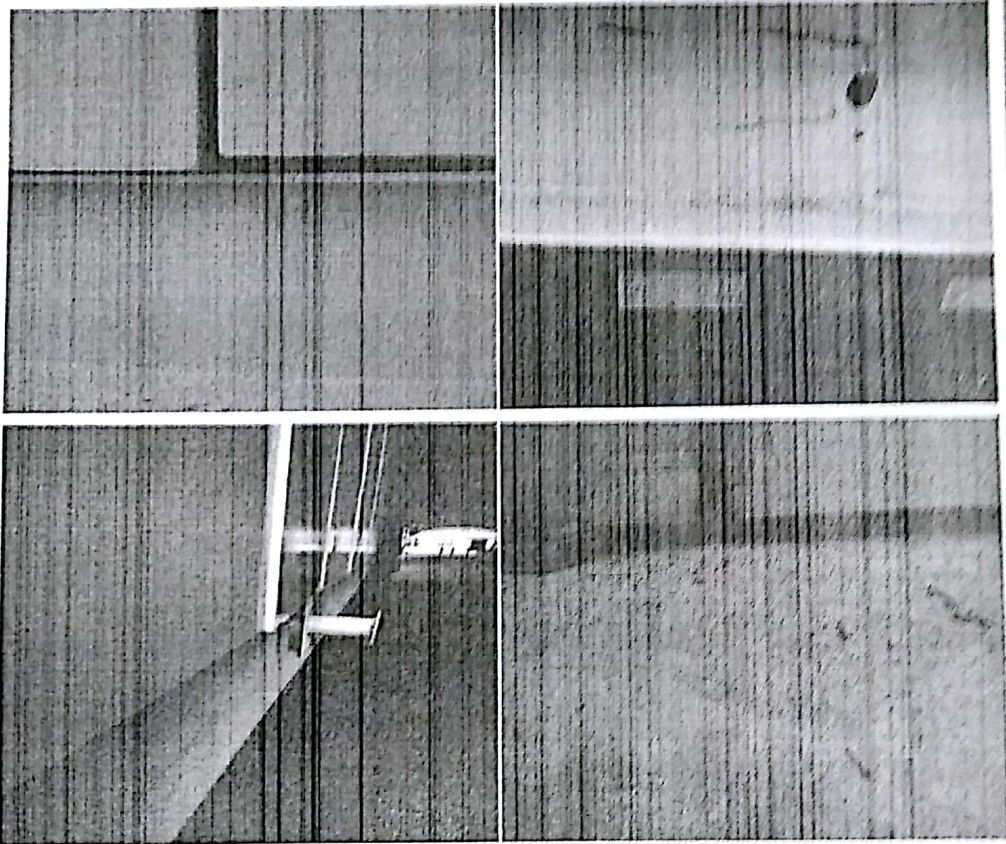


## GFDZJBM14: 监理检查记录表

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 池州超威电力有限 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: C201804250102

|           |                                                                                                                                                  |                      |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| 施工单位      | 电建集团贵州工程公司                                                                                                                                       | 监理单位                 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2018 年 4 月 21 日                                                                                                                                  | 检查地点                 | 1 区            |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                              |                      |                |
| 施工及检查情况简述 | 对现场设备进场进行旁站                                                                                                                                      |                      |                |
| 存在问题      | 1. 一次仓舱门存在空隙较大, 部分柜门存在高低不平整现象<br>2. 部分舱体底部出现生锈<br>3. 漆面划伤<br> |                      |                |
| 整改要求      | 及时联系厂家, 对不符合要求的尽快进行整改                                                                                                                            |                      |                |
| 检查人       | 王道春                                                                                                                                              | 施工项目部<br>签收人/日期      | 陶新伟            |
| 整改情况      | 已联系厂家                                                                                                                                            | 池州超威电力有限公司<br>整改负责人: | 陶新伟            |
| 复查意见      | 等待厂家进场处理                                                                                                                                         |                      |                |
|           | 复查人: 王道春                                                                                                                                         | 日期                   | 2018.4.23      |