


监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 河南省浙商有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-ZSFZ-JC-026

施工单位	湖北飞友建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年11月04日	检查地点	4#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查组件安装情况		
存在问题	1. 组件开箱表面有痕迹。 		
整改要求	1. 做好记录, 上报项目部 2. 注意成品保护, 加强施工人员组件搬运安装交底工作。		
检查人	李恒	施工项目部 签收人/日期	李恒 2019.11.10
整改情况	已按要求整改。	整改负责人	李恒 2019.11.7
复查意见	已整改。	复查人	李恒 日期 2019.11.7

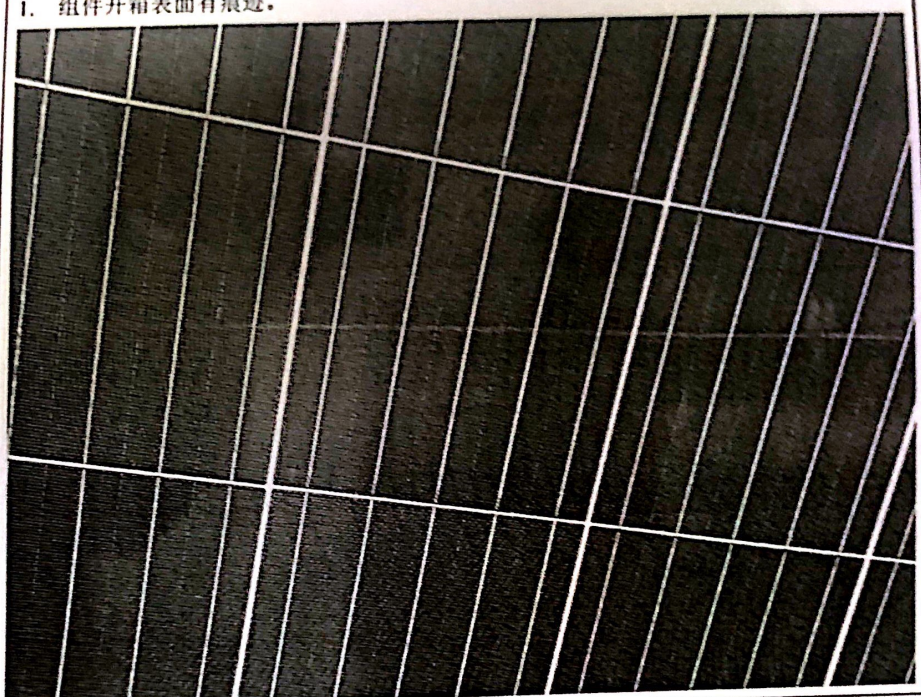