


监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-JC-044

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 12 月 19 日	检查地点	2#仓库及活动中心
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查 2#仓库桥架及活动中心桥架内 4 平方电缆未绑扎		
发现问题			
情况处理	警告施工方桥架内 4 平方电缆要绑扎打把		
检查人	李仓立	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	已按照要求整改。 复查人: 李仓立 日期: 2019.12.19. 		

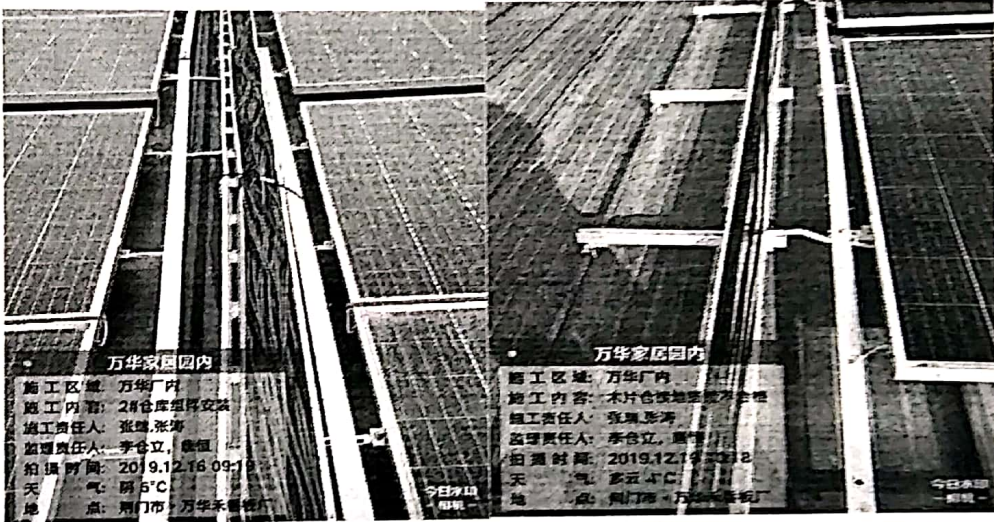

扫描全能王 创建