
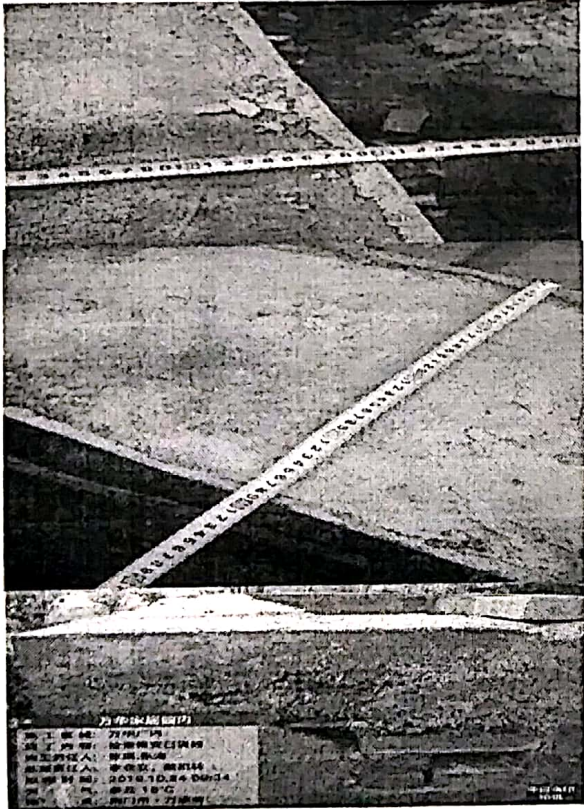


隐蔽工程验收记录

(混凝土结构工程)

JNWH-ZJHL-YBYS-08

单位工程名称		荆门万华	分项工程名称	1#-4#箱变、一次舱基础	施工图号	DLY-HBJM-X2019003S-T0201-01
工程部位		箱变基础柱、圈梁砼		设计变更编号	/	
主要质量情况	混凝土设计强度等级	C25		混凝土强度等级及试验单编号		
	现场测量			混凝土表面质量及缺陷处理		
				质量问题： 1、基础砼基础尺寸、外观、标高、轴线偏差均符合设计及规范要求。 2、个别部位有缝窝； 3、现场圈梁缝窝已整改。		
施工单位检查结果		项目质量技术负责人：杜军 2019年 10月 24日				
监理单位验收结论		合格，未做强度测试 专业监理工程师：李包立 2019年 10月 24日				

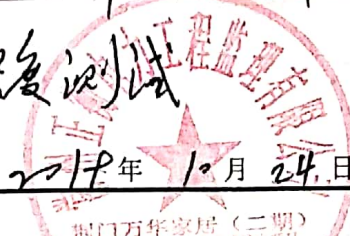

扫描全能王 创建