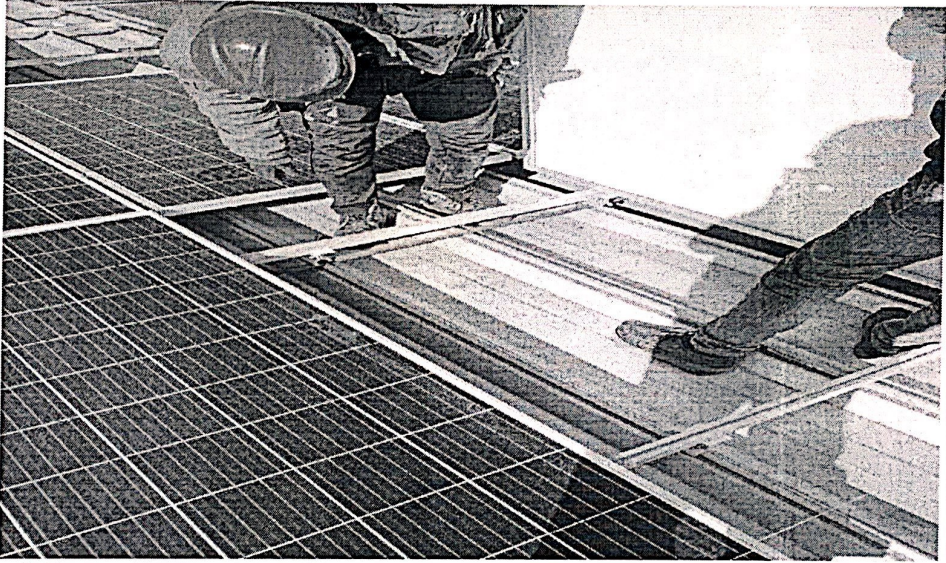


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

编号： ZHJL-SXGR-JLJC-08

施工单位	河北筑能工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 12 月 03 日	检查地点	厂区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	2#屋面桥架安装，检修通道安装，3#屋面组件吊装，组件分散，组件安装；		
存在问题	1. 3#屋面个别夹具未安装； 		
整改要求	1、要求对屋面进行重新检查复紧；		
检查人	孙金龙	施工项目部 签收人/日期	陈敬军
整改情况	已整改 整改负责人: 陈敬军 日期 2019.12.04		
复查意见	无 复查人: 孙金龙 日期 2019.12.04		