


监理检查记录表

工程名称：海南炼化 3.8MWp 分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM14 -02

施工单位	石家庄科林电气设备有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 07 月 14 日	检查地点	聚丙烯仓库屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对聚丙烯屋面光伏组件吊装转运进行检查。		
存在问题	屋面转运分流组件过程中，出现一人背运，应按要求进行二人进行抬运。		
整改要求	要求施工单位施工现场负责人按要求进行叠放，以免对组件造成伤害。		
检查人	同有 2022.07.14	施工项目部 签收人/日期	刘俊俊 2022.07.14
整改情况	已对违规人员批评教育 整改负责人 刘俊俊 日期: 2022.07.14		
复查意见	已规范抬运。 复查人: 同有 日期: 2022.07.14		



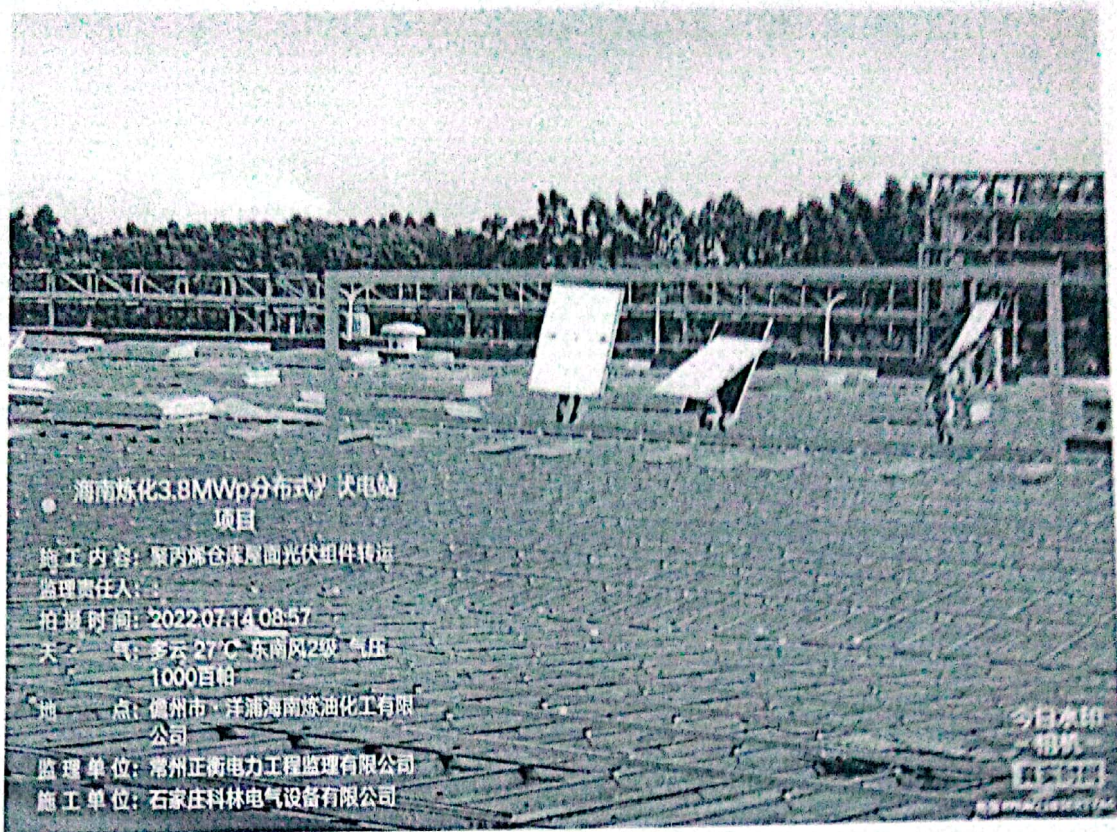

● 海南炼化3.8MWp分布式光伏电站
项目

施工内容: 聚丙烯仓库屋顶光伏组件转运

监理责任人: 王

拍摄时间: 2022.07.14 08:57

天气: 多云 27°C 东南风2级 气压
1000百帕

地点: 儋州市·洋浦海南炼化化工有限公司

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位: 石家庄科林电气设备有限公司

今日水印
相机

11:11

电话 0519-89991111



扫描全能王 创建