


监理检查记录表

工程名称：常熟卡赫屋顶 993.6kWp 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-CSKH-006

施工单位	上海道发能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.03.30	检查地点	厂区屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	MC4 接头制作		
存在问题	MC4 接头未拧紧 		
整改要求	应认真检查接头部位，确保 MC4 接头紧固到位。		
检查人	俞玉荣	施工项目部 签收人/日期	徐子右
整改情况	已按要求整改 整改负责人：徐子右 日期：2022.03.30		
复查意见	经复查，已整改 复查人：俞玉荣 日期：2022.03.31		

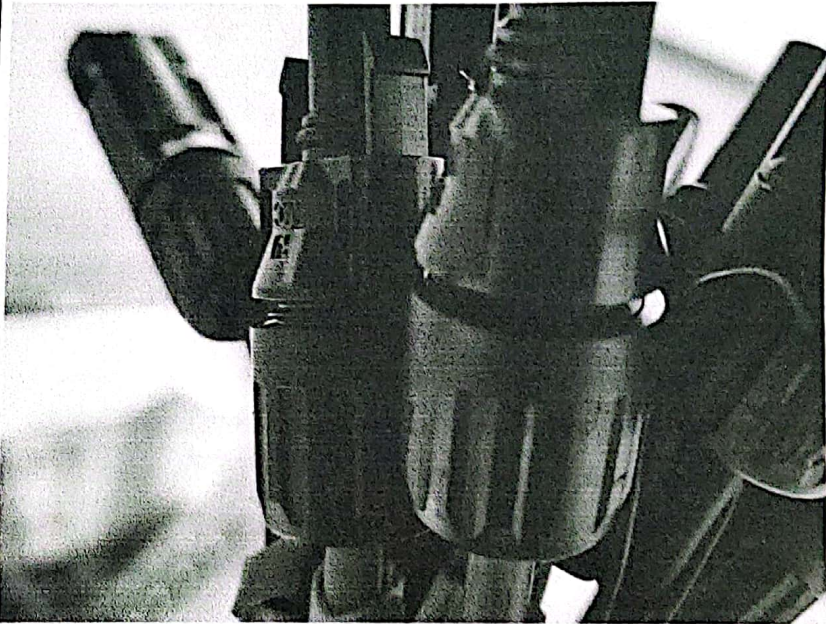