
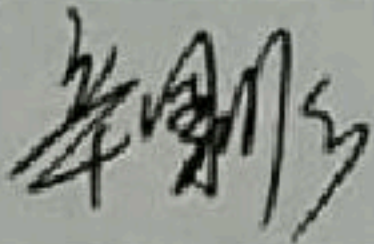
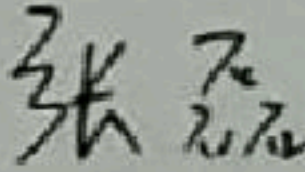


监理检查记录表

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-TRMY-JC-007

施工单位	福建永福电力设计股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.06.17	检查地点	项目现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周主要进行直流电缆敷设、检修通道安装、组串 MC4 插头制作施工，主要对现场进行以下几点检查 1、H 仓和 E 仓直流电缆敷设、检修通道安装、组串 MC4 插头制作 2、现场安全文明控制 3、现场安全文明管理 4、施工现场施工质量状况		
存在问题	1、桥架连接处连接片缺少螺栓固定。 2、支架（导轨）长度不足，组件边压块外露。		
整改要求	要求按照设计标准整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已按要求整改 整改负责人：张磊 日期：2023.6.19		
复查意见	 复查人：姚磊 日期：2023.08.19		

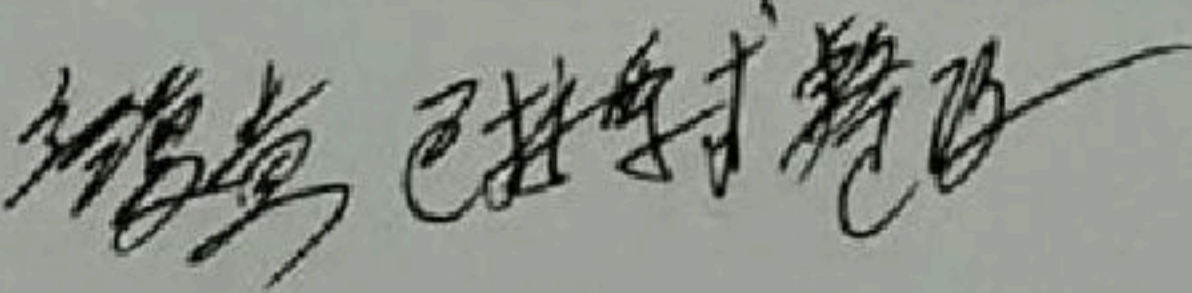