
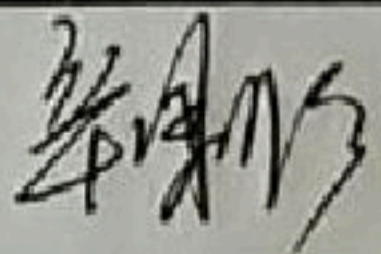
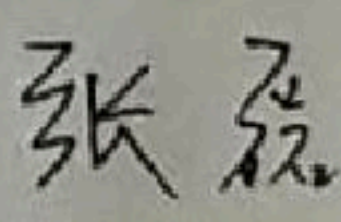

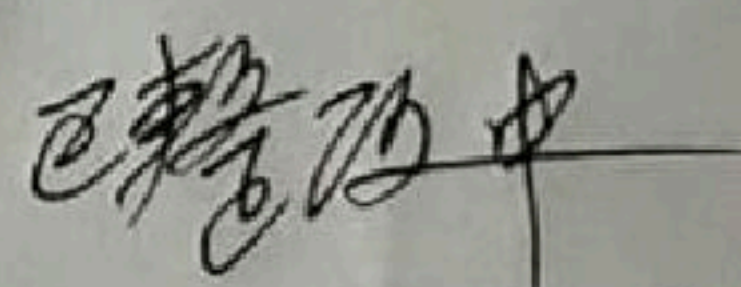


监理检查记录表

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-TRMY-JC-009

施工单位	福建永福电力设计股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.07.22	检查地点	项目现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周主要进行电缆沟开挖、临边护栏安装、箱变基础施工，主要对现场进行以下几点检查 1、G 仓和 C 仓临边护栏安装；高压电缆沟开挖；3#箱变、4#箱变基础施工 2、现场安全文明控制 3、现场安全文明管理 4、施工现场施工质量状况		
存在问题	箱变基础部分设计图纸不齐全，未按图施工。		
整改要求	尽快与设计院沟通出具详细图纸，现场施工与图纸一致。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	正在沟通解决 整改负责人： 日期：2023.7.23		
复查意见	 复查人： 日期：2023.07.24		

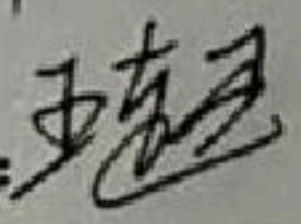