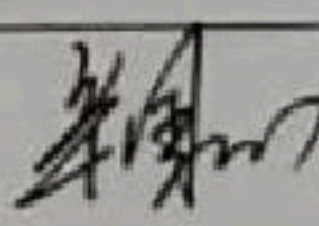
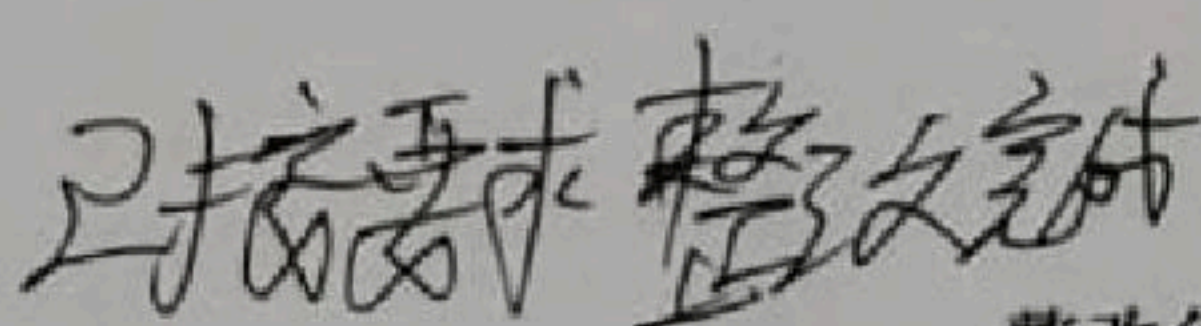
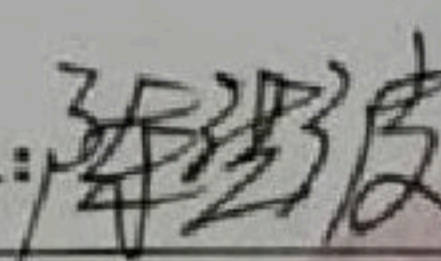
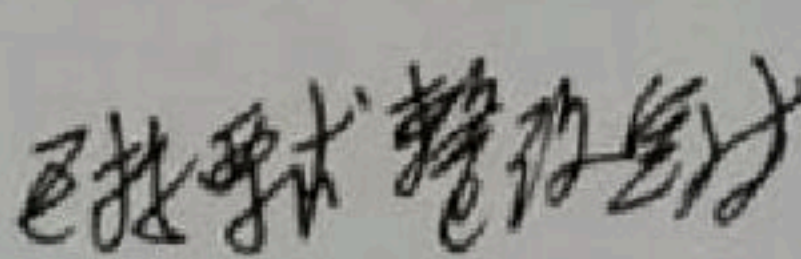
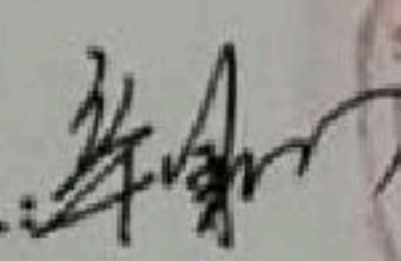


安全监督检查记录表

工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZQGF-CZZH-AQJC-006

施工单位	宁波兴晟新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025 年 07 月 12 日	检查地点	施工区域
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 6、检查部位及施工内容：现场动火作业未配备灭火器；基础施工时未做好临边防护和安全警示；现场个别施工人员未佩戴劳保用品。		
存在问题	1、现场动火作业未配备灭火器。 2、基础施工时未做好临边防护和安全警示。 3、现场个别施工人员未佩戴劳保用品。		
整改要求	1、现场动火作业时配备灭火器、护目镜等防护用品，保障人员安全。 2、基础施工期间周围做好安全防护和警示标语。 3、现场告知管理人员，加强现场施工人员安全教育培训工作。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	 整改负责人：  日期：2025.07.15		
复查意见	 复查人：  日期：2025.07.15		

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备