

监 理 日 志

日期：2017 年 03 月 29 日

天气：晴

星期：星期三

气温：9° ~20° c

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程


监 理 工 作 情 况	1、 饮品车间支架安装，符合设计图纸要求 2、 饮品车间组件安装，符合设计图纸要求 3、 针剂车间防水巡查，发现已做好的防水因天气原因，部分防水层已破坏，现场提出对破坏的防水部分重新施工	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河 北 能 源	1、 饮品车间支架安装 2、 饮品车间组件安装
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		朱有敏
记 录 人：朱有敏		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签字）：



2017-3-29饮品车间组件安装



2017-3-29饮品车间支架安装

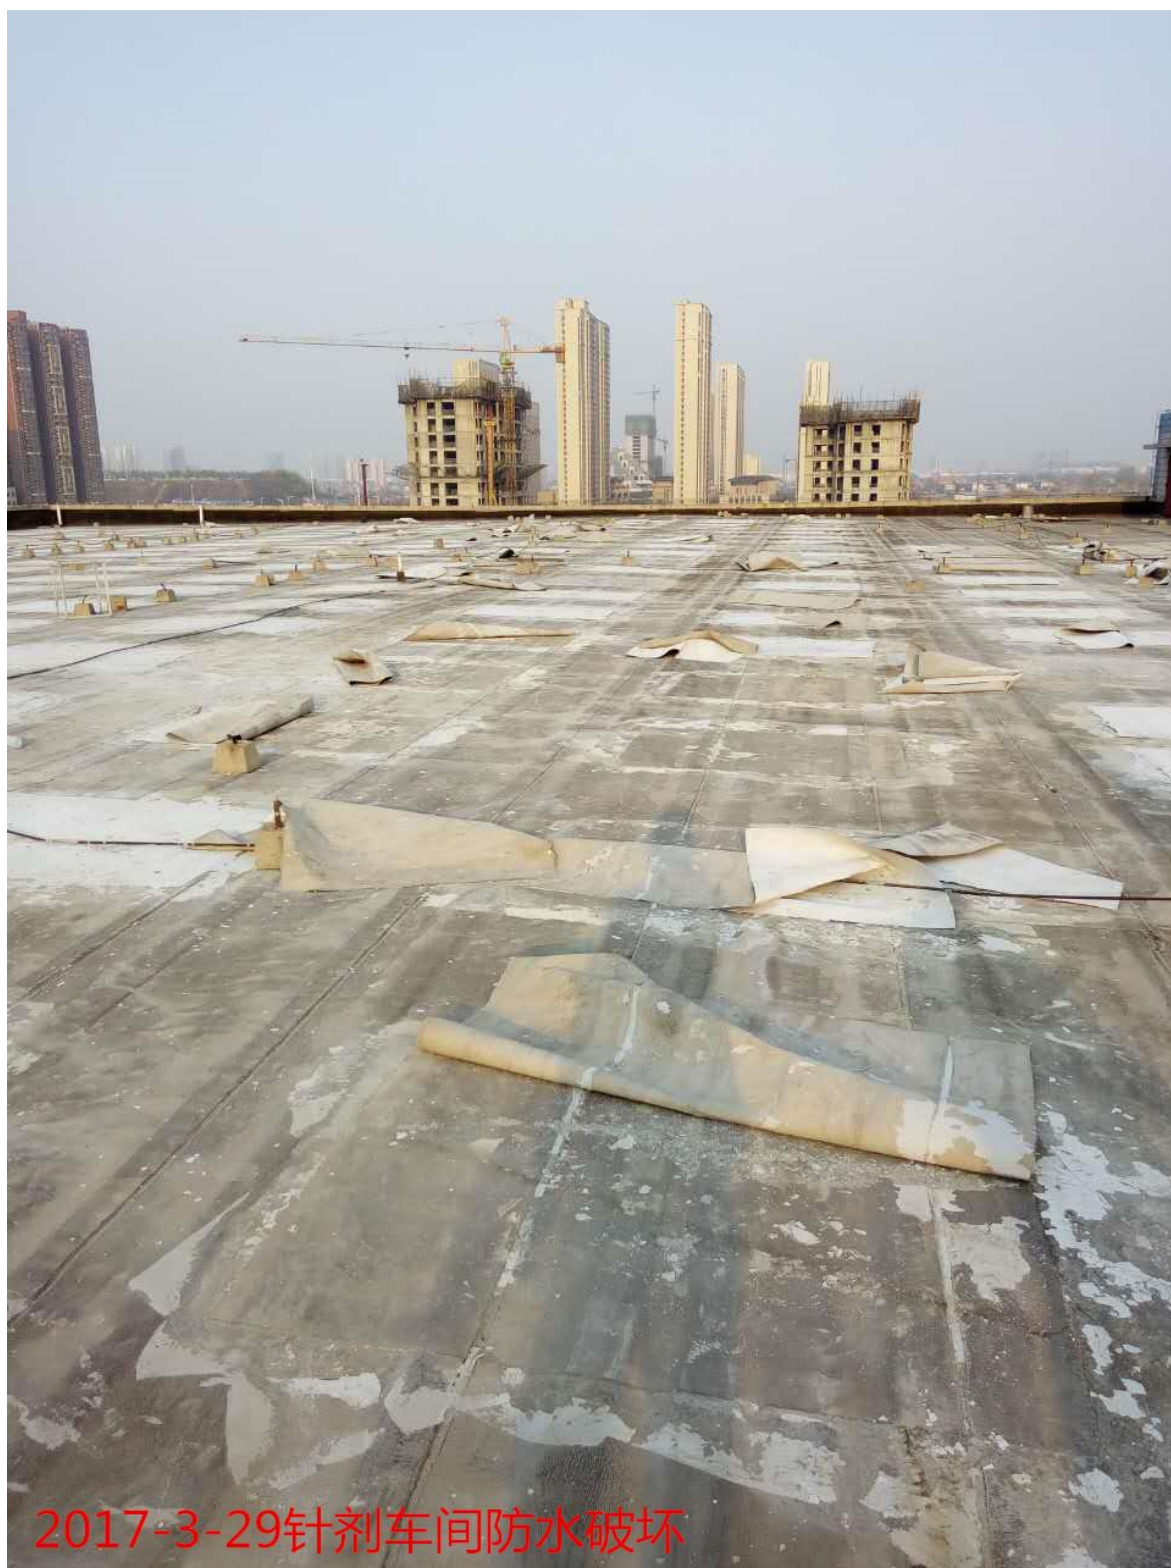

2017-3-29针剂车间防水破坏