

监 理 日 志

日期：2017 年 04 月 11 日


天气：多云

星期：星期二


气温：10° ~21° c

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程


监 理 工 作 情 况	1、 国际制药车间组件安装检查，安装符合设计规范要求 2、 国际制药车间横梁安装检查，横梁上下间距符合设计规范要求，发现横梁连接处大于设计图纸规定范围尺寸，现场提出横梁拆除重新安装，安装必须按图纸设计尺寸要求施工；施工人员未戴安全帽，现场提出警告	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北能源	1、 国际制药组件安装 2、 国际制药横梁安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱有敏
记录人:朱有敏		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

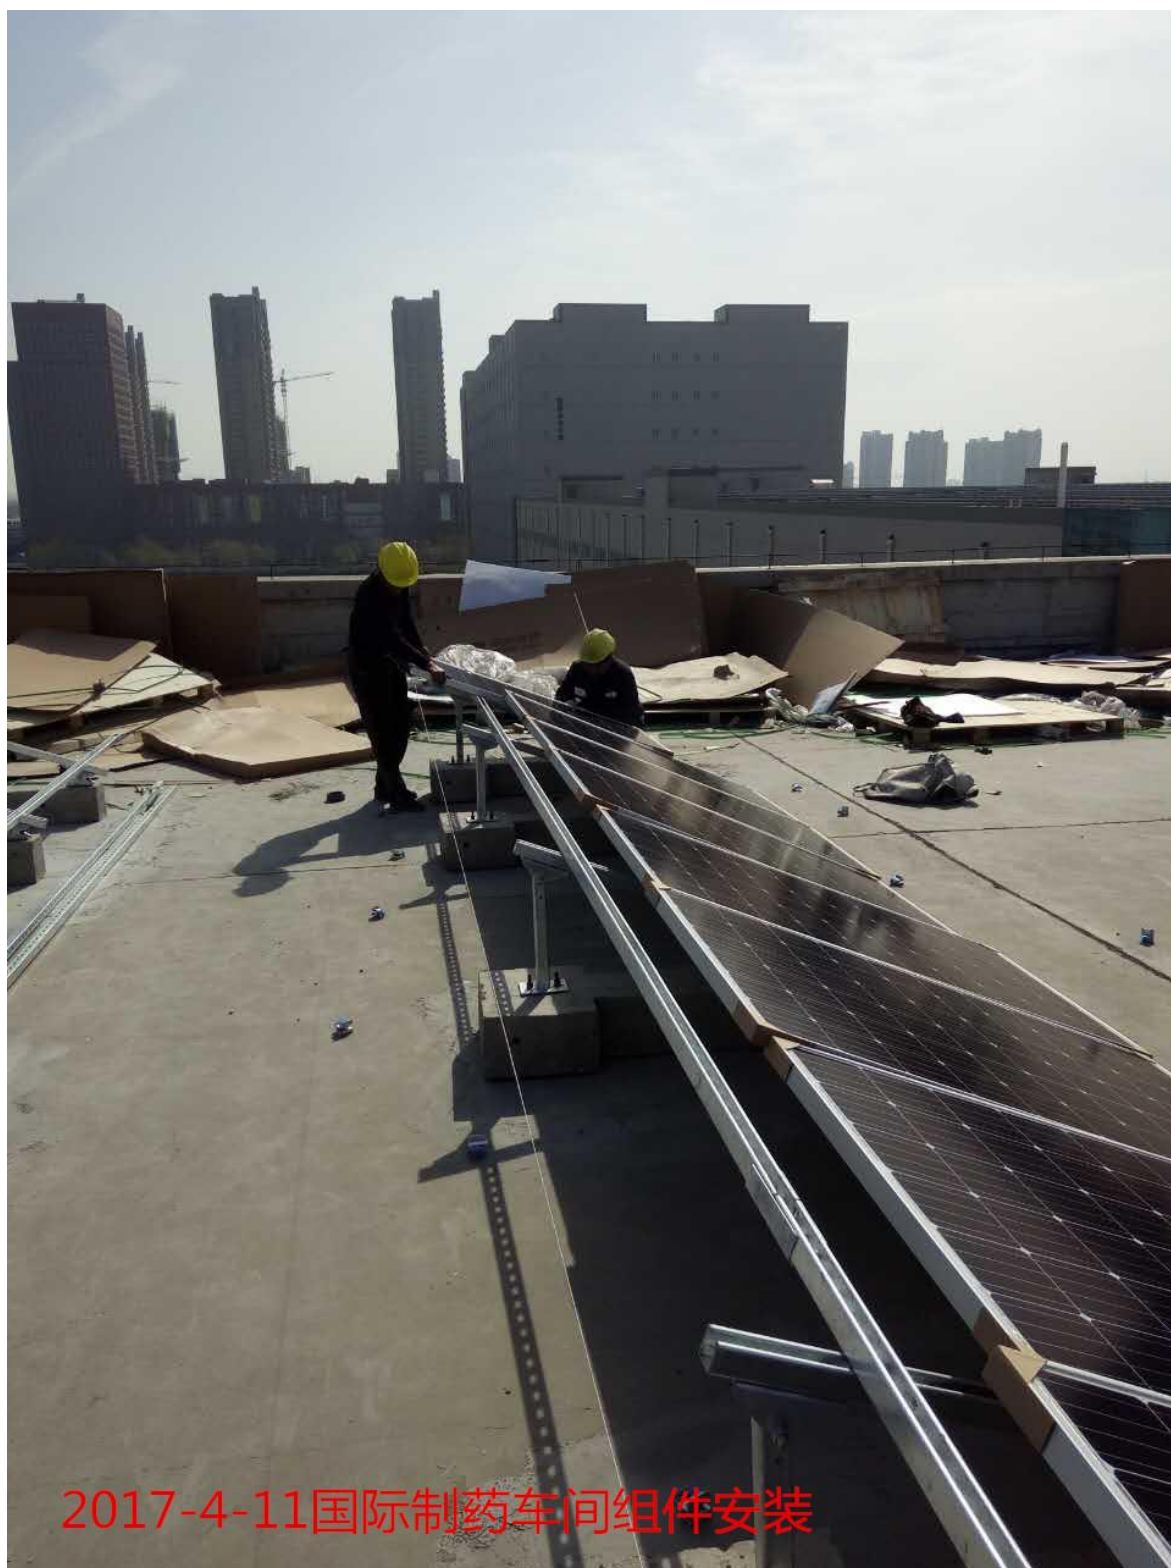



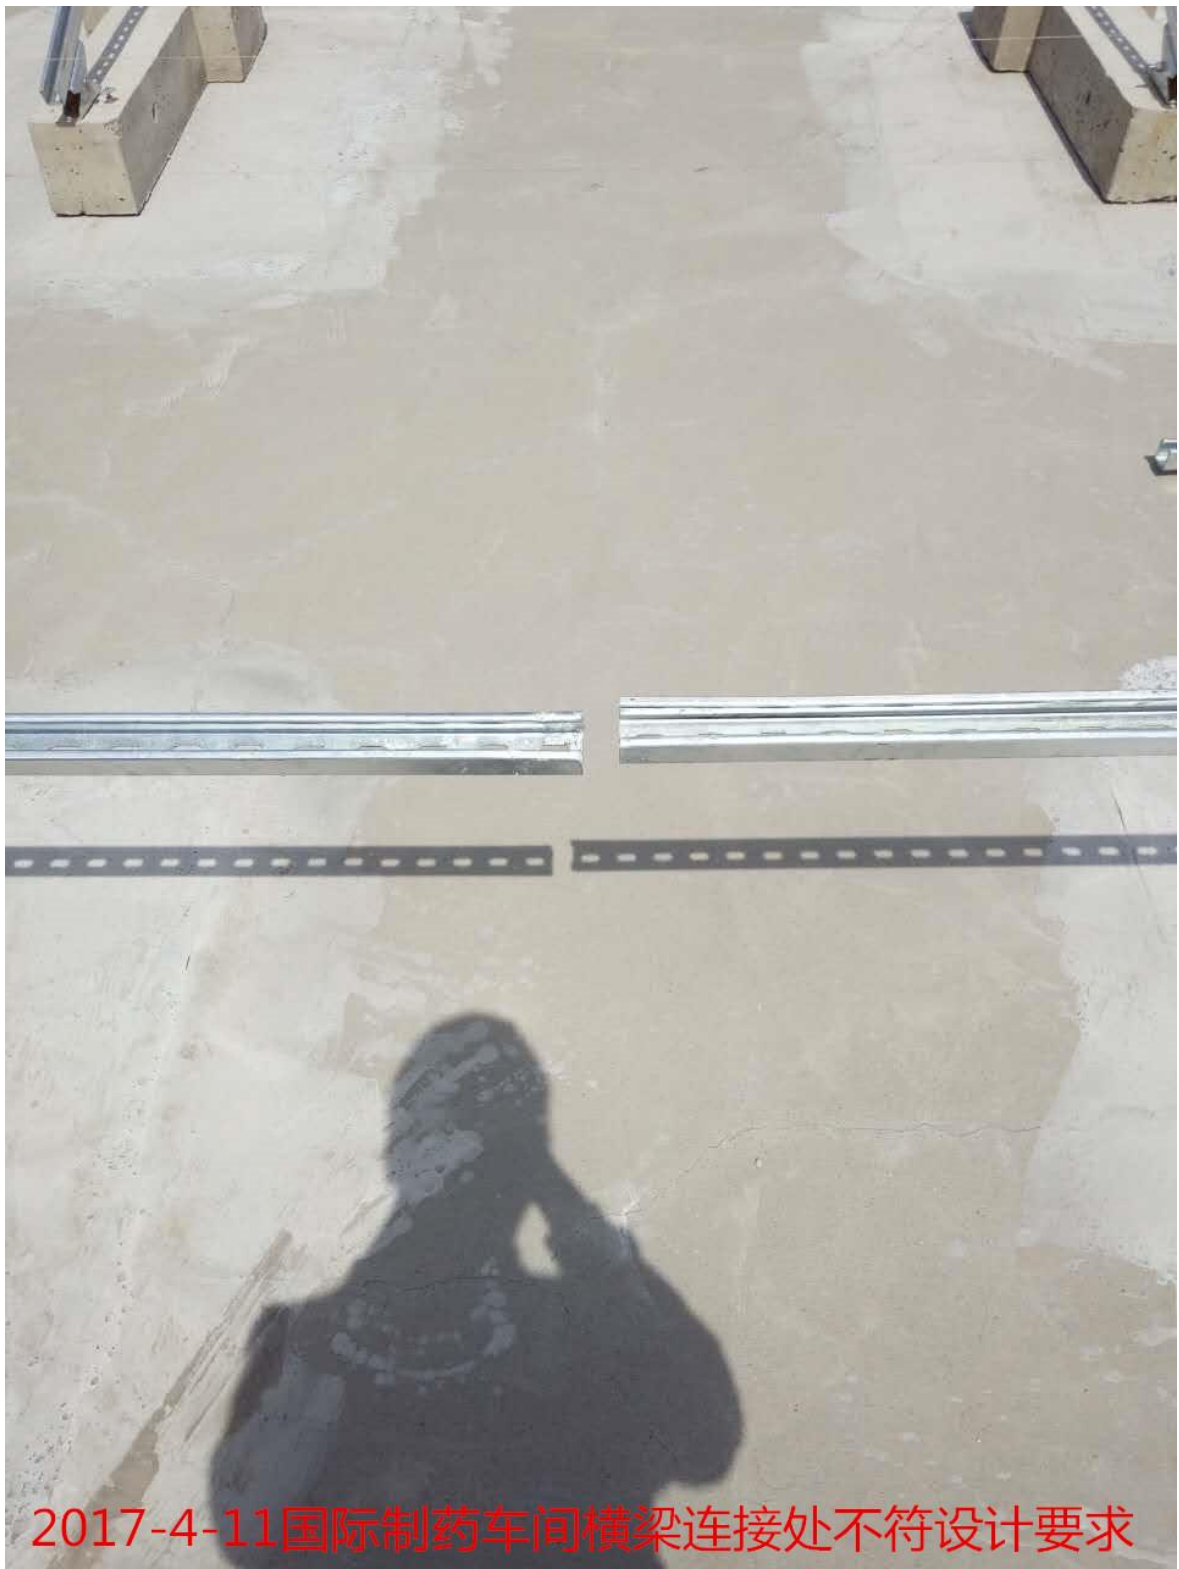

2017-4-11国际制药车间横梁连接处不符设计要求

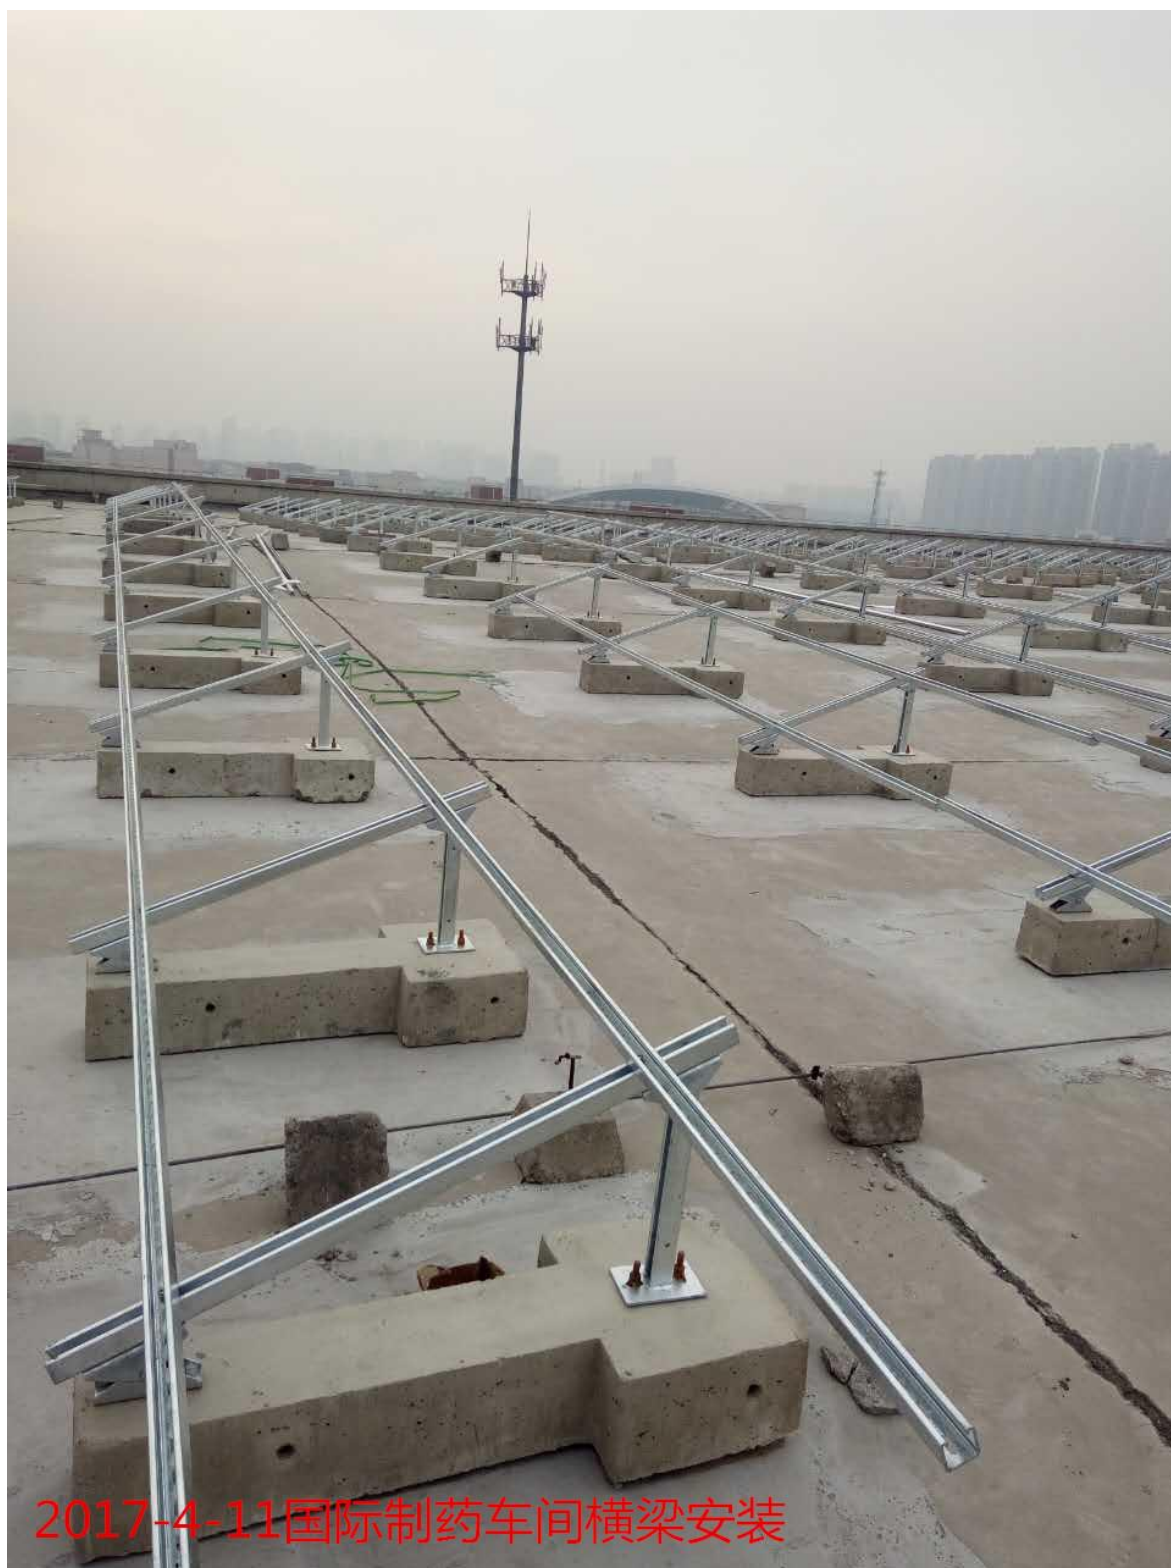

2017-4-11国际制药车间横梁安装