

监 理 日 志

日期：2017 年 04 月 7 日

天气：晴

星期：星期五

气温：13° ~19° c

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程


监 理 工 作 情 况	1、国际制药车间支架安装检查，符合设计规范要求， 2、国际制药车间横梁安装检查，横梁上下间距符合设计规范要求 3、国际制药车间组件安装检查，符合设计规范要求，发现施工人员未戴安全帽施工，现场提出戴好安全帽，安全施工	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河 北 能 源	1、 国际制药车间支架安装 2、 国际制药车间组件安装 3、 国际制药车间横梁安装
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		朱有敏
记 录 人：朱有敏		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签字）：



2017-4-7国际制药车间支架安装



2017-4-7国际制药车间横梁间距

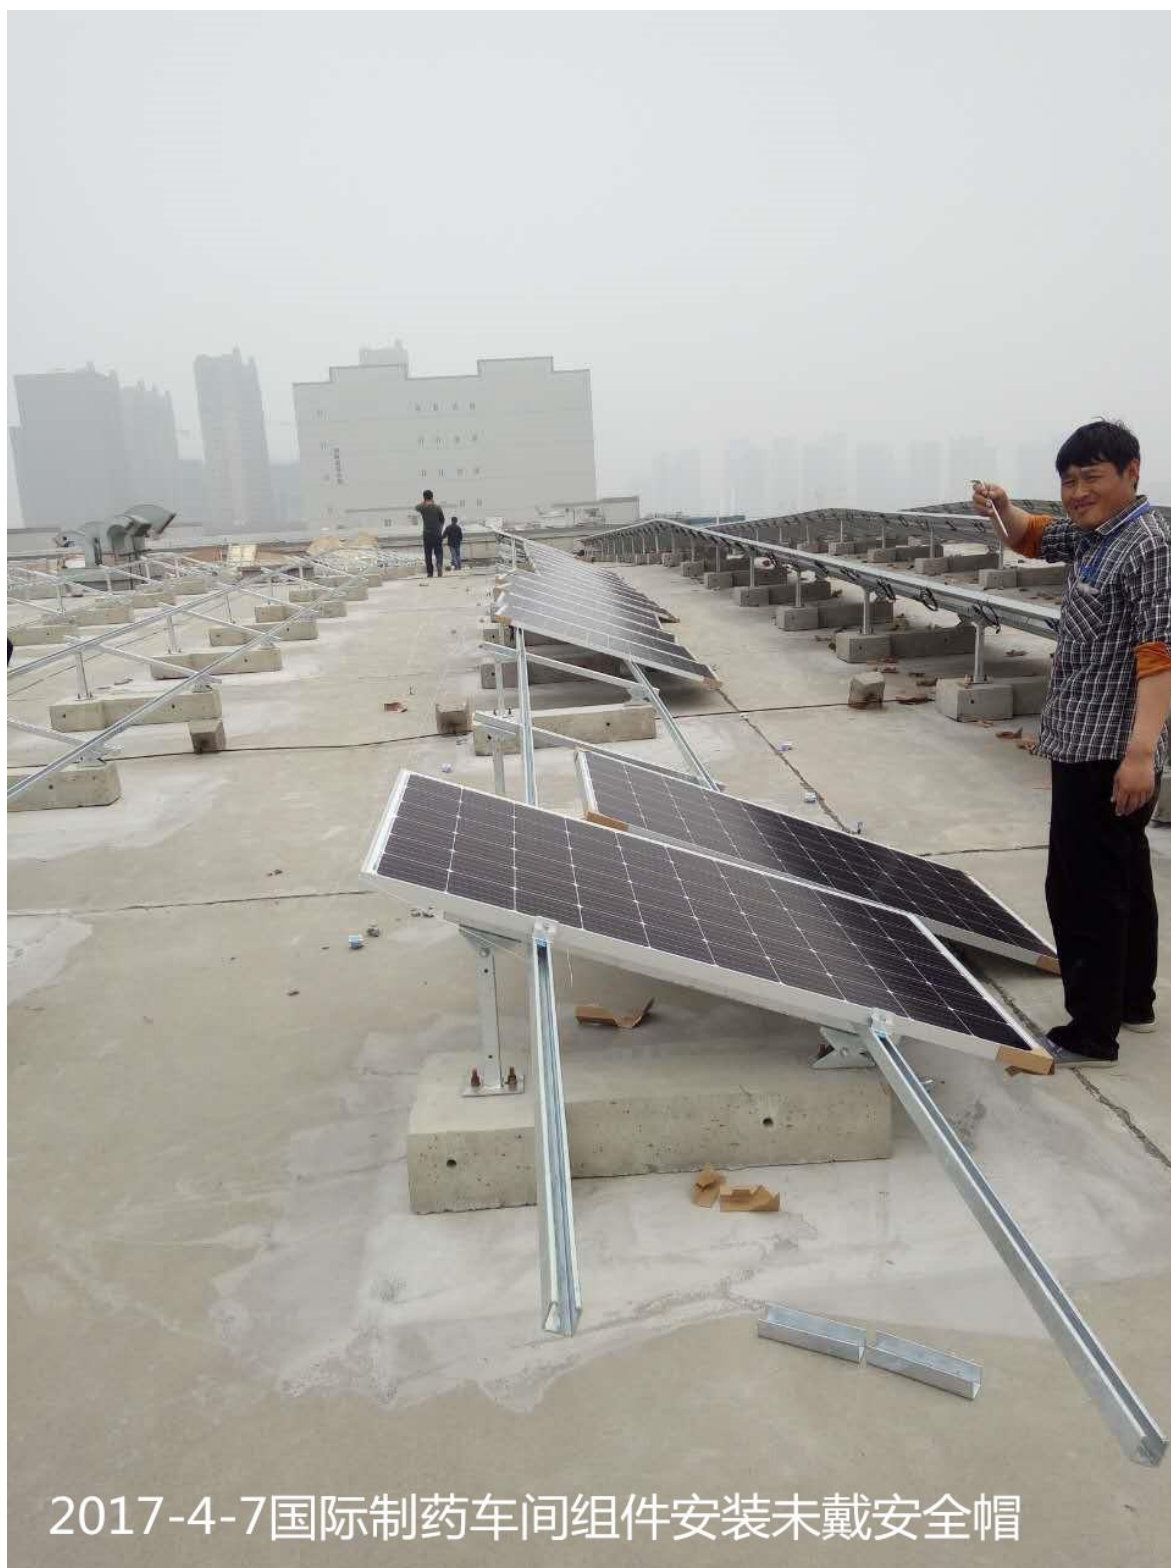

2017-4-7国际制药车间组件安装未戴安全帽



2017-4-7国际制药车间横梁安装