

监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 10 日


天气：晴

星期：星期六

气温：23° ~35° c

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程

监 理 工 作 情 况	1、现场正常巡查，对施工人员安全检查 2、提取车间逆变器安装检查，安装位置符合图纸要求，四平方线排放至逆变器位置； 3、提取车间接地焊接检查，搭接尺寸符合焊接长度，符合设计图纸要求；（提取房顶不让带手机，无照片） 4、公用工程楼逆变器安装检查，安装位置符合设计要求，四平方线排放至逆变器	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北能源	1、提取车间逆变器安装（三人） 2、提取车间接地焊接（二人） 3、公用工程楼逆变器安装（两人）
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱有敏
记录人:朱有敏		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

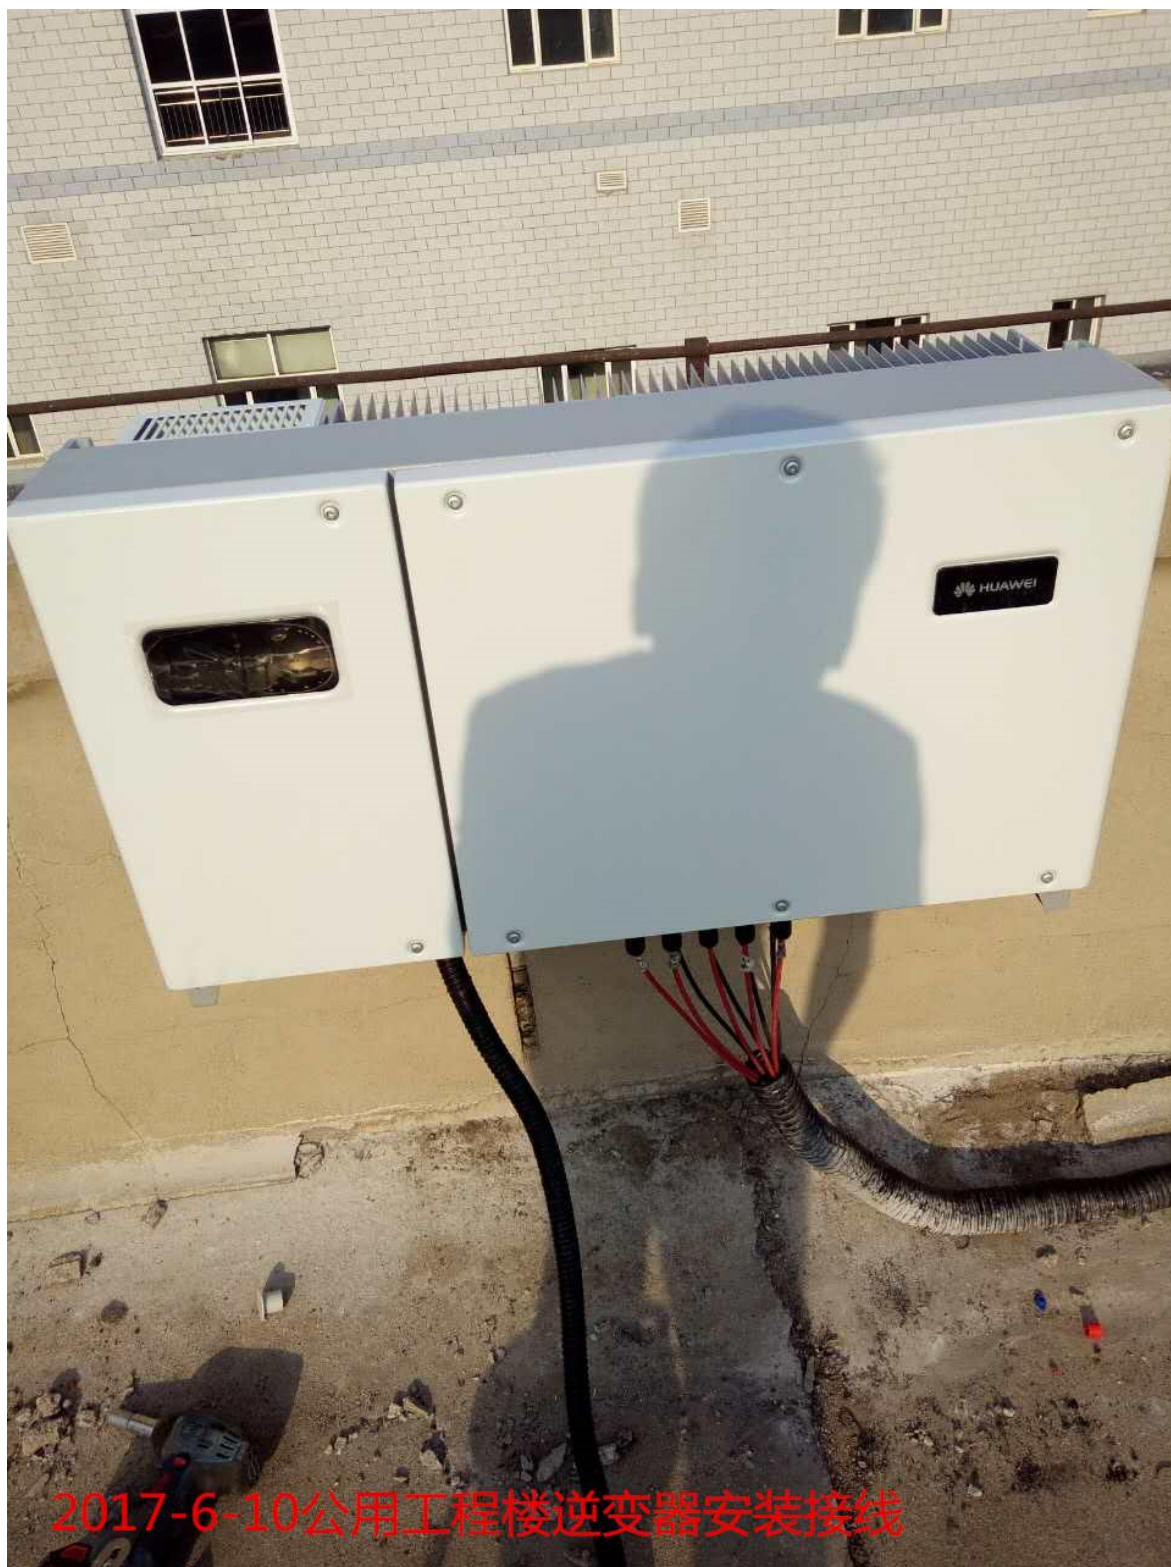

2017-6-10公用工程楼逆变器安装接线



2017-6-10公用工程楼逆变器安装