

监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 8 日

天气：晴

星期：星期四


气温：20° ~34° c

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程

监 理 工 作 情 况	1、 现场正常巡查，对施工人员安全检查 2、 公用工程楼组件与组件之间插线检查，接插线紧固，符合图纸要求； 3、 公用工程楼接地焊接检查，搭接尺寸符合焊接长度，符合设计图纸要求； 4、 公用工程楼四平方线排放检查，四平方线跨接穿镀锌钢管，符合设计图纸要求；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河 北 能 源	1、 公用工程楼接插线（三人） 2、 公用工程楼接地焊接（二人） 3、 公用工程楼四平方线排放（三人）
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		朱有敏
记 录 人：朱有敏		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签字）：



2017-6-8公用工程楼接地焊接

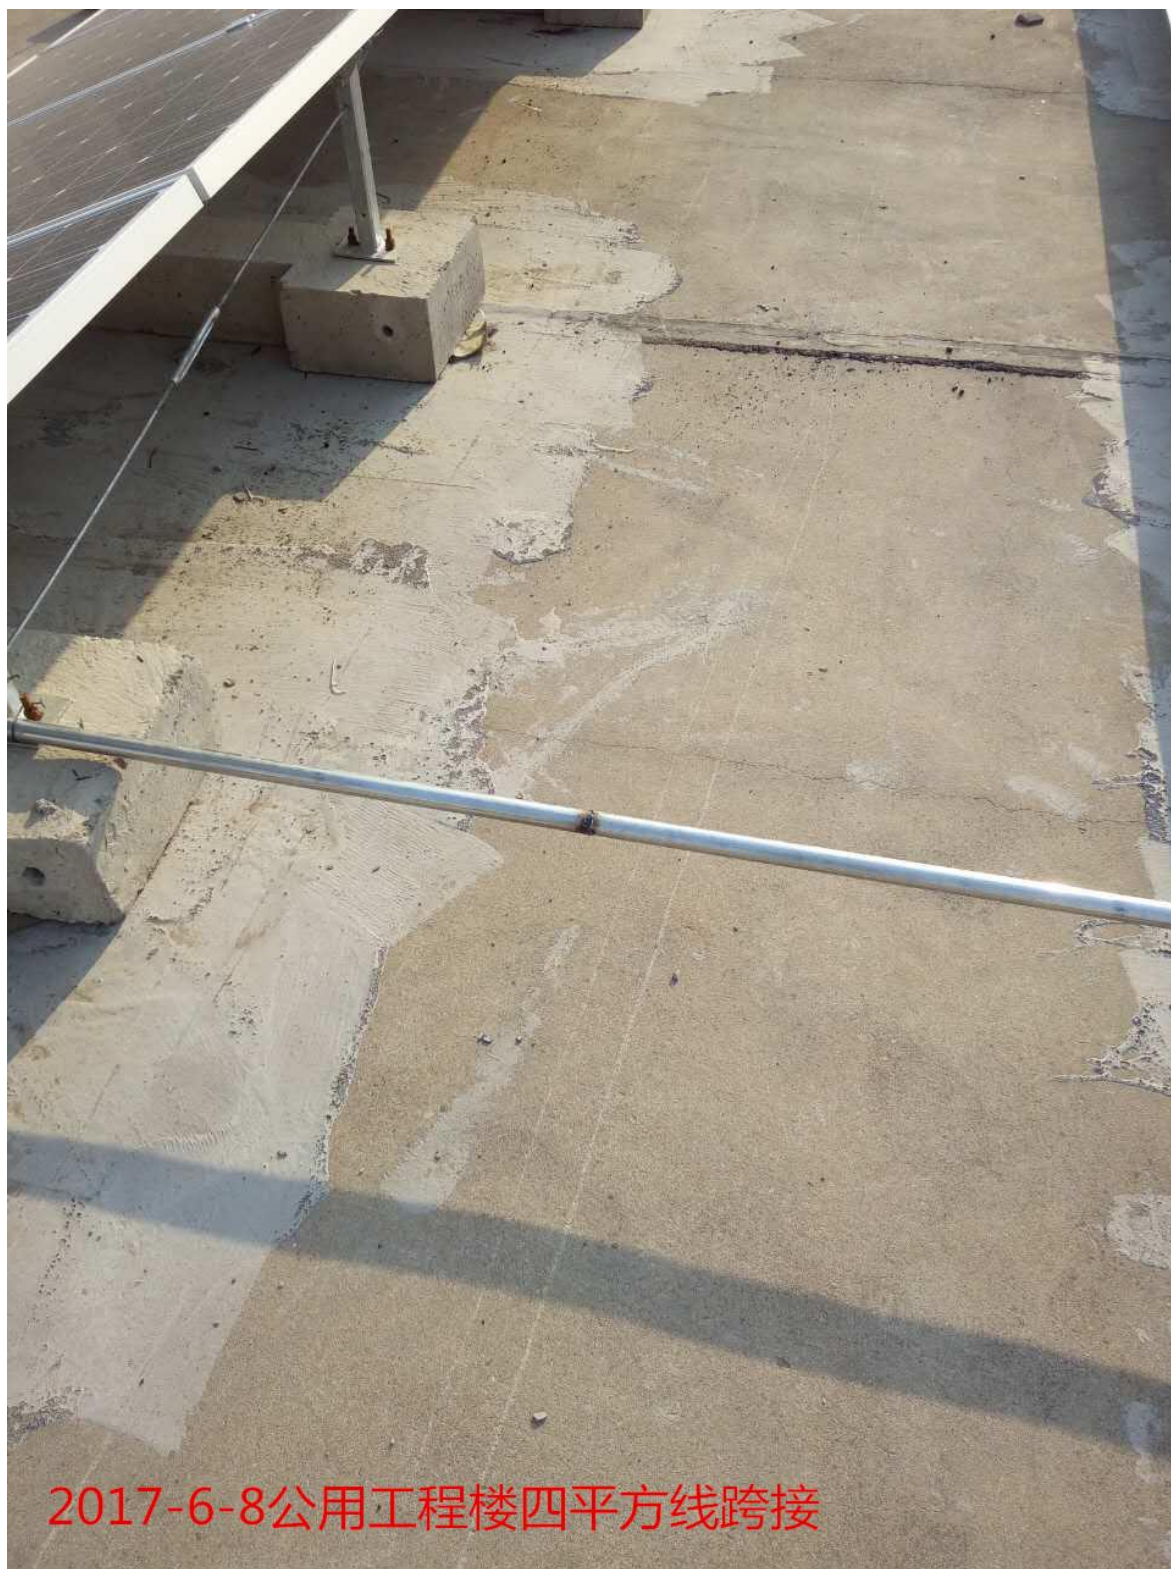

2017-6-8公用工程楼四平方线跨接



2017-6-8公用工程楼接插线