

监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 11 日


天气：多云

星期：星期天


气温：19℃~32℃

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	立面桥架里的电缆未进行固定，要求施工方尽快固定。 检修车间与临时脚手架未搭接固定，要求施工方尽快整改，否则停工。 现场施工人员不佩戴安全帽，要求施工人员必须佩戴，否则一个人罚款 100 元。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	加工车间、橡胶原料库、橡胶成品库直流电缆接线 原材料库汇流箱直流电缆接线 型材主车间直流电缆敷设 低压交流电缆接线头制作 原材料仓库光伏直流电缆接线 预制仓二次接线	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		生金文、袁野、张红军	
记录人：袁野		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

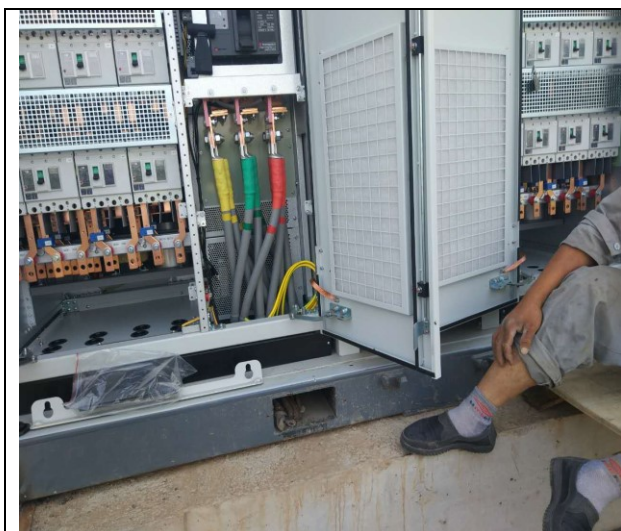

逆变器接线

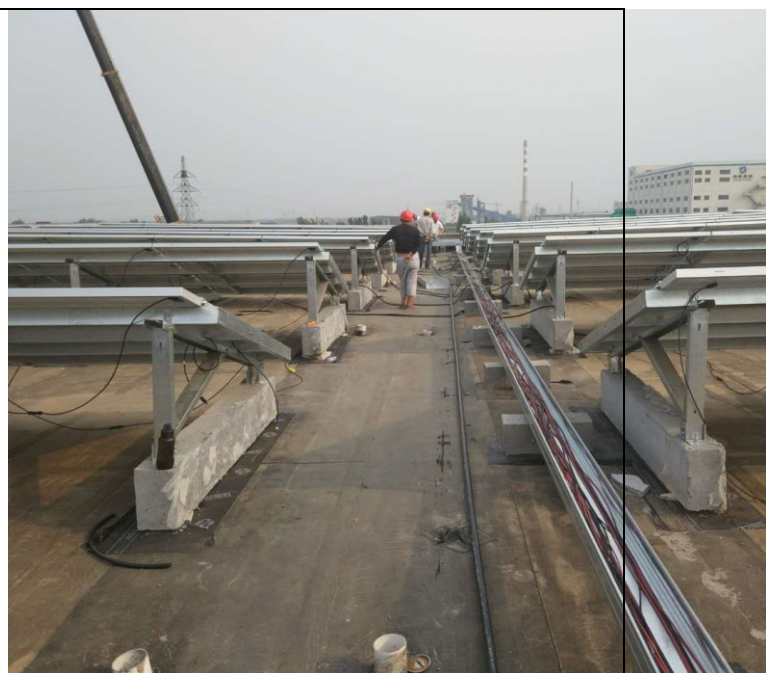

型材主车间直流电缆敷设